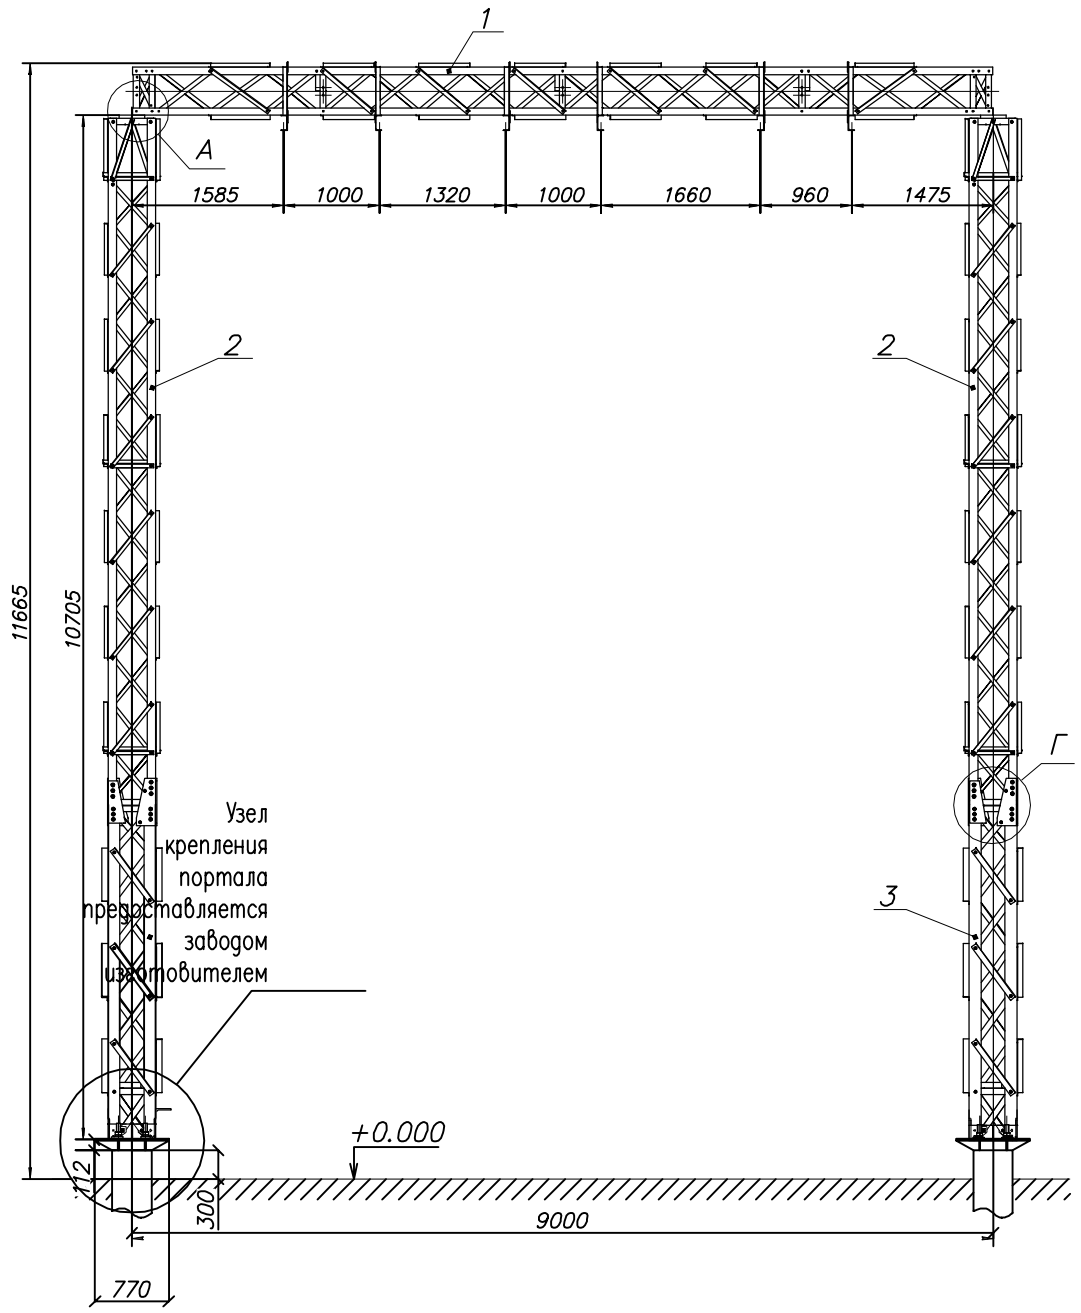

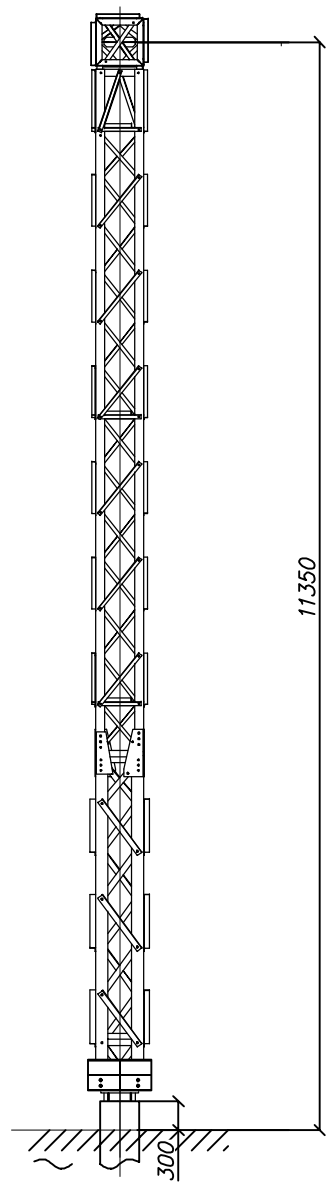

Г (1:20)
2 места

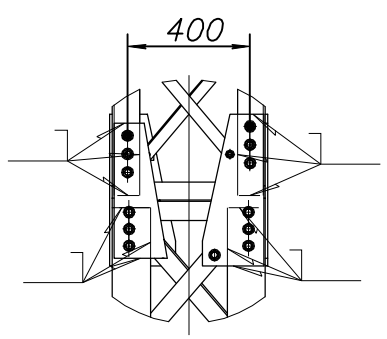

А (1:20)
2 места



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Узел крепления портала к фундаменту см. Тип. пр. 3.407.2–162.3–10.
2. В местах крепления стойки с ростверком оцинкованную поверхность зачистить наждаком, собрать на монтажные болты и обварить по контуру.
   После завершения монтажа места сварки необходимо зачистить и подкрасить: грунт ЦИНОЛ ТУ 2313–012–12288779–99, затем АЛПОЛ ТУ 23123–014–12288779, либо спрей).
3. При монтаже руководствоваться данным чертежом и типовым альбомом "Унифицированные стальные порталы ОРУ 35–150 кВ для обычных и северных районов" серия 3.407.2–162 выпуск 2.

						84257–05–2012–АС		
						Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
ГИП		Казимиров			30.10.12	Архитектурно–строительные решения	Стадия: Р	Лист: 6	Листов:
Провер.		Гусак В.О						
Разработал		Гусак В.О						
Н. контр.						Портал КТПБ 110кВ "Исеть".	ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток	
Н. контр.								
Автор								

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.