


Инв N подл.	Подпись и дата	Взам инв N



ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимость установки блоков ГЗКС-1Д определяется на этапе выполнения ст."Р"

						84257-05-2012-ЭС			
						Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Основные технические решения.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Казимиров			23.07.12		П	7	
Провер.		Гусак В.О							
Разработал		Гусак В.О							
Н. контр.									
Н. контр.						Схема АСКУЭ (проектируемая)	ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток		
Автор									

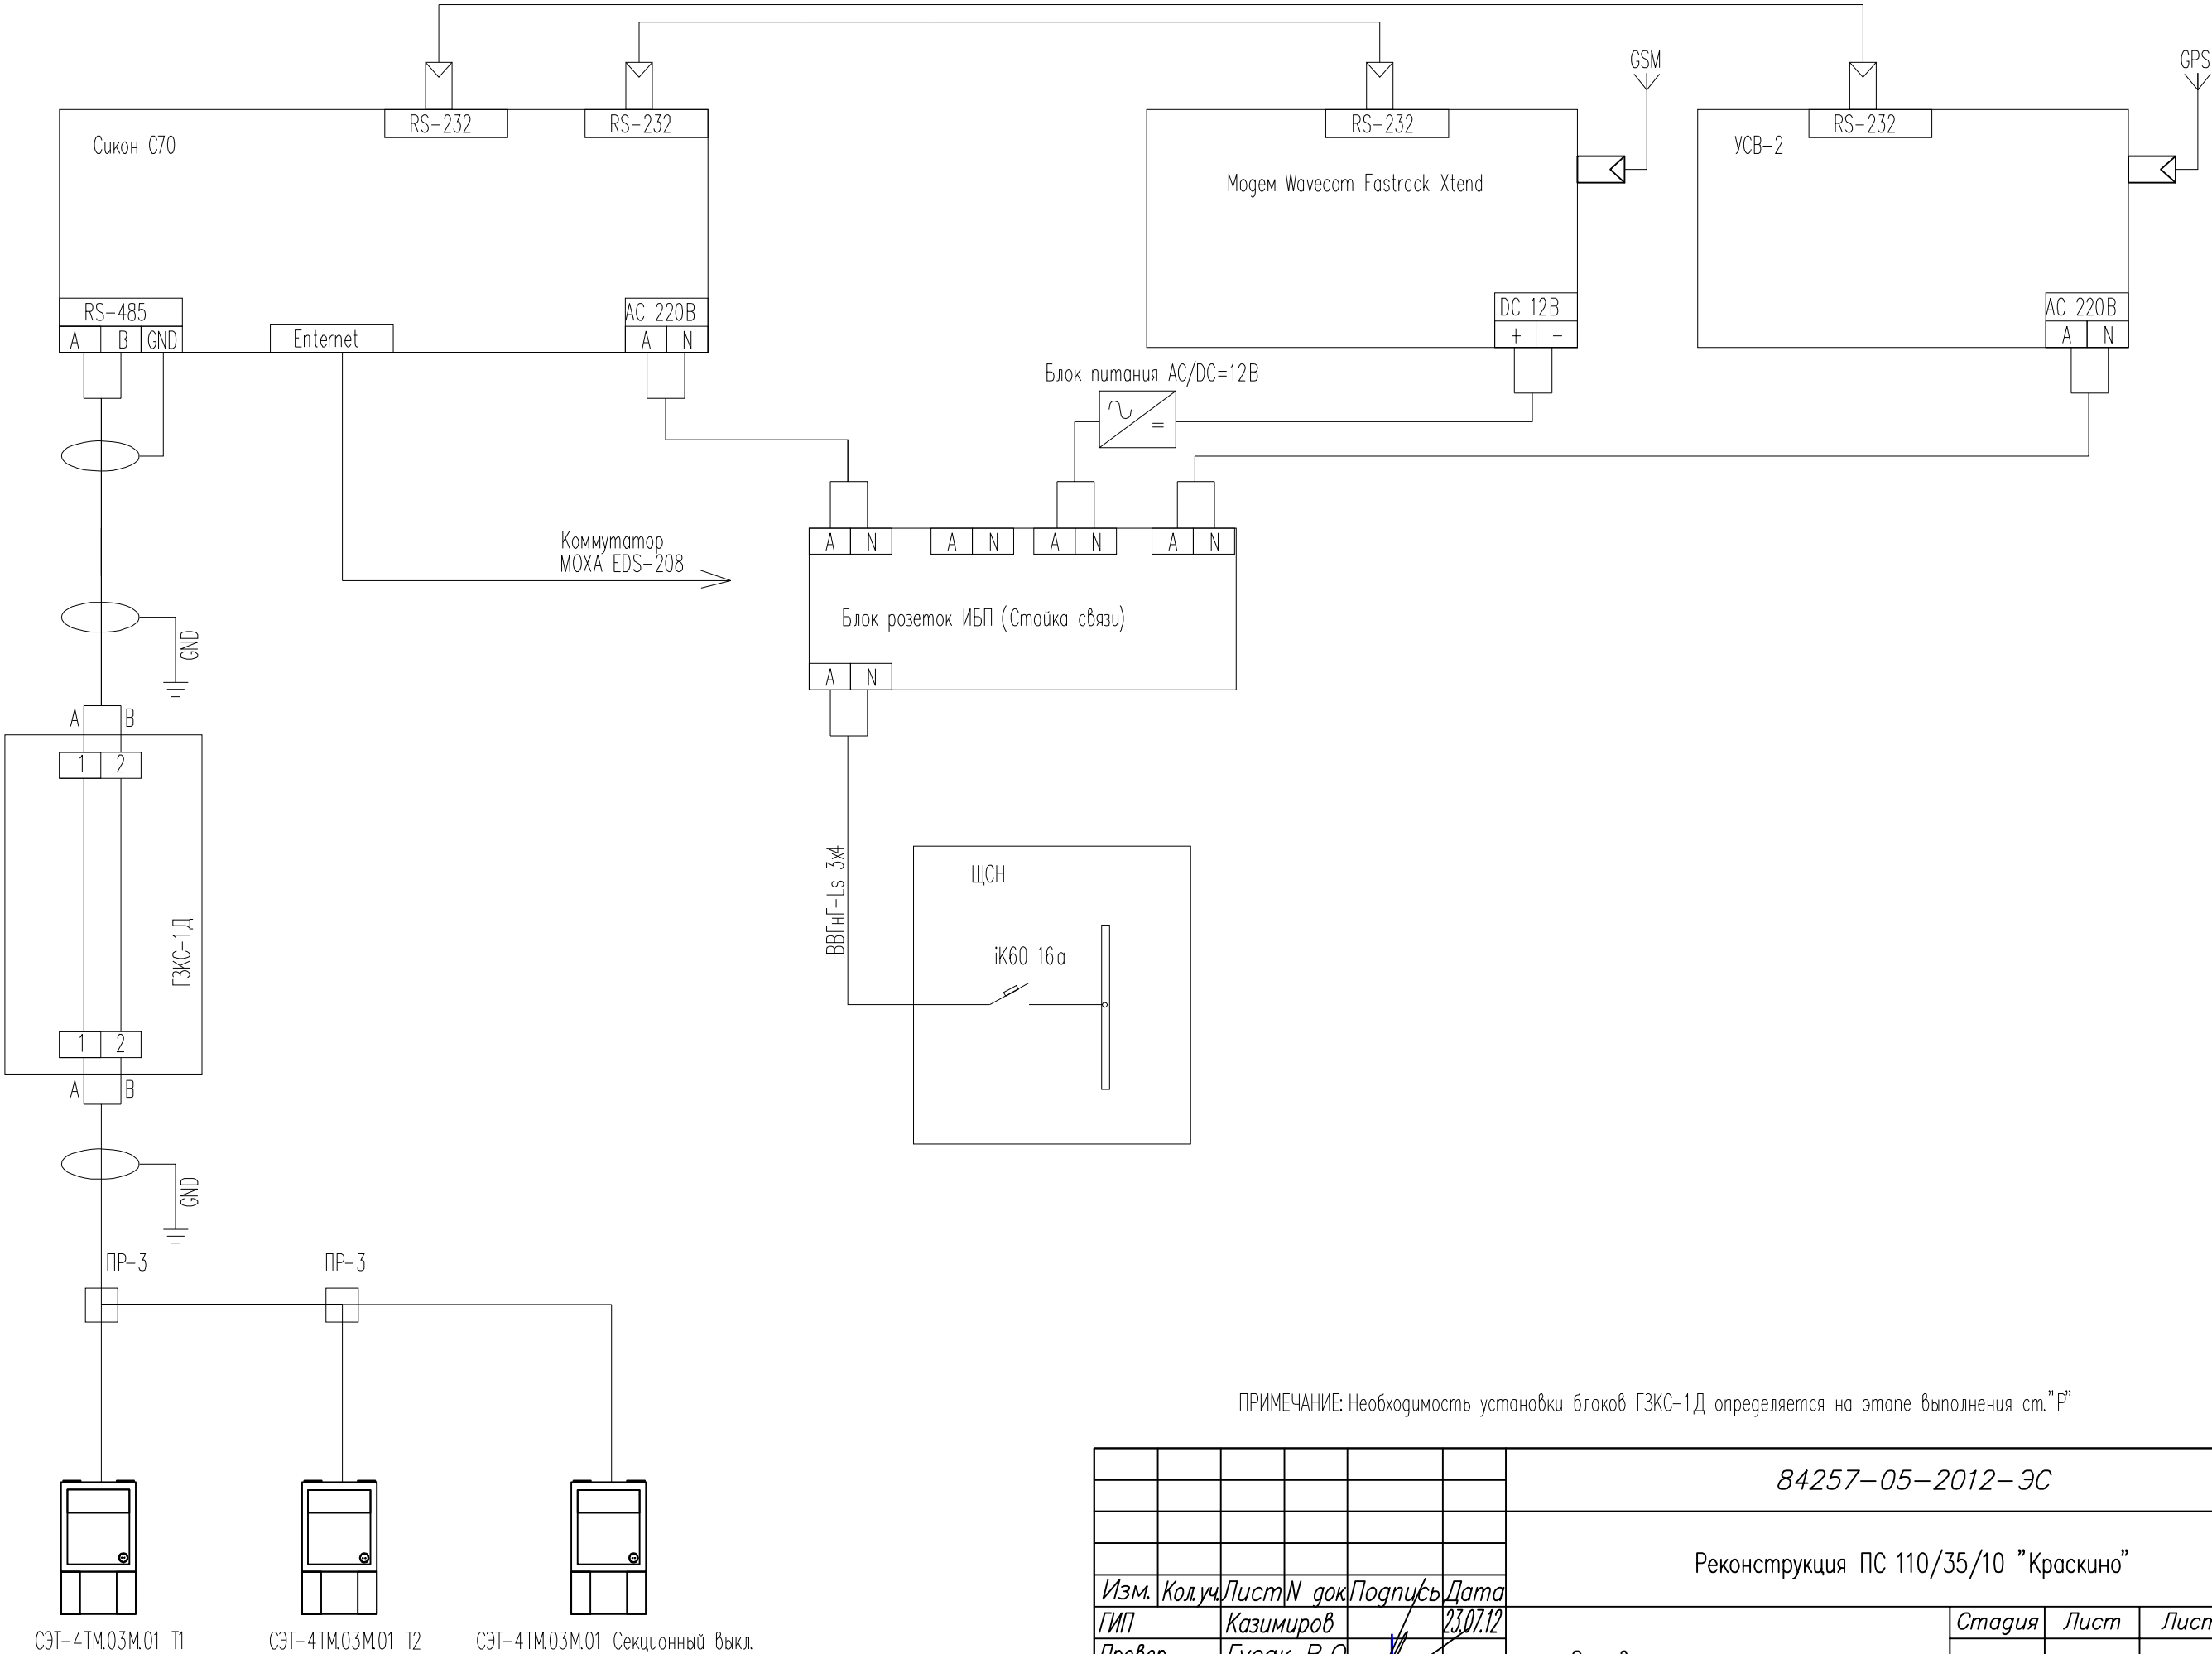