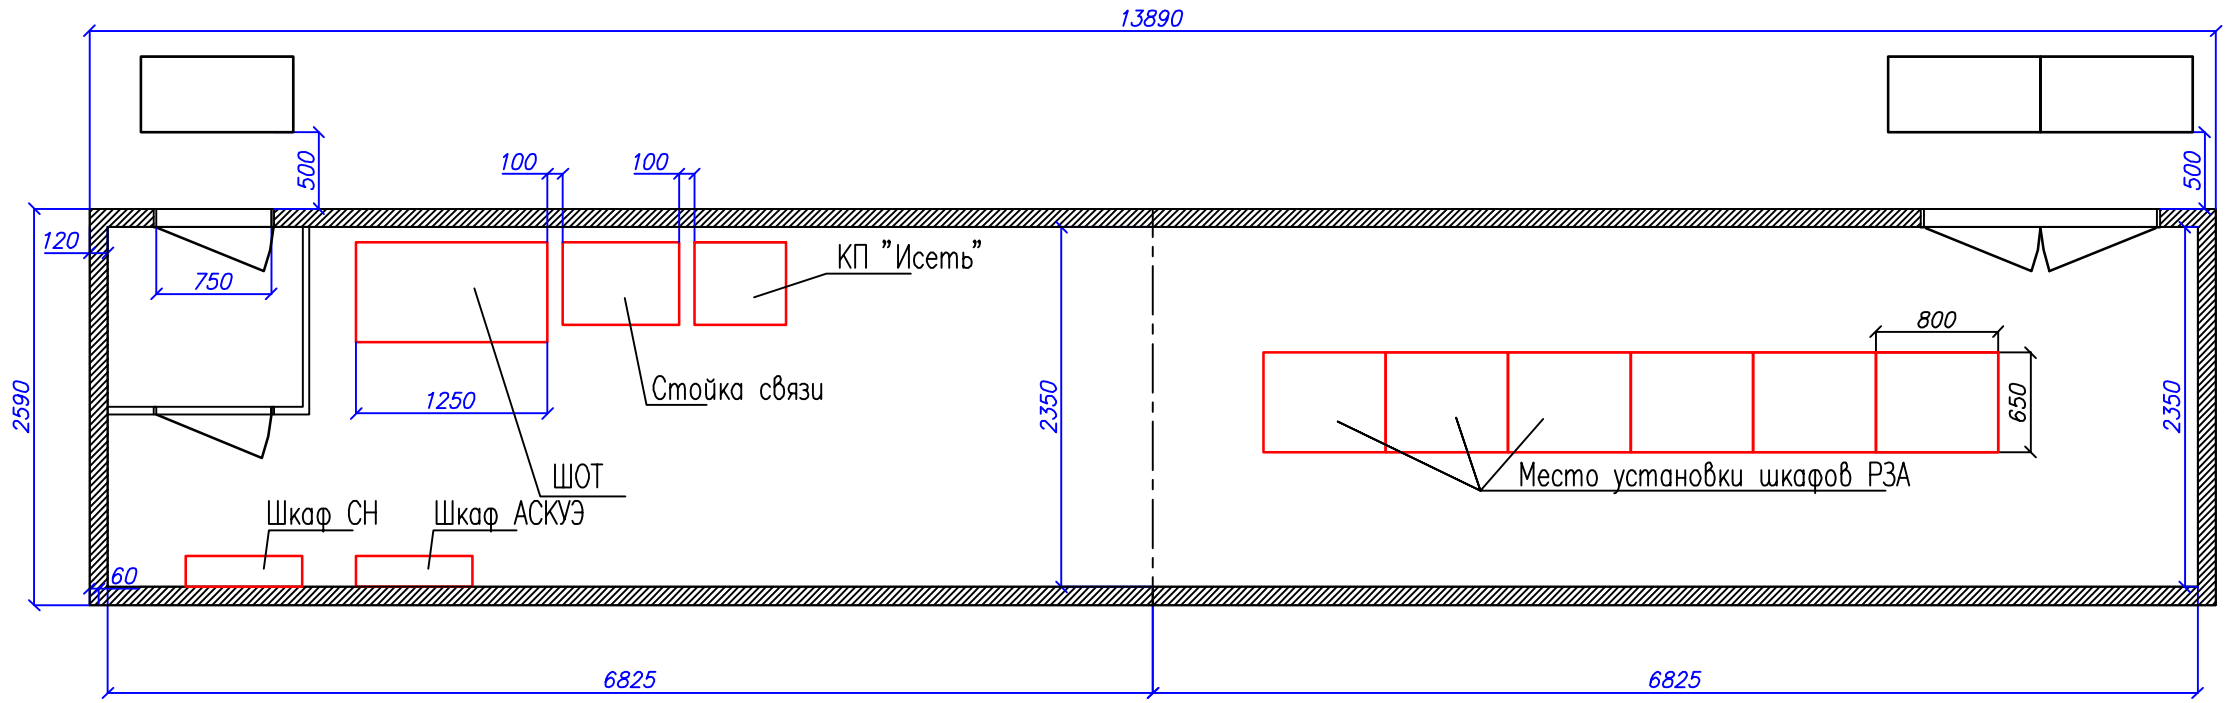

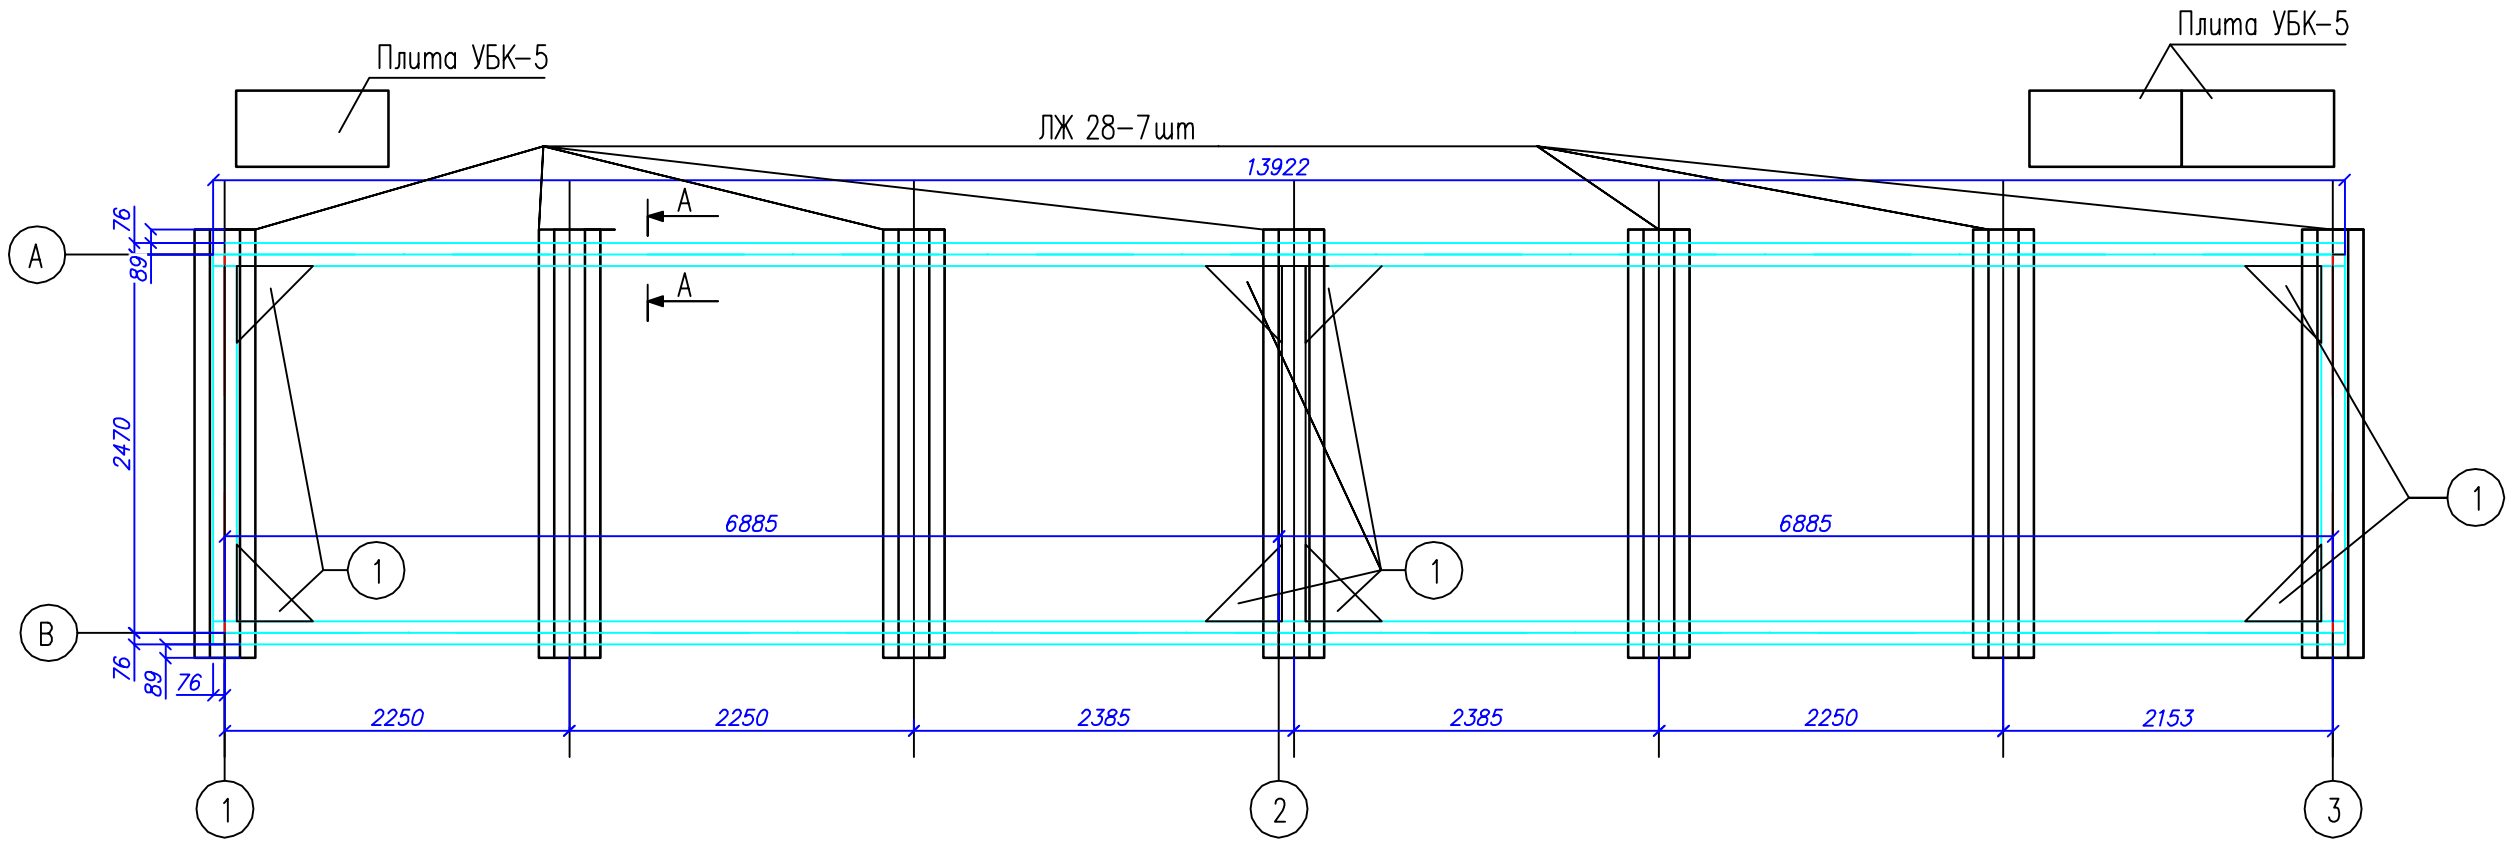

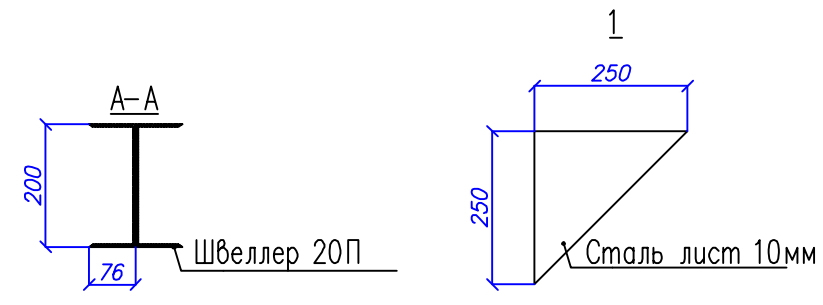

План ОПУ-8 выполнен на основании информационном сообщении ОГК.143.112-86 «Комплектные подстанции 35-110 кВ исполнения ХЛ, исполнения У. Вторичная коммутация» ОАО "Самарский электрощит"

						84257-05-2012-АС	
						Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Казимиров			30.10.12	Основные технические решения.	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Провер.		Гусак В.О					
Разработал		Гусак В.О					
Н. контр.						План ОПУ-8 (СЭЩ)	ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток
Н. контр.							
Автор							

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.