


Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса кг	Примечание
1		Конденсор связи	2		Существ.
2		Разъединитель РВ0	2		Существ.
3		ВЧ заградитель типа ВЗ-630	2		Существ.
4		Разъединитель РГП-110 с выборками	10		
		для уст. жестк. ошк.			
5		Трансформатора напряжения СРА-123	6		
6		Выключатель боковой ВЗБ-110	3		
7		Опорные гермет. ОПН-110/77/10	6		
8		Изолятор опорный ОСК-10-110-Б02 УХЛ1	6		

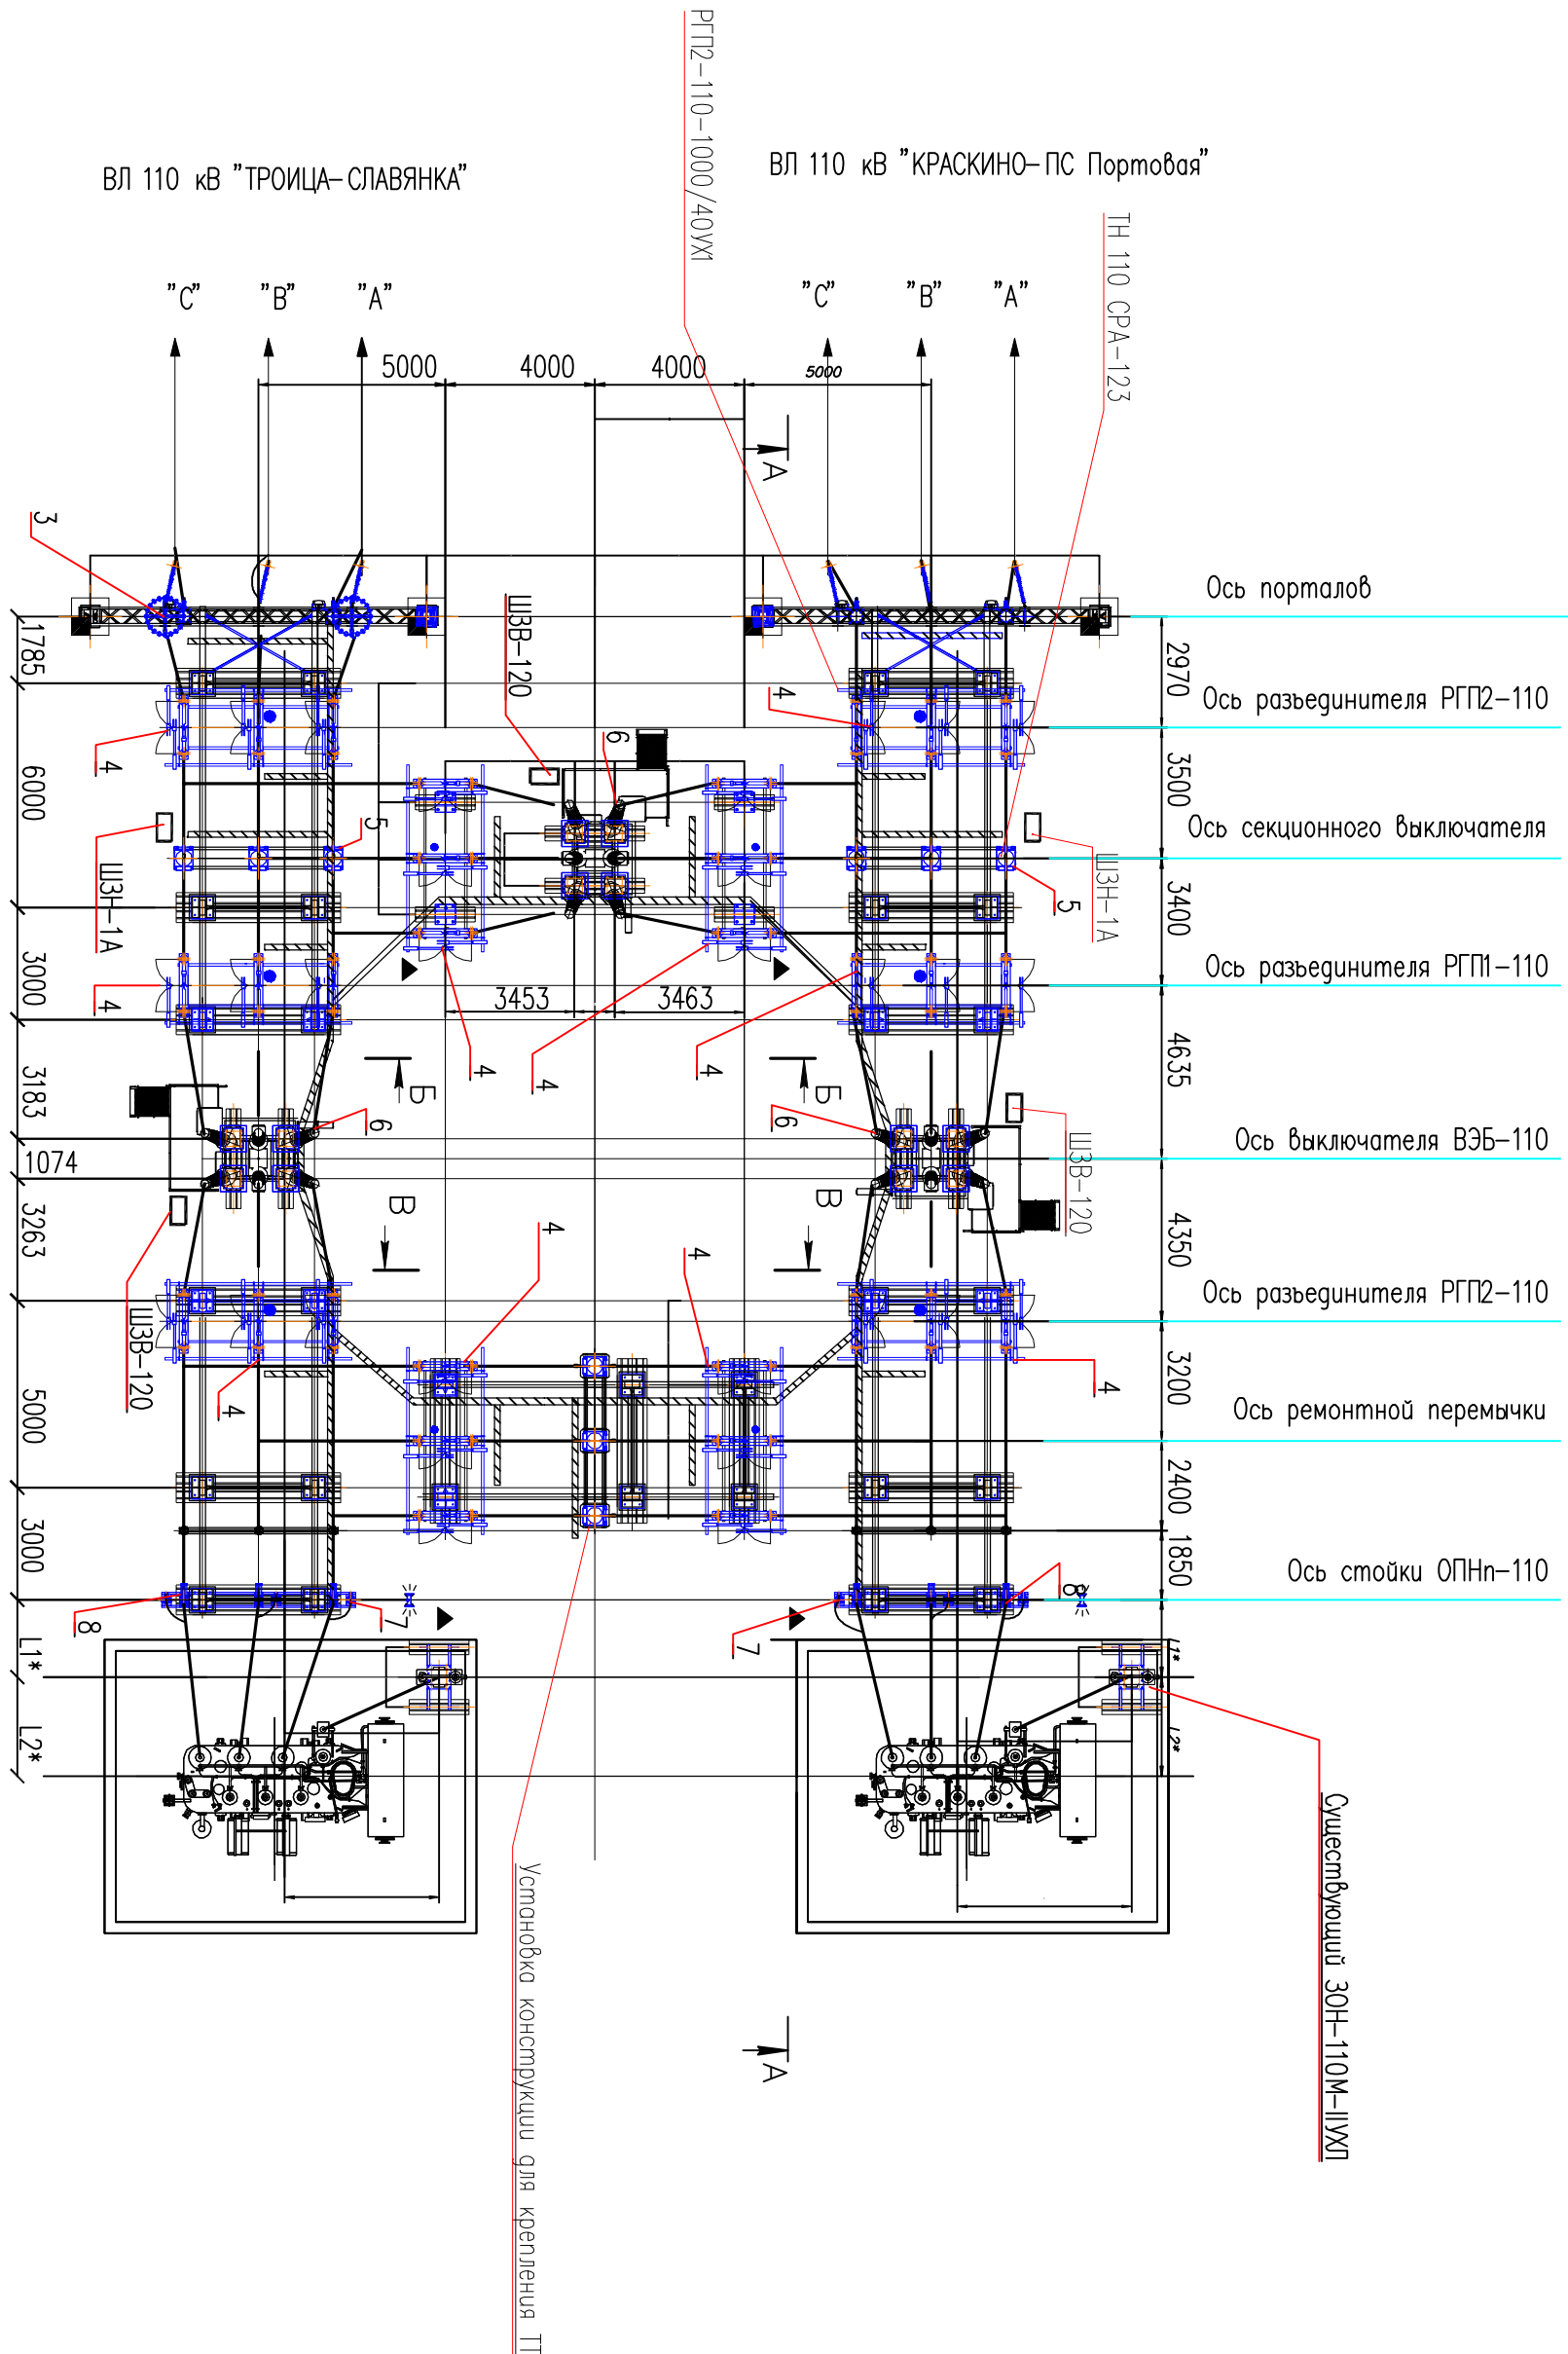

ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. Шкоф ШЗБ-120-Установка на огнестойкие конструкции (ст."Р")  
2. Шкоф ШЗН-1А-Установка на неогнестойкие конструкции КТПБ  
3. Смотреть совместно с лист.9

84257-05-2012-ЭС				
Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"				
Изм.	Код изм.	Поступил док.	Подпись	Дата
ГМП		Казимиров		20.07.12
Проект	Усак В.О.			
Разработчик	Усак В.О.			
Н. контр.				
И. контр.				
И. контр.				
План КТПБ 110кВ "Искра"			ООО "ЭВЭнергострой" г. Владивосток	