Общий вид подпорной стенки

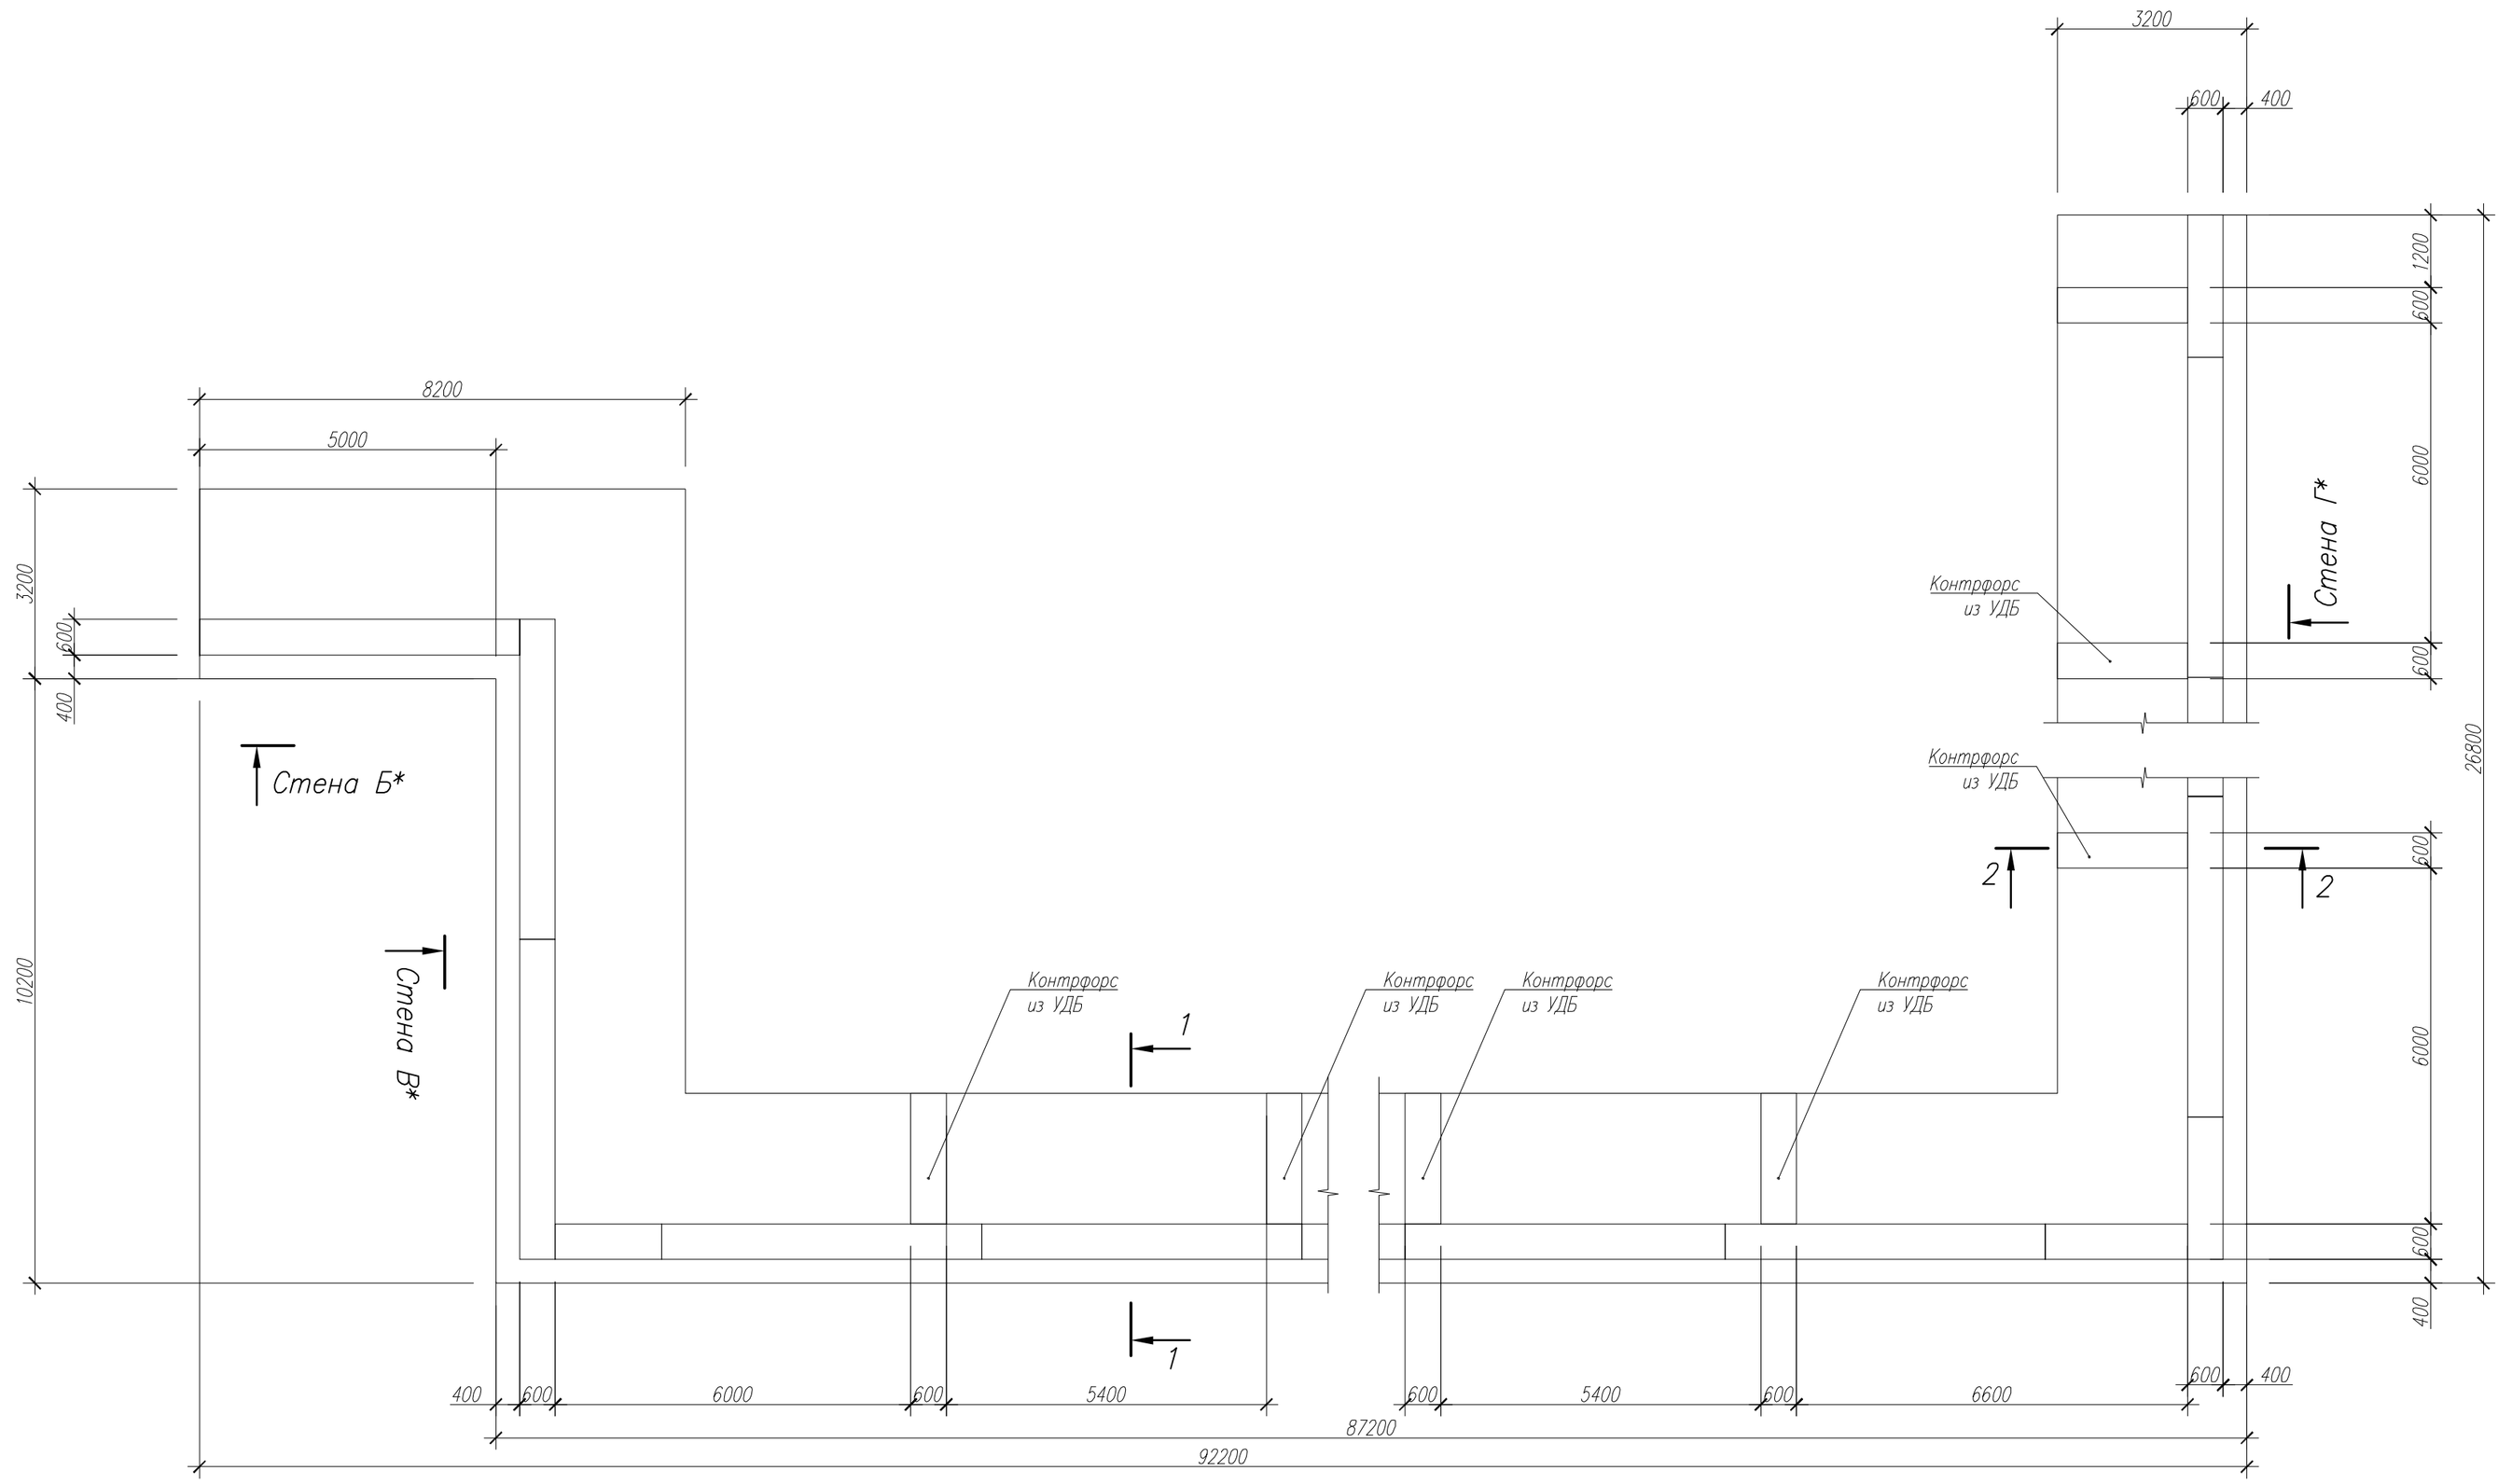

Примечания:

1. Обозначение разных частей подпорной стенки символами "А" дано для удобства развертки.*

2. Общее количество контрфорсов – 17 шт.

						84257-05-2012-АС	
						Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/35/10 "Краскино" для присоединения ПС "Портовая"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Казимиров				Архитектурно-строительные решения	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Провер.		Гусак В.О.					
Разработал		Калинин А.Ю.					
Н. контр.						Общий вид подпорной стенки	ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток
Н. контр.							
Автор							

Взам. инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.