


Панель заземления шкафа оборудования ЦСПИ

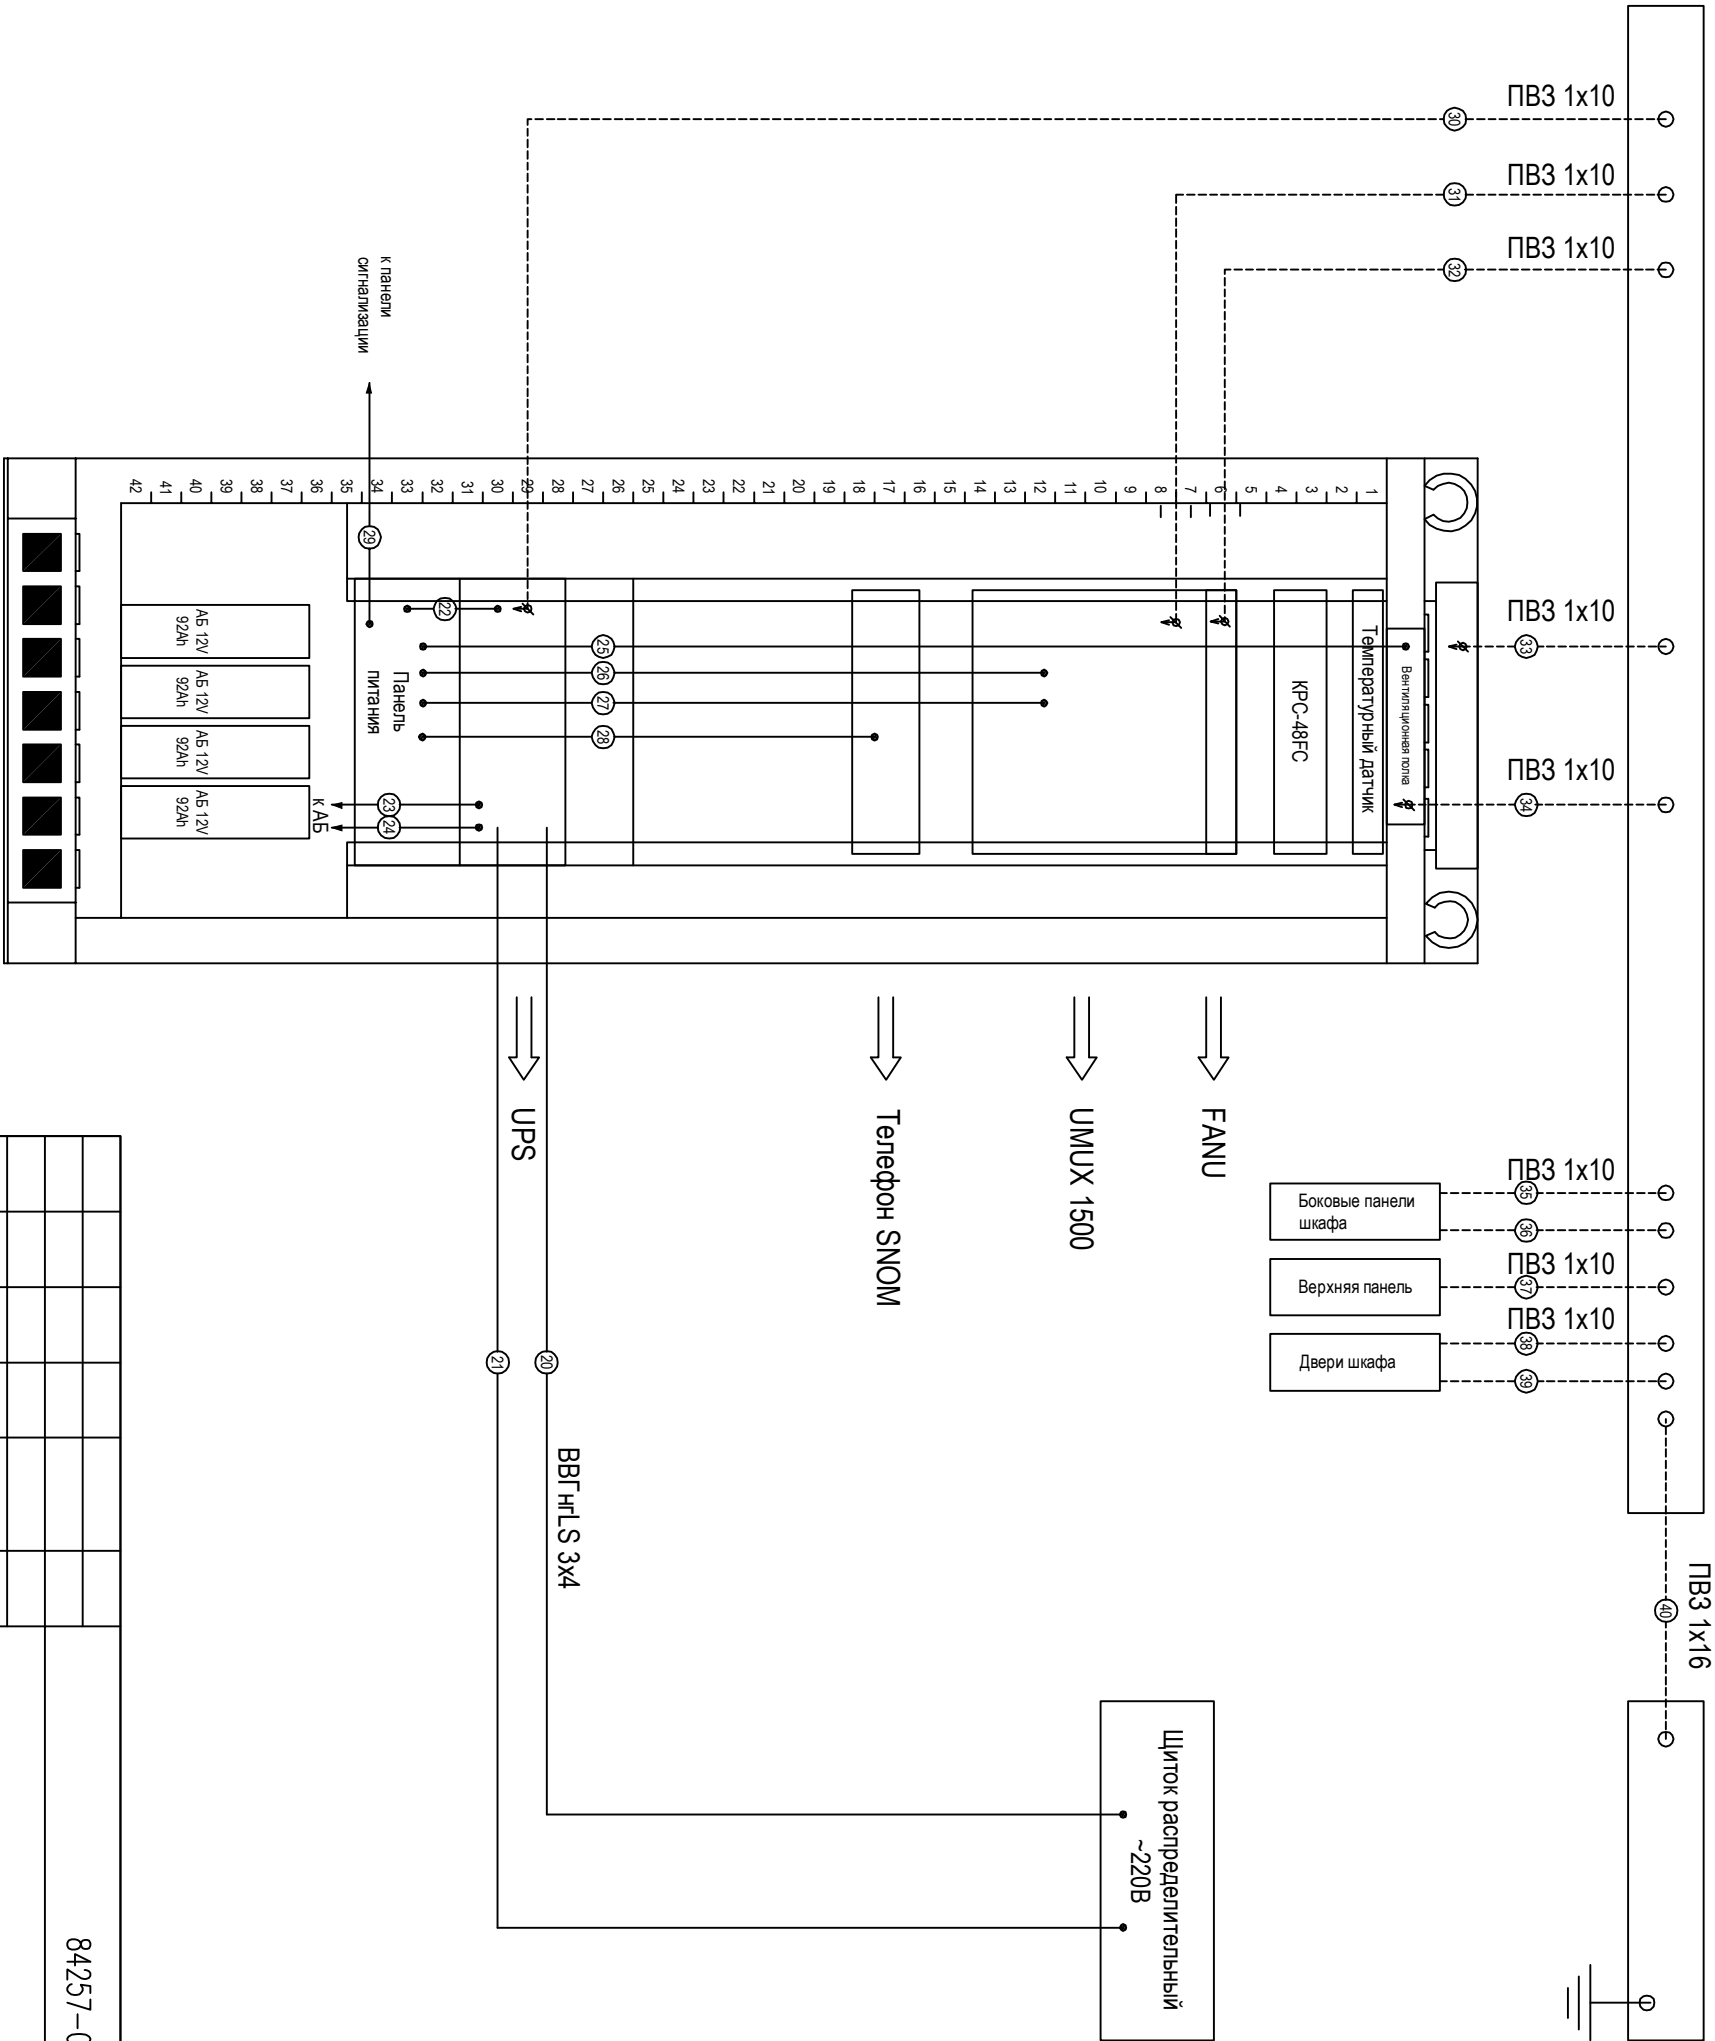

Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп и дата	Взам. Инв №	

84257-05-2012-СQ(T5)									
Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"									
Изм.	Колуч	Писит	N док	Подпись	Дата				
ЛП		Казимиров			29.10.12				
Провер		Гусак В.О							
Разработал		Гусак В.О							
Н. контр.									
Н. контр.									
Автор									
						Стойка шкафа связи.Заземление.			
						ООО "ДВ Энергосетрой" г. Владивосток			
						