



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ВЛ 110 кВ "ТРОИЦА-СЛАВЯНКА"

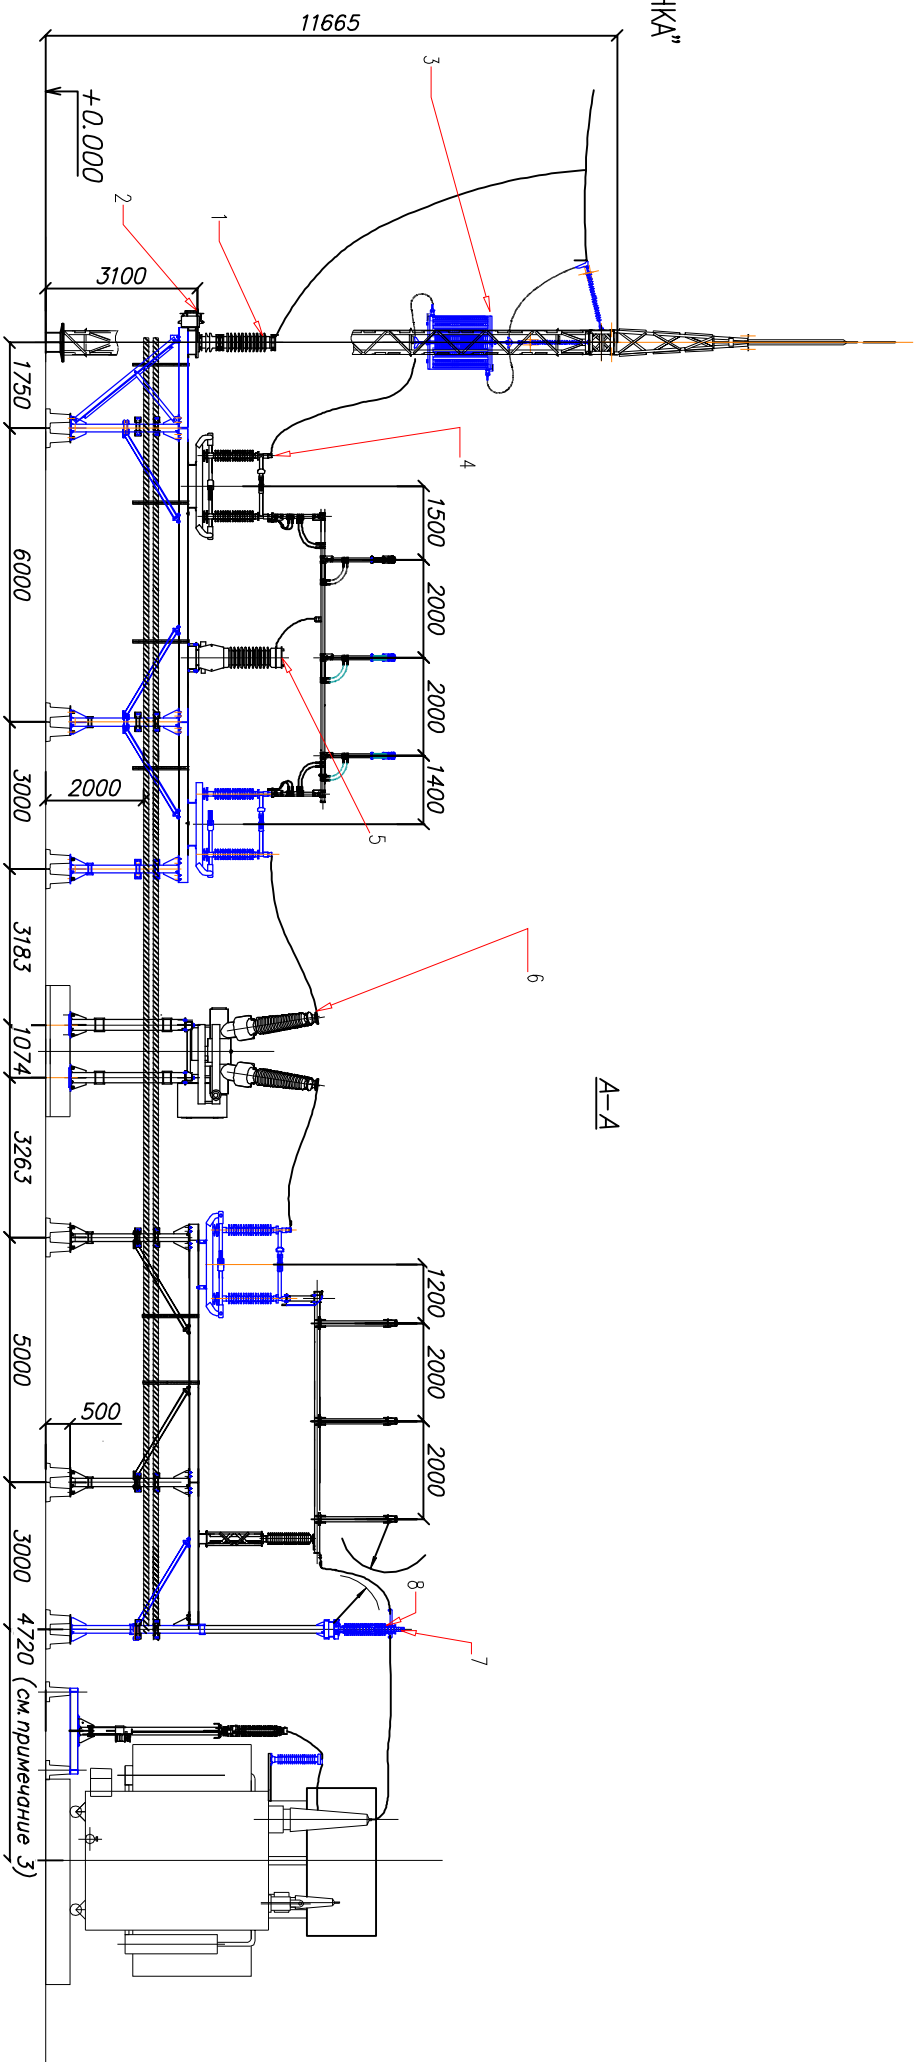

А-А

Б-Б

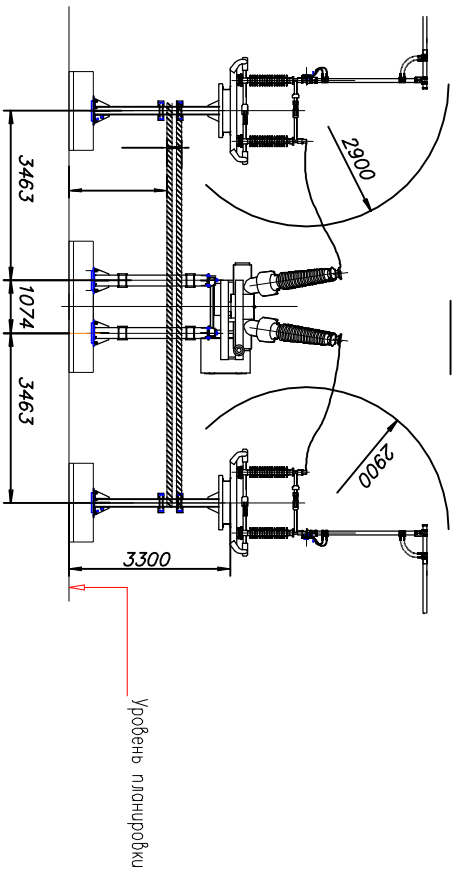

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Трансформатор тока в ремонтной переемычке не устанавливается
2. За опростовывается блок опорных изоляторов для крепления шибкой ошниковки.
3. Размер уточнить по факту монтажа.

84257-05-2012-АС					
Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ИИП		Казимиров			30.10.12
Проект		Гусак В.О			
Разработал		Гусак В.О			
И. контр.					
И. контр.					
Автор					
Архитектурно-строительные решения					
План КТПБ 110кВ "Исеть". Разрезы.					
ООО "ДВ ЭнергоСтрой" г. Владивосток					
