



Инженерно - геологический разрез III - III

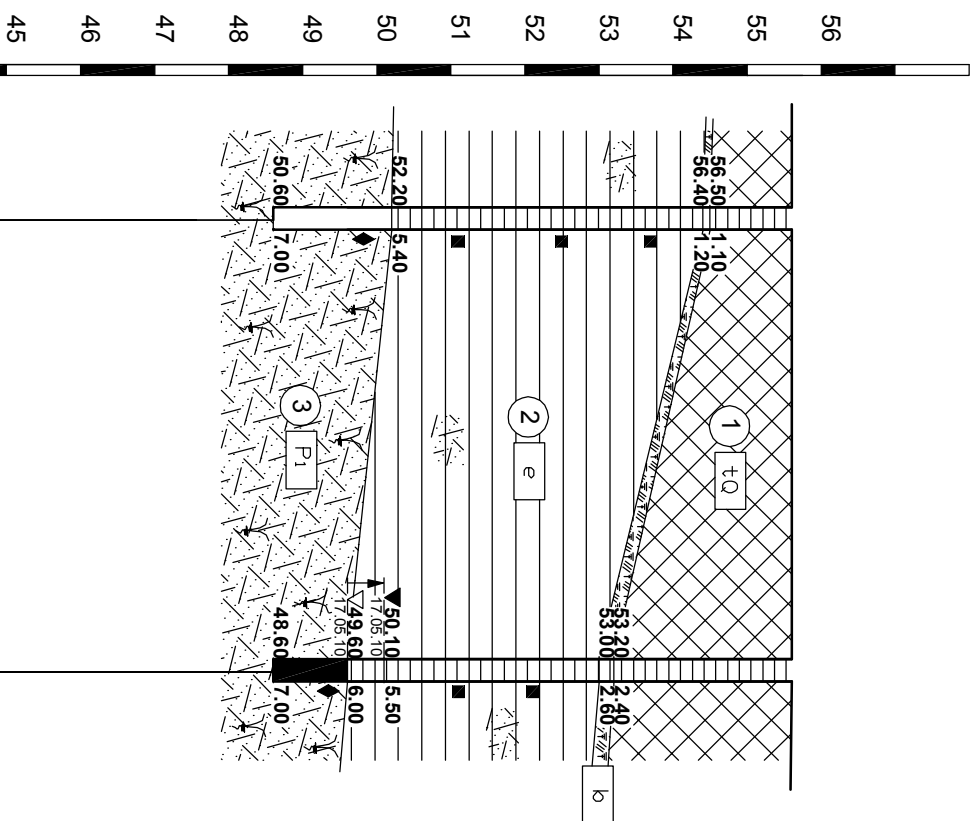

Дата бурения	17.05.10	17.05.10
Номер выработки	Скв. 1	Скв. 2
Абс. отметка скважины, м	57.60	55.60
Расстояние между скважинами, м	30.5	

Примечание: условные обозначения приведены на листе 3 приложения 9.3.

Инженерно - геологический разрез IV - IV

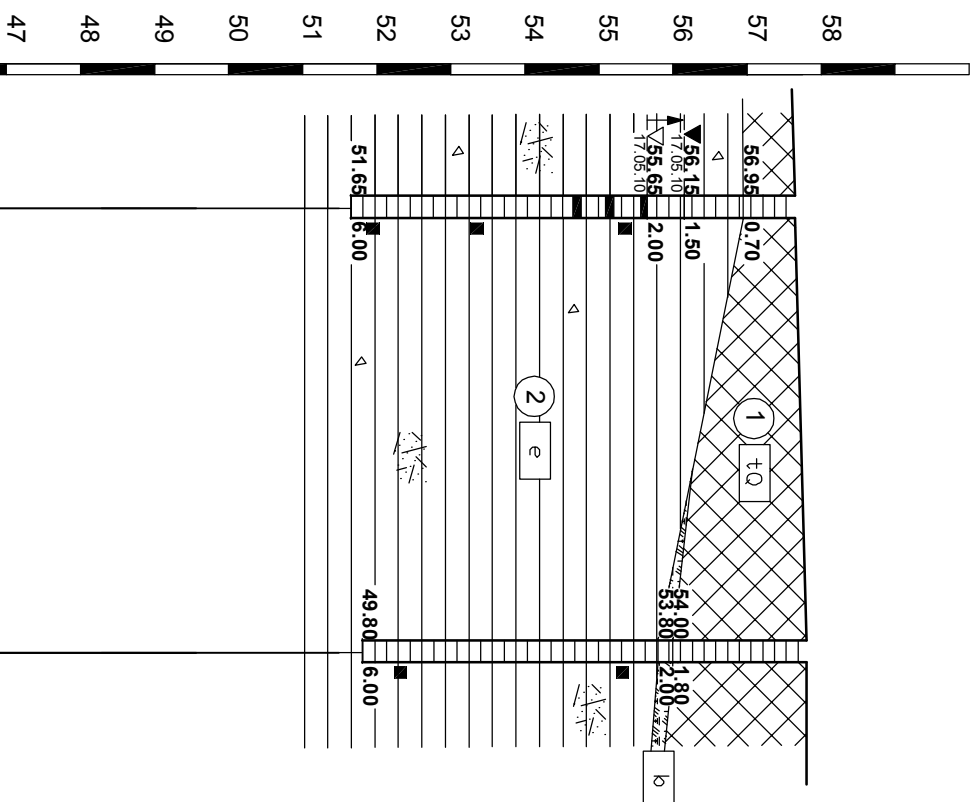

17.05.10	17.05.10
Скв. 4	Скв. 3
57.65	55.80
30.0	

Чертеж 3

ООО "ПРИМТЕОСТРОЙ"				Свидетельство СРО 01-И-№0661 Адрес: 690002, г.Владивосток, Комсомольская б-а - 304,306. телефакс: 8(4232) 45-42-00, 99-51-81 e-mail: primCS@yandex.ru		
				"Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Краскино" в Хасанском районе Приморского края." (ПС "Краскино").		
		Подпись	Дата	Шифр Г - 10/24		
Директор	Вайтукевич В.В.		06.10с.			
Геолог	Ясинков Д.Т.					
Исполнит	Рощеттаева З.П.					
Проверил	Бровкина Т.П.			Инженерно-геологические разрезы III-II, IV-IV	Масштаб	гориз. 1:500 верт. 1:100
				Стадия	Листов	Лист
				П	3	2