



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ВЛ 110 кВ "КРАСКИНО-ПС Портовая"

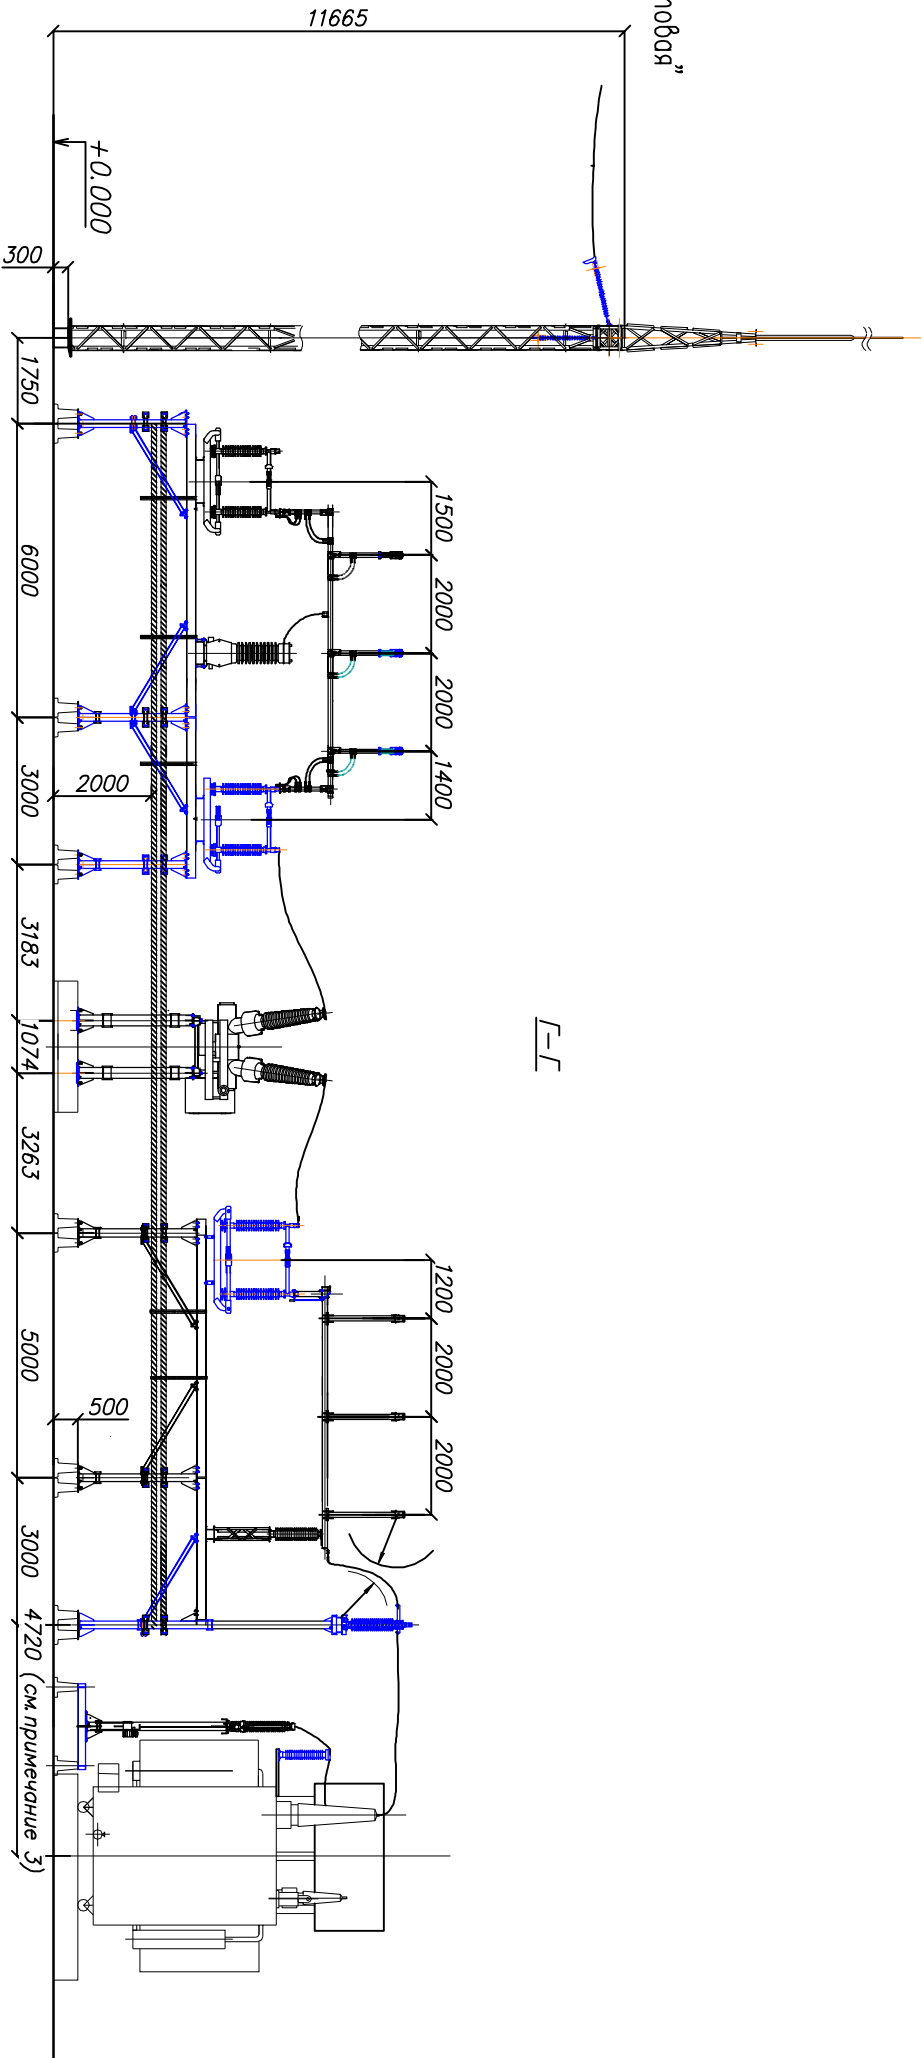

В-В  
(не устанавливается)  
(предусмотрено пасосочное место под П, установлены опорные изоляторы)

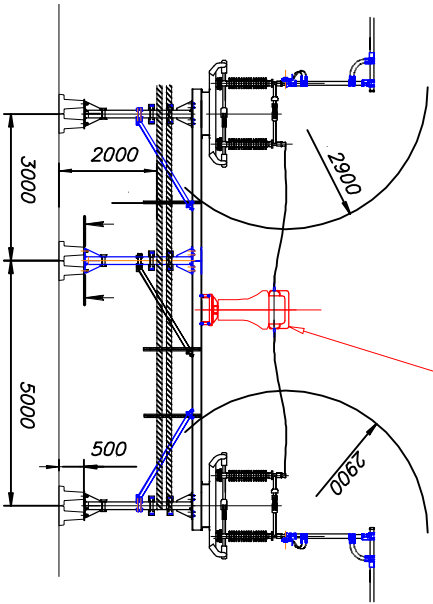

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Трансформатор тока в ремонтной переемычке не устанавливается
2. Предусматривается блок опорных изоляторов для крепления гибкой ошиновки
3. За относительную отметку +0.000 принята абс.отм.+57.760.
- 3.Размер уточнить по факту монтажа.

84257-05-2012-АС					
Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ИИП		Казимиров			30.10.12
Проект		Гусак В.О			
Разработчик		Гусак В.О			
И. контр.					
И. контр.					
Автор					
Архитектурно-строительные решения					
План КТПБ 110кВ "Исеть". Разрез.					
ООО "ДВ ЭнергоСтрой"		Стация	Лист	Листов	
г. Владивосток		Р	4		
