


Спецификация элементов на один контрфорс					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
2		УДБ 60-2,4-10	2	1293	
3		УДБ 60-1,8-10	2	778	
4		УДБ 60-1,2-10	2	520	

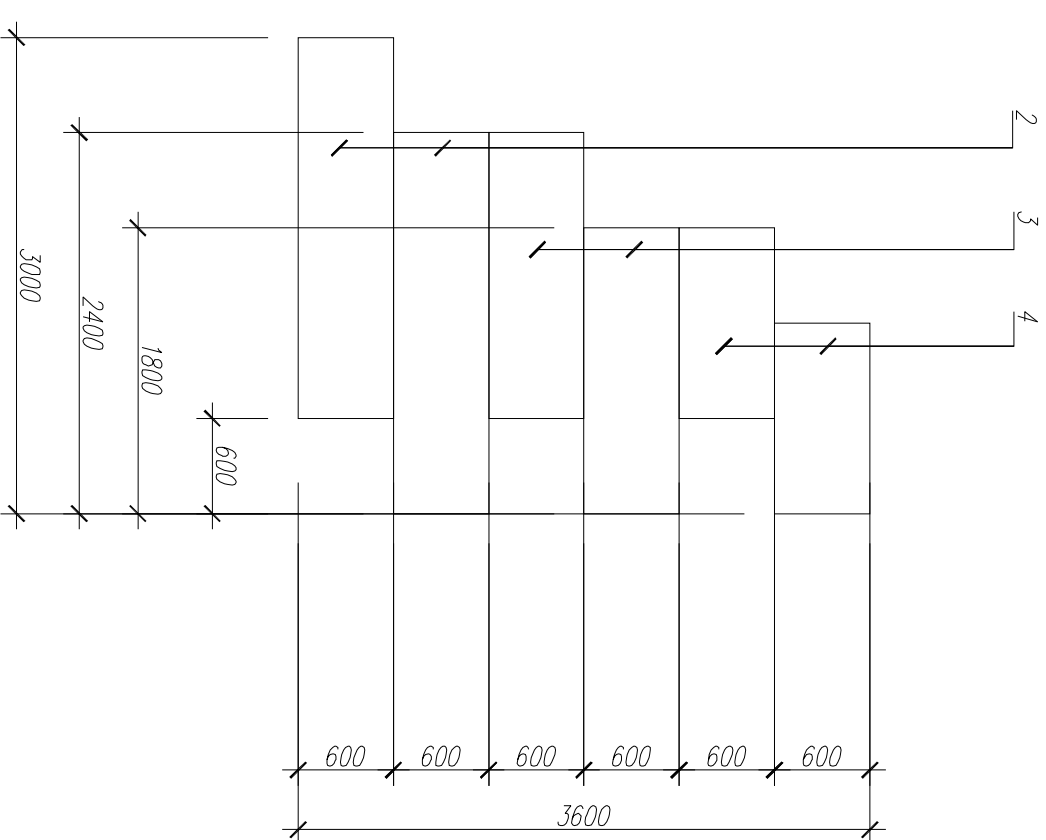

- Примечания:
1. нижнюю часть плиты основания обмазать жидкой гидроизоляцией типа "Гидроизол" на два раза.
  2. Под плитой основания необходимо выложить щебеночную подготовку толщиной 200 мм, выступающую за контур плиты на 200 мм. в каждом направлении.

						<p style="text-align: center;">84257-05-2012-АС</p> <p style="text-align: center;">Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/35/10 "Краскино" для присоединения ПС "Гормовая"</p>
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	<p style="text-align: center;">Архитектурно-строительные решения</p>
ЛИП		Казимиров				
Провед.		Гусак В.О				
Разработал		Калинин А.Ю.				
Н. контр.						
Н. контр.						<p style="text-align: center;">Разрез 1-1, 2-2.</p>
Автор						
						<p style="text-align: center;">Статья</p>
						<p style="text-align: center;">Лист</p>
						<p style="text-align: center;">Листов</p>
						<p style="text-align: center;">Р</p>
						<p style="text-align: center;">17</p>
						<p style="text-align: center;">000 "ДВЭнергоСтрой" г. Видноосток</p> 