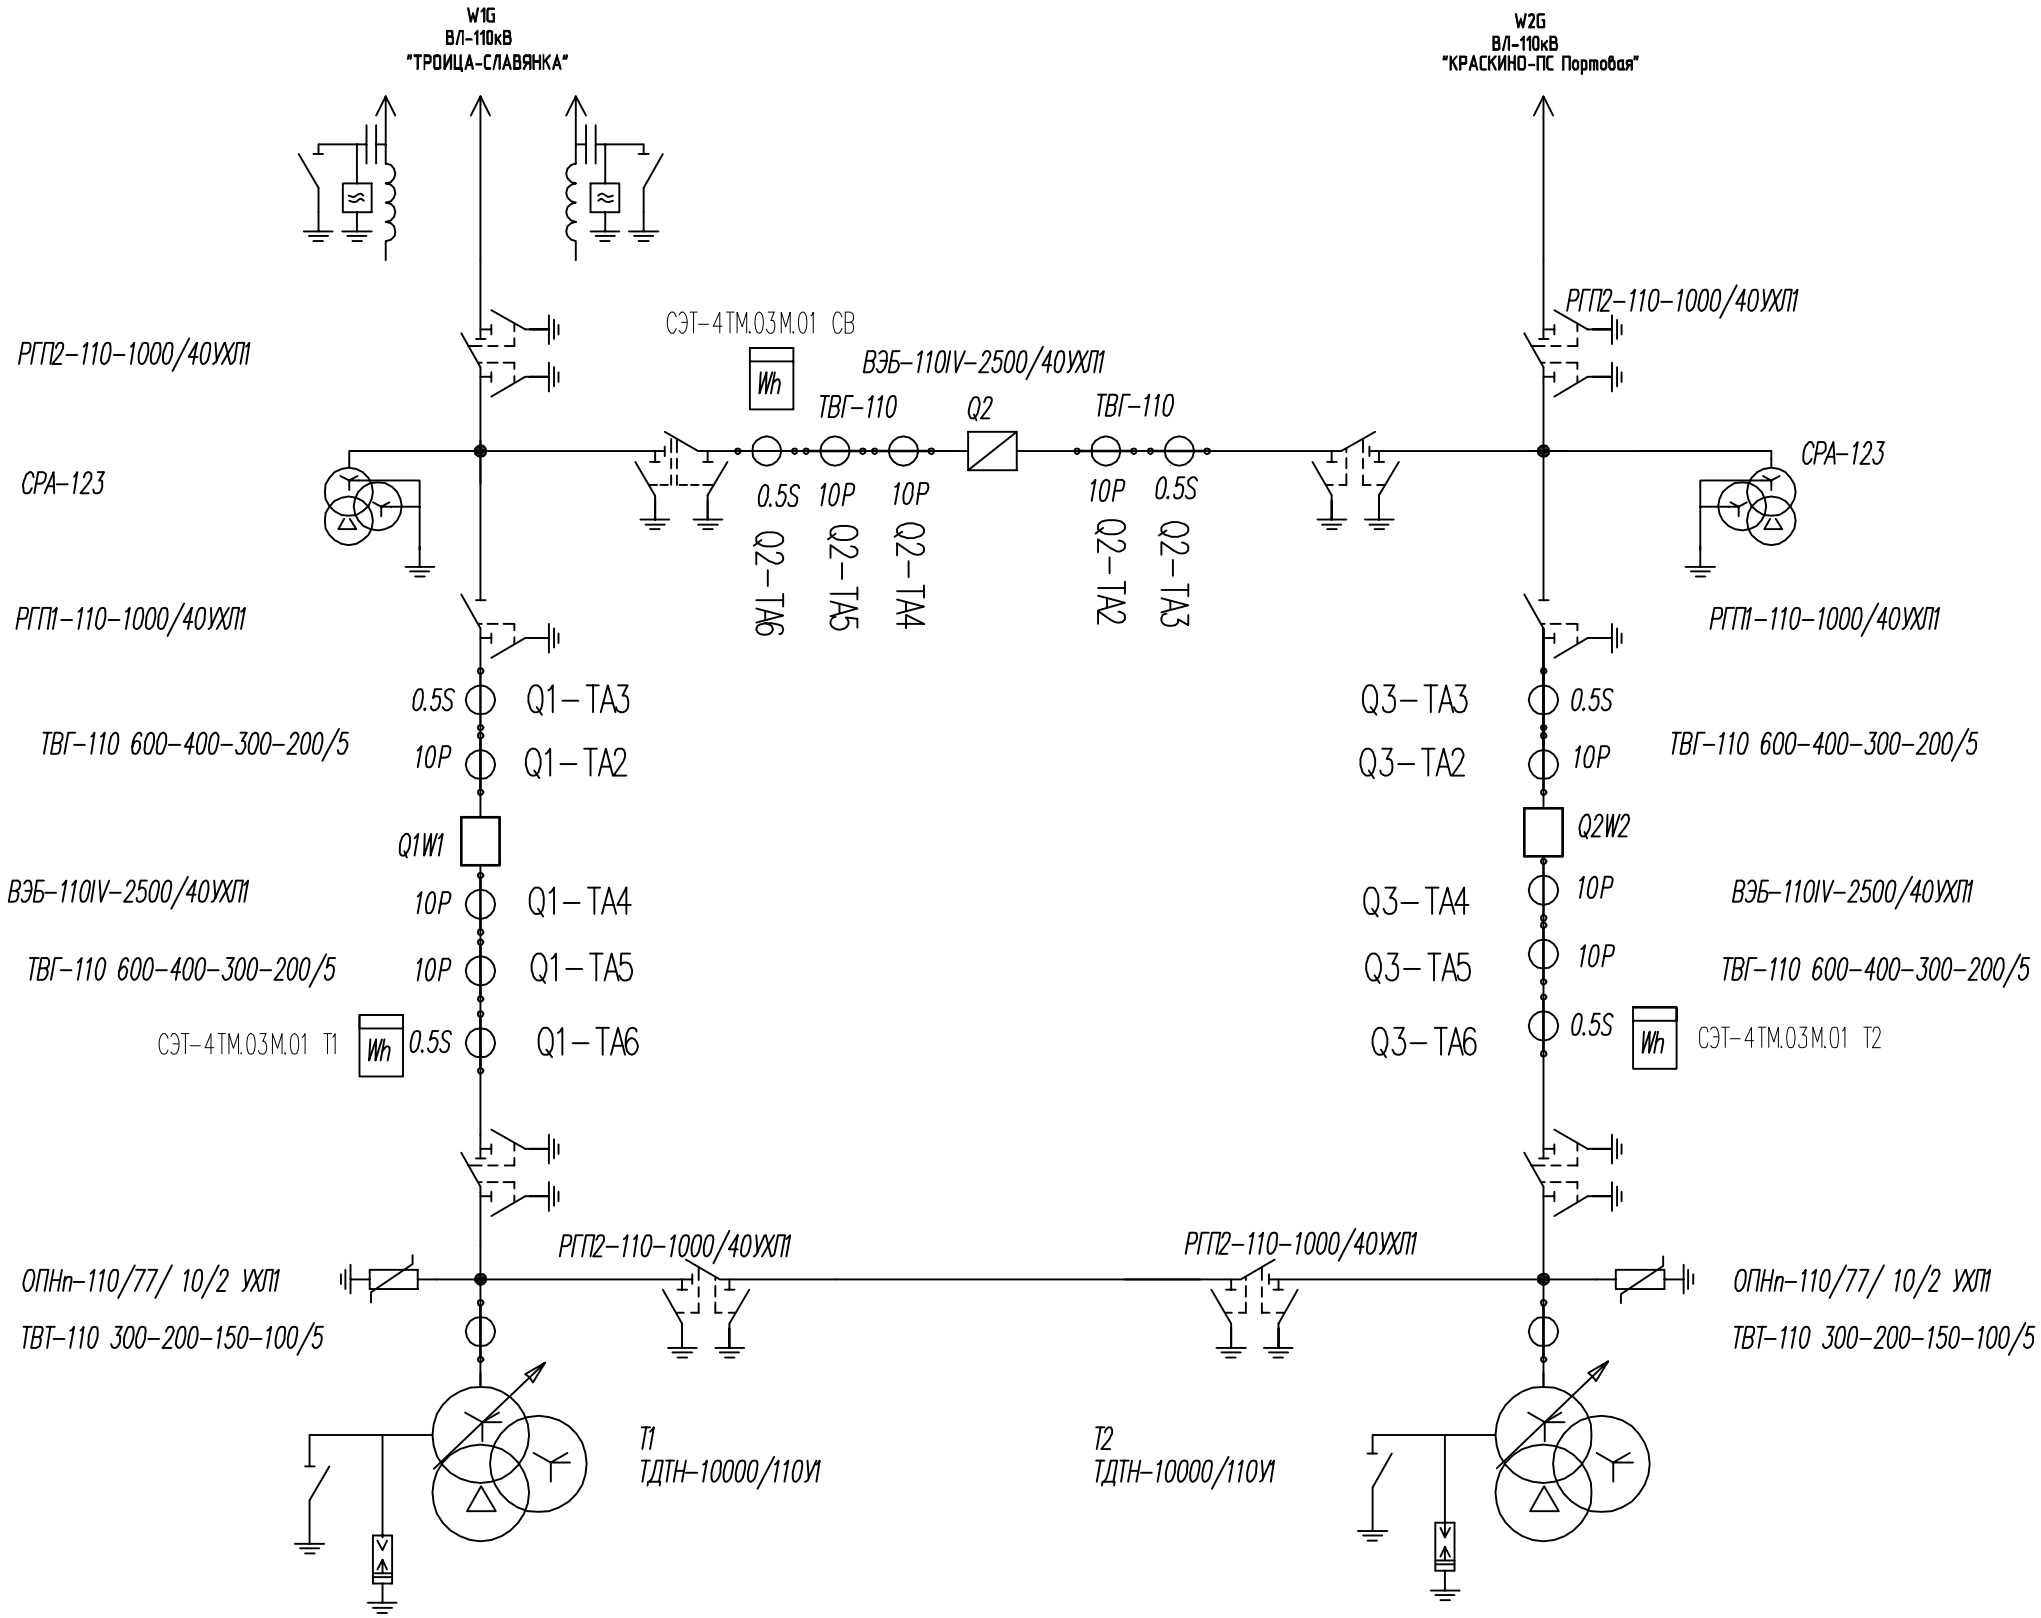

Общие данные

На ПС "Краскино" устанавливается приборы учета типа – СЭТ-4ТМ.03 (активно-рекативный, двунаправленный).

Основной канал передачи данных АИИСКУЭ на верхний уровень – GSM, резервный – ВОЛС.

Для передачи данный по резервному каналу заказывается GSM-контроллер Wavecom Fastrack Xtend. Внешняя GSM – антенна устанавливается с учетом наилучшего приема.

Для замены электросчетчика и подключение образцового счетчика без отключения присоединения в измерительных цепях предусмотрена установка испытательных коробок типа "ЛИМГ".

Передача информации по энергопотреблению и параметрам сети от УСПД будет производится на существующий сервер без данных в ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети" и филиал ОАО "ДЭК" "Дальэнергосбыт" со всех приборов учета, установленных на ПС.

Установка или корректировка текущих значений времени и даты осуществляется устройством синхронизации времени УСВ-1;

Контроллеры, УСВ-1 и модули грозозащиты устанавливаются в настенный шкаф учета ВЛСТ 225.04.000, производства ЗАО ИТФ "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ", расположенный в ОПУ.

Проверки измерительных трансформаторов приведены в комплекте "РЗА. Вторичные электрические соединения".

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						84257-05-2012-УЭ(ТЗ)	
						Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Казимиров			29.10.12	Система коммерческого учета электрической энергии.	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Провер.		Гусак В.О					
Разработал		Гусак В.О					
Н. контр.						Схема объемов АСКУЭ	ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток
Н. контр.							
Автор							