



Армирование стены
(контрфорс условно не показан)

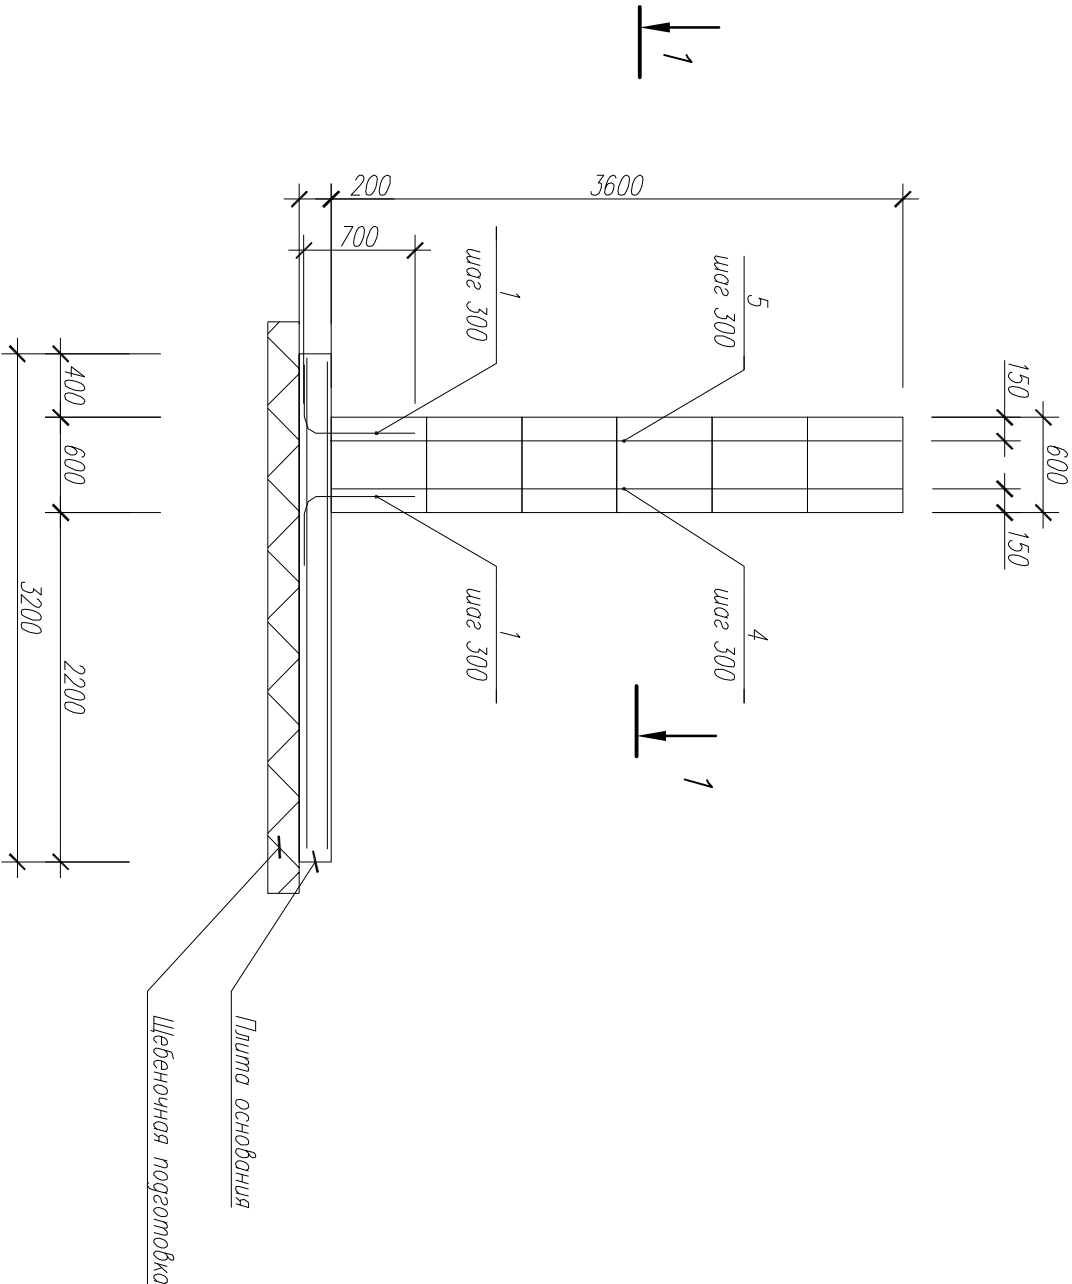

Плита условно не показана

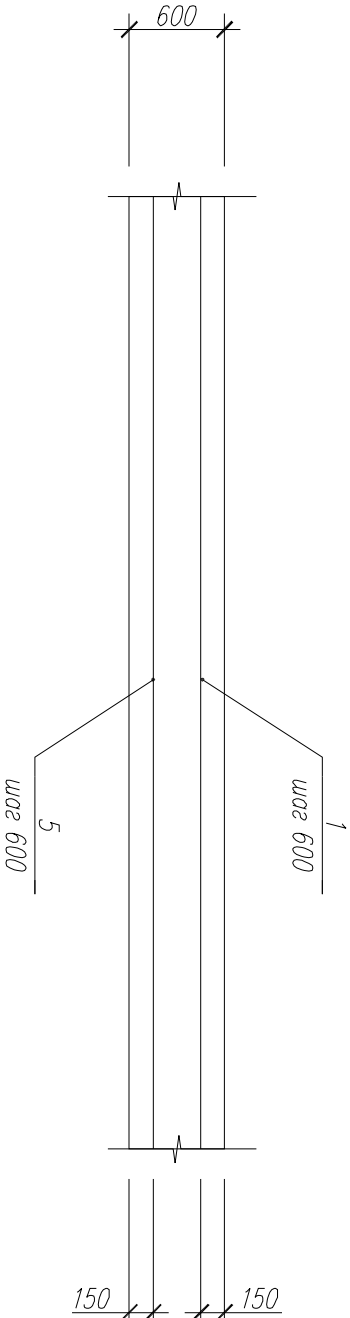

- Примечания:
1. Данный лист смотреть совместно с листом ????
 2. Выпуск арматуры из плиты загнуть по минимальному радиусу гиба и приварить к нижней арматуре плиты, для обеспечения анкеровки. Общая длина стержня L=1000мм.

Инв. N° подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N°

						84257-05-2012-АС		
						Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/35/10 "Краскино"		
						для присоединения ПС "Портобая"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		
ГИП		Казимиров						
Провер.		Гусак В.О						
Разработал		Калинин А.Ю.						
Н. контр.						Армирование стены		
Н. контр.								
Автор								
						Столция	Лист	Листов
						Р	20	
						ООО "ДБЭнергоСтрой" г. Владивосток		
						