



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Хабаровские электрические сети»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

КОМУ: НАЧАЛЬНИКУ СРЭС А.В. ГАЛЯТКИНУ
ОТ: НАЧАЛЬНИКА СПРИТП Ю.А.ЖУРАВЛЕВА
ТЕМА: О СОГЛАСОВАНИИ ЗАЯВКИ НА ТП
ДАТА: 13.02.14
КОПИЯ:

ФИЛИАЛ ОАО "ДРСК"
"ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
СП "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

Per № 149 от 14 "02" 2014 г.

осн. _____ л. Приложение _____ л.

Прошу согласовать заявку на технологическое присоединение:

Входящий номер ХЭС	Дата регистрации в ДОУ	Заявитель	Объект	Адрес
362спр	12.02.2014 г	Ефременкова Е.Л.	жилой дом	Хабаровский р-н, Черная Речка с, в 145 м по направлению на запад от участка по ул. Нижней, 8

Передать акт обследования в СПРИТП для формирования технических условий в срок не позднее 20.02.2014 г.

Начальник СПРИТП

Ю.А. Журавлев

Начальнику СПРиТП
Ю.А. Журавлеву
от начальника Северного РЭС
А.В. Галяткина

Дата 13.02.2014 (поручения о подготовке акта обследования)
Дата _____ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Ефременкова Елена Леонидовна телефон: 8-924-408-87-74
2. Наименование объекта: жилой дом
Фактический объект:
3. Адрес объекта: Хабаровский р-н, Черная Речка с.в 145 м по направлению на запад от участка по ул. Нижней, 8
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3
7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-_____, №ф. 6(10) кВ «_____», ТП №_____,
№ ф. 0,4 кВ, _____ № опоры _____.
Вторая точка присоединения: ПС-_____, №ф. 6(10) кВ «_____», ТП №_____,
№ ф. 0,4 кВ, _____ № опоры _____.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 200 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ	300
		КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	одноточечная	3
		одноточечная с 1 укосом	2
		одноточечная с 2 укосами	
		1 укос	
1.3.	Подвеска провода, в три провода (м)		300
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		1
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		
1.7.	Установка разрядников (шт.)		
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ			
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)	ВЛ	270
		КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	одноточечная	2
		одноточечная с 1 укосом	4
		одноточечная с 2 укосами	
		1 укос	

2.3.	Подвеска провода, по длине ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		Сип 4x70	270
			2 провода		
			4 провода		
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)	в 2 провода			
		в 4 провода			
3. Установка ТП					
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			КТПИ	1
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП			250 кВА	1
4. Установка дополнительного оборудования					
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)				
5. Демонтажные работы					
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)		ж/б	одностоечная	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.)		ж/б	одностоечная	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов)				
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)				
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)				
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП				
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)				
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)	в 2 провода			
		в 4 провода			
6. Работы на ПС 35-110 кВ					

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Лист - схема утверждается
Совместить с СПР 363 от 13.02.14г.

Должность

« 17 »

02


2014г.

Подпись

ОАО ДРСК филиал ХЭС СПЦЭС
ХАБАРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РЭС
И.М. ЖЕНЕР
И.М. ЖЕНЕРСКИЙ Е.В. Подпись
Тел: 493160 E-mail: s.1233@drsk.ru 143.DRSK.RU

ФИО

Жуков А.В.

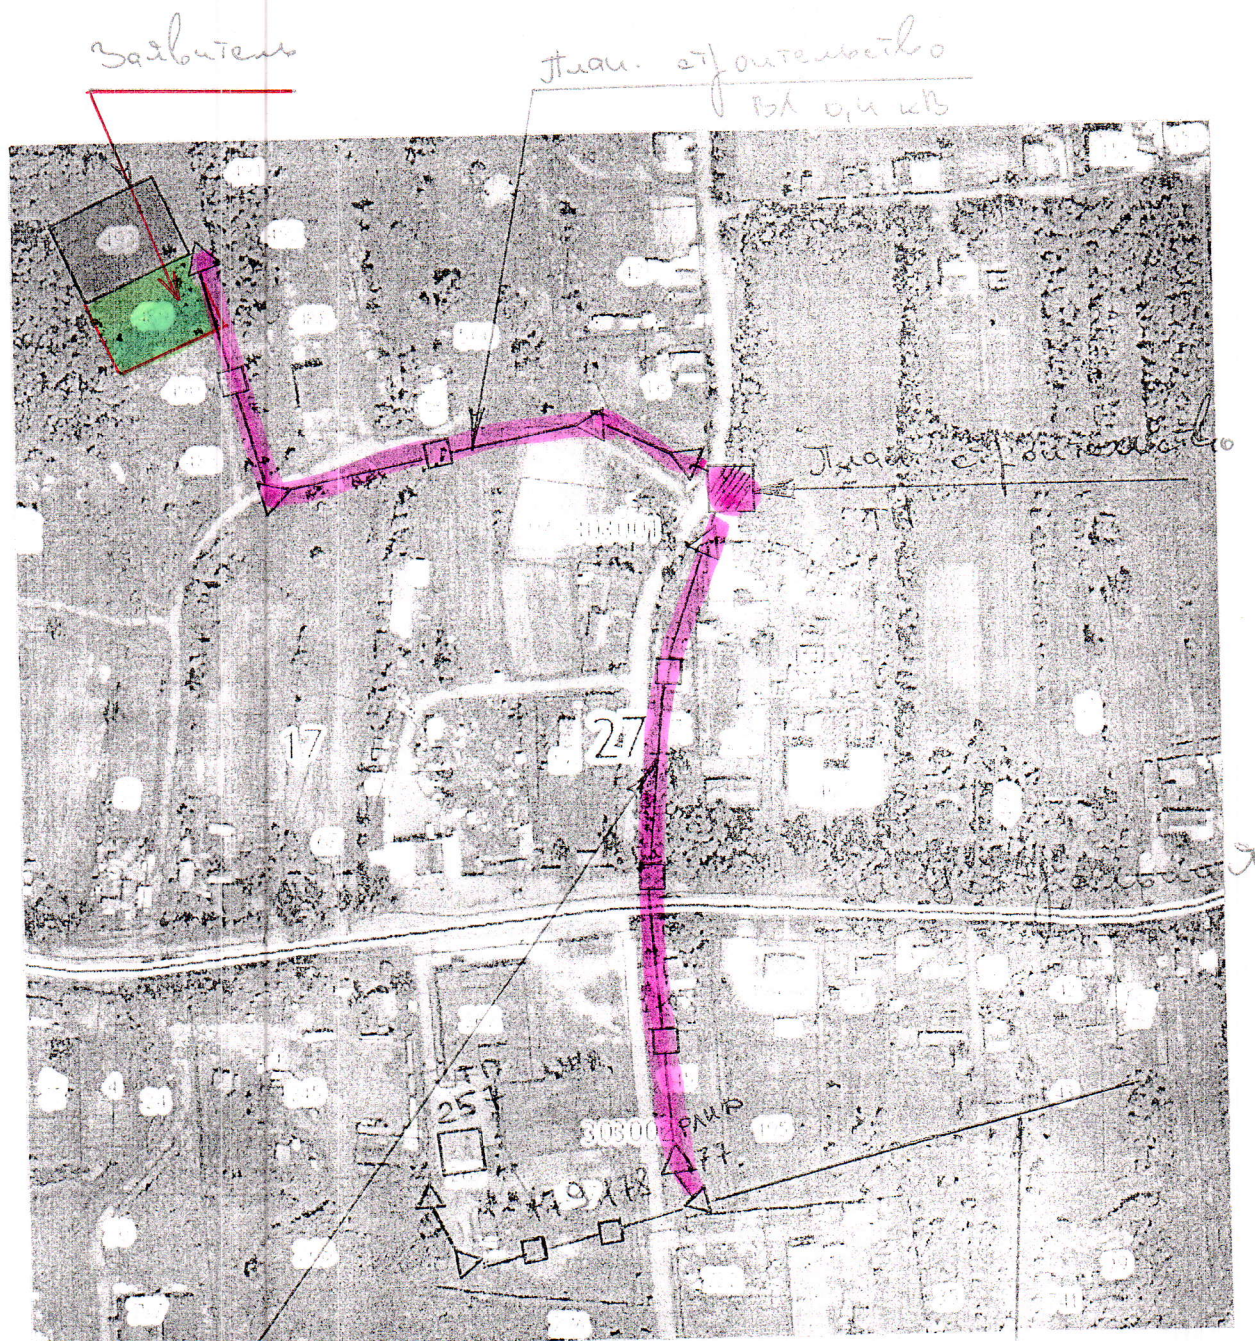

Комментарий:

Лич. с/хозяйство ВЛ - 10 кв

С/х. ВЛ - 10 кв

Ф.1 пс "Сергеевна"