



Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-339; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987379, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера
эксплуатации и ремонтам

Н.Ю. Насыров
«06» 10 2015 г.

Начальник службы организации и
проведения ремонтов

А.В. Селиванов
«02» 10 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер

Филиала АО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»

А.В. Бакай
«05» 10 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ**

1. Наименование (марка):

Блок управления дуговой защитой ЦУУ, РДЗ-018М.

2. Назначение:

Блок управления дуговой защитой ЦУУ, РДЗ-018М используется в быстродействующих системах микропроцессорной защиты ячеек КРУ 6-10кВ от дуговых коротких замыканий, предназначенных для быстродействующего отключения комплектных распределительных устройств (КРУ) при возникновении КЗ внутри отсеков КРУ, сопровождаемых открытой электрической дугой. РДЗ-018М используется в качестве центрального управляющего устройства (ЦУУ).

Оборудование приобретается по программе ремонтов для устройства дуговой защиты в ЗРУ-10кВ на ПС 110/35/10 «БАМ» - 2шт., на ПС 35/10 «Строительная» - 1шт.

3. Количество:

- Блок управления РДЗ-018М – 3 шт.;
- Техническое описание и инструкция – 3шт.

4. Технические характеристики «РДЗ-018М»:

Номинальное входное напряжение питания, В - 220 (-20+10%);

Коммутируемый ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени I/R 50мс, не более, (А) - 3/1 (тип контактов нормально разомкнутый);

Габаритные размеры, мм - 135х165х160;
Масса ЦУУ, не более, кг - 1,5;
Рабочий диапазон температур, С - -30°...+35°

5. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС».

6. Доставка: станция «Благовещенск» Забайкальской ж/д.

7. Год выпуска: 2015-2016 (новый).

8. Гарантия: 36 месяцев.

9. Срок поставки: до 30 апреля 2016г.

10. Дополнительные условия: Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

Главный инженер




Будько Д.А.

Согласовано:

Начальник СТЭ СП «СЭС»

Начальник СРЗАИ СП «СЭС»

Начальник сектора РЗА ЦУС

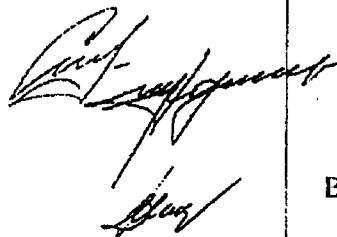

Н.В. Стуков

О.А. Фёдоров

В.А. Макаревич

Д.А. Будько / (Христов 22)