


Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Белая Гора

Схема устройства контура заземления и присоединения его к опорам

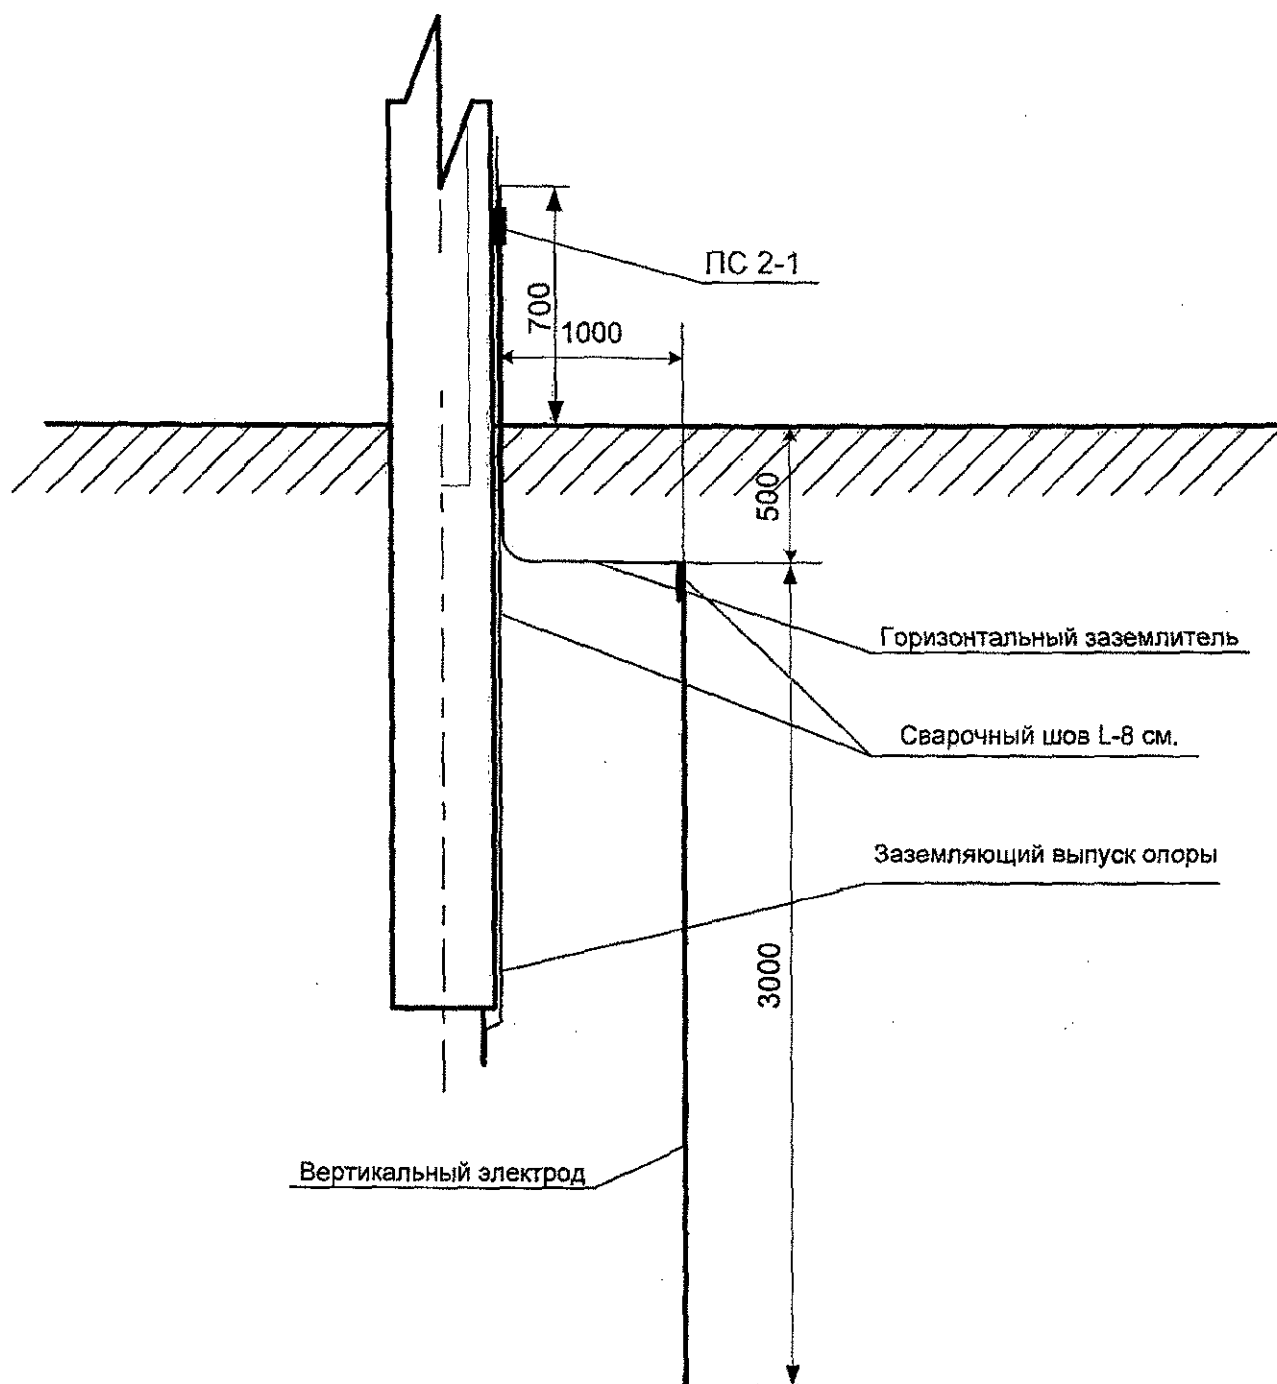

1. Горизонтальный заземлитель выполнен из стали $d-10$ мм
2. Вертикальный электрод выполнен из стали $d-16$ мм
3. Сварные соединения выполнены внахлестку, покрыты краской
4. Заземляющий выпуск опоры выполнен сталью $d-12$ мм.

Начальник Николаевского РЭС

А.В. Васильев