



Золотавин

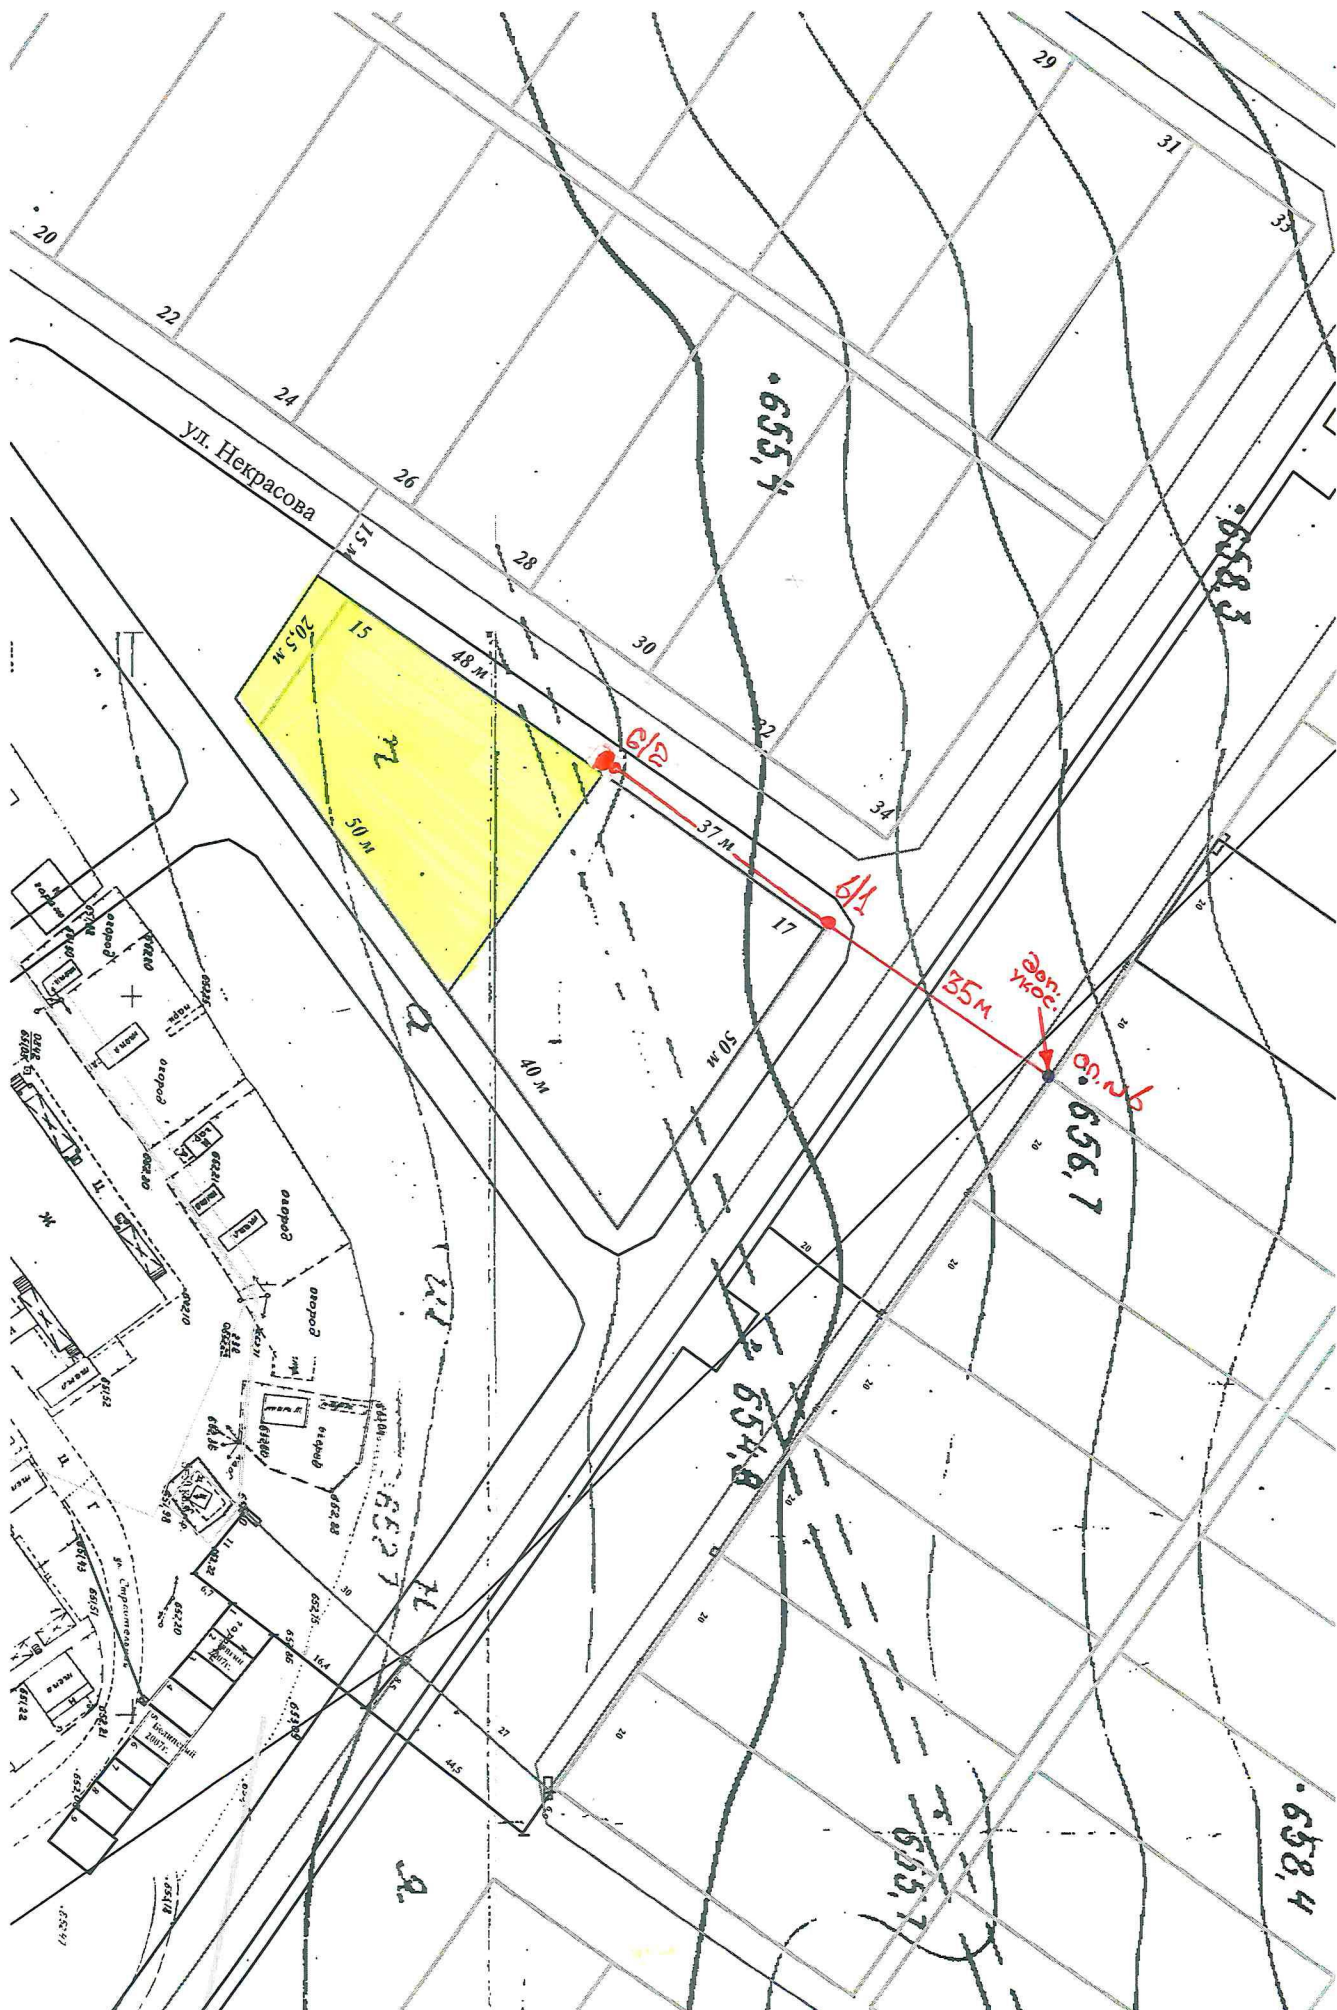

Золотавин

КОПИЯ ВЕРНА

Порядковый № 5
Дата 10.05.2016 г.
Подп.

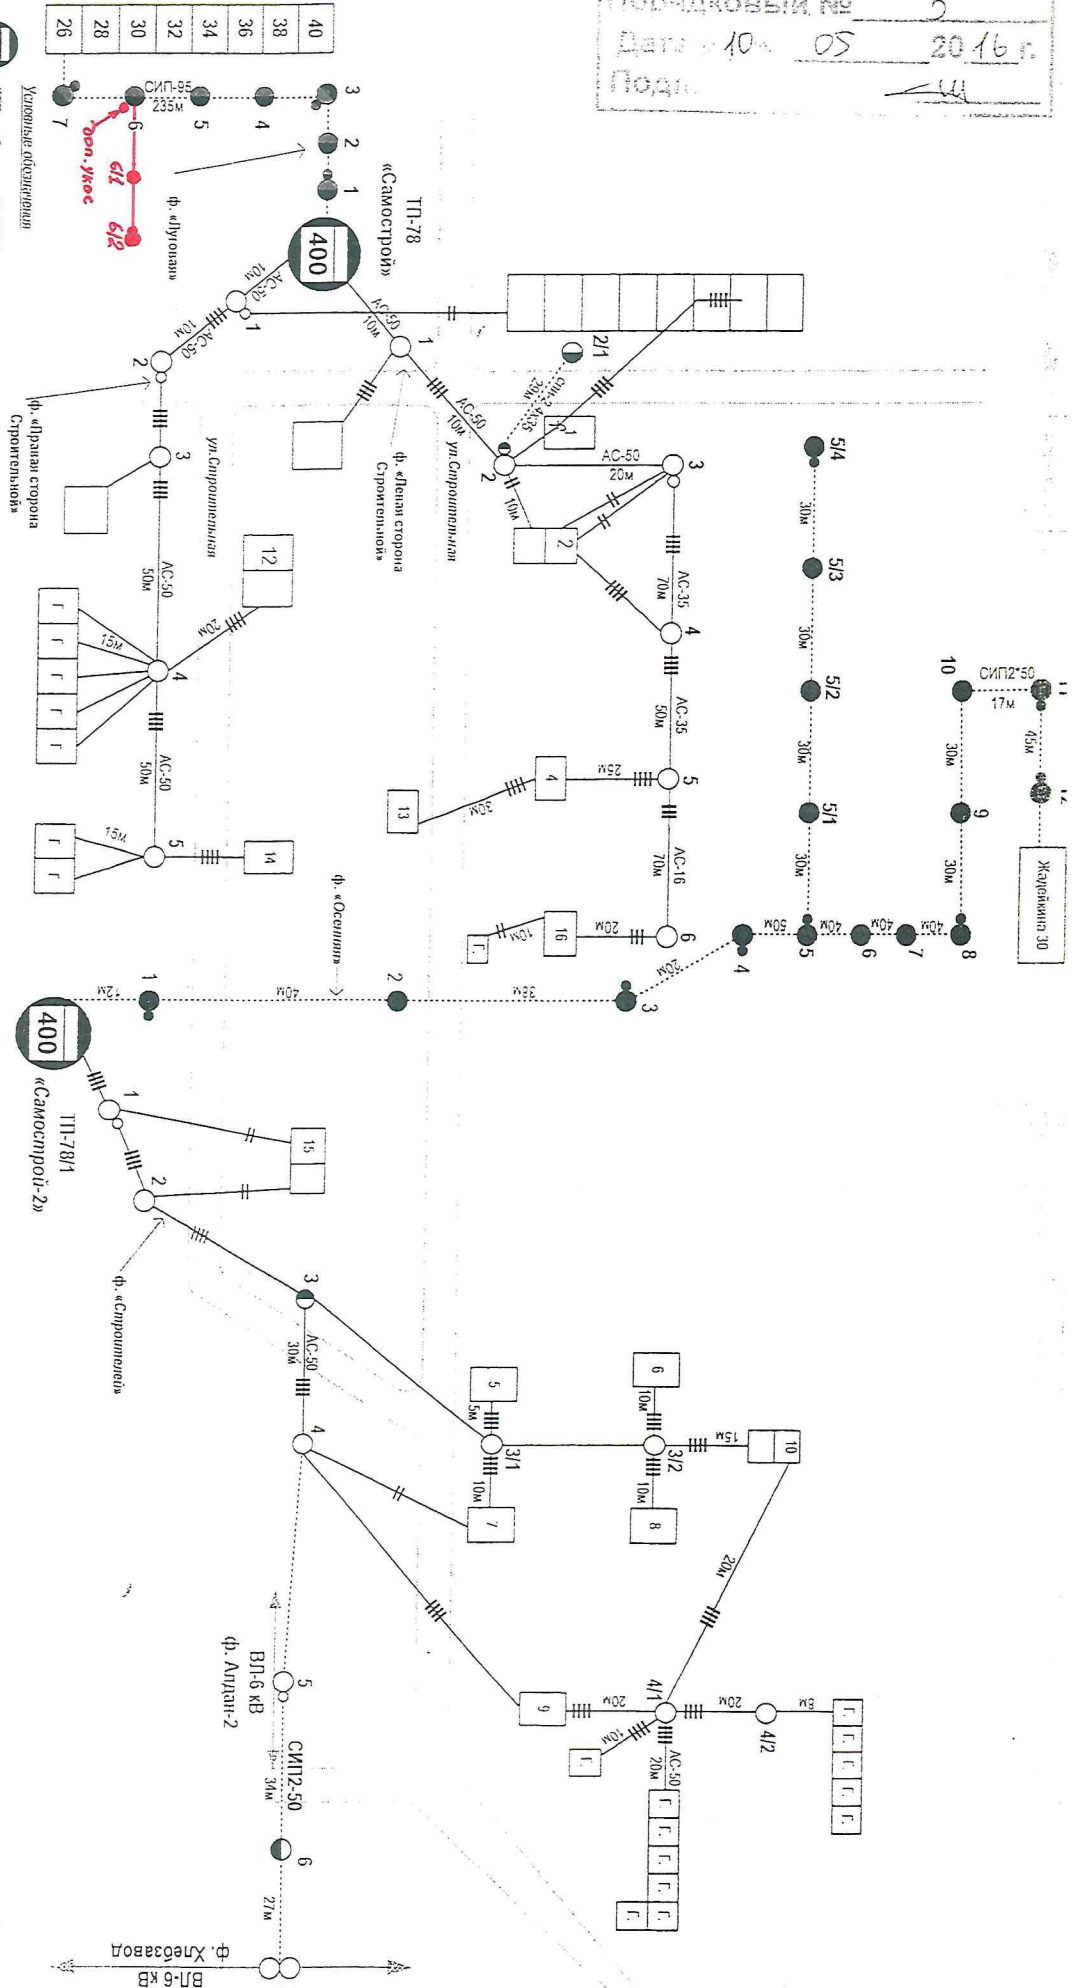


АО «ДРСК»

Поопорная схема ВЛ — 0,4кВ

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ТП-78	Шифр ПС, ВЛ	Подраздел ение	Участок
Утвердил	ЗД - гл. инженер	Гайнов Е.В.	06.05.2016	«Самострой»	ПС, ВЛ	АРЭС	«Южно-Якутские электрические сети»
Согласовано	И.о. ЗГИ по ЗИР	Варакосов А.А.	06.05.2016	ТП-78/1		АРЭС	«Центра льный»
	И.о. ГИ АРЭС	Жаркой Д.Н.	06.05.2016	«Самострой-2»			
Проверил	Мастер АРЭС	Варакосов А.А.	06.05.2016				
Выполнил	Инженер СТЗ	Жаркой Д.Н.	06.05.2016				
		Выговская Т.Н.	06.05.2016				

Схема расположения земельных участков

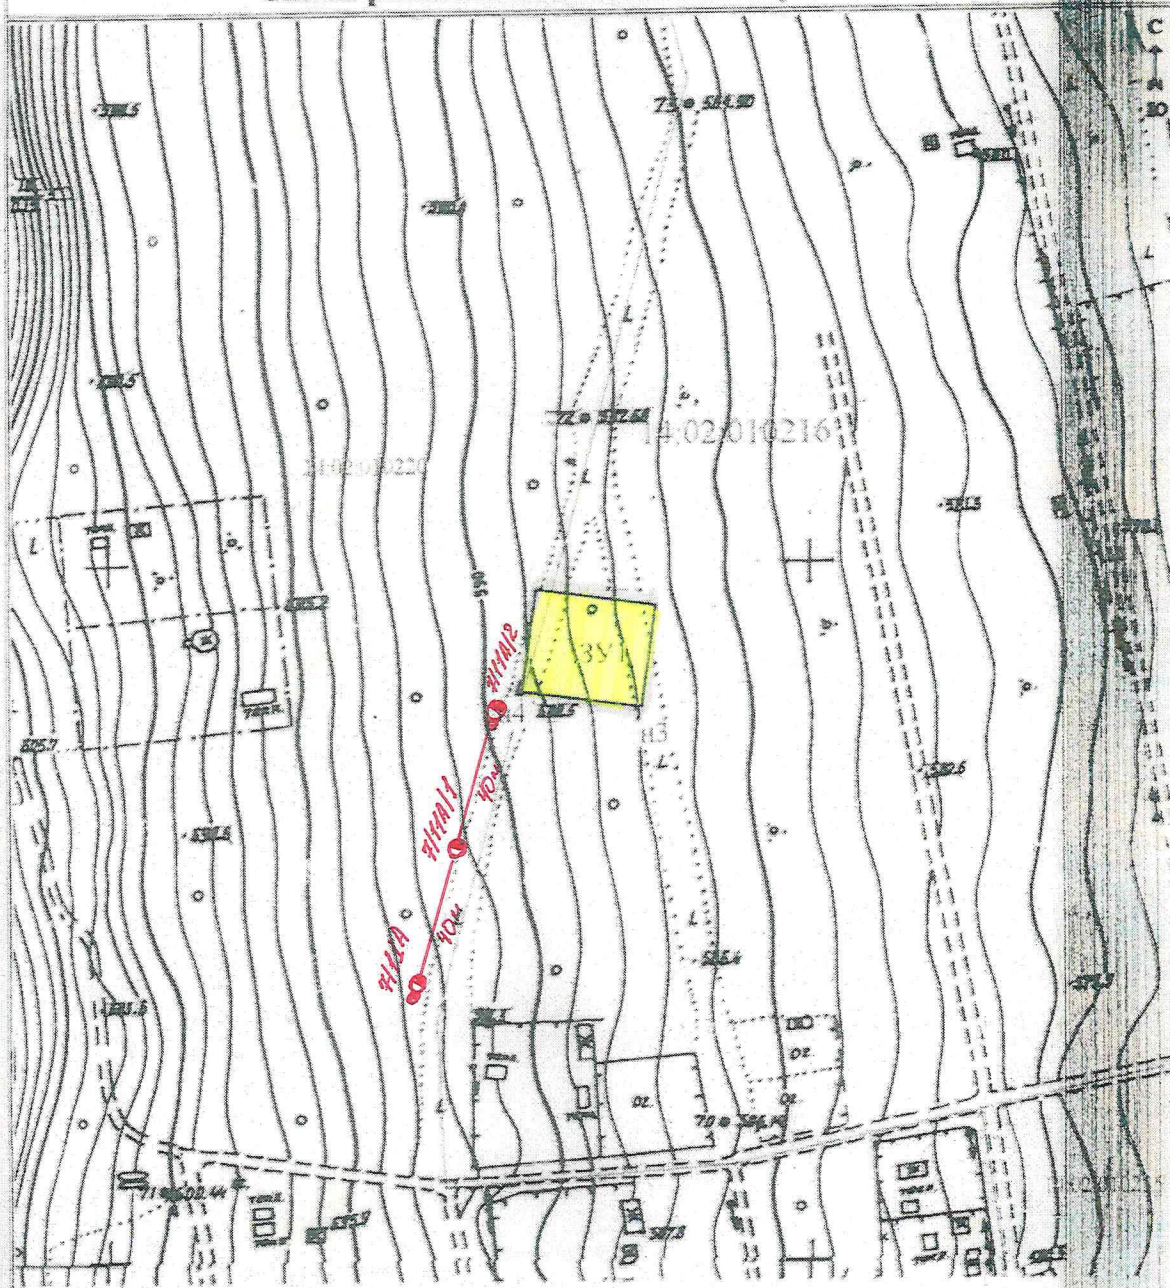

Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:


- - граница образуемого земельного участка
- ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка
- - - - - дороги общего пользования
- - - - - граница муниципального образования
- - - - - граница кадастрового квартала

14:02:010216 - номер кадастрового квартала


ИЗ-Н4 - доступ к земельному участку

Курианова АД А. Курианов

Темпова

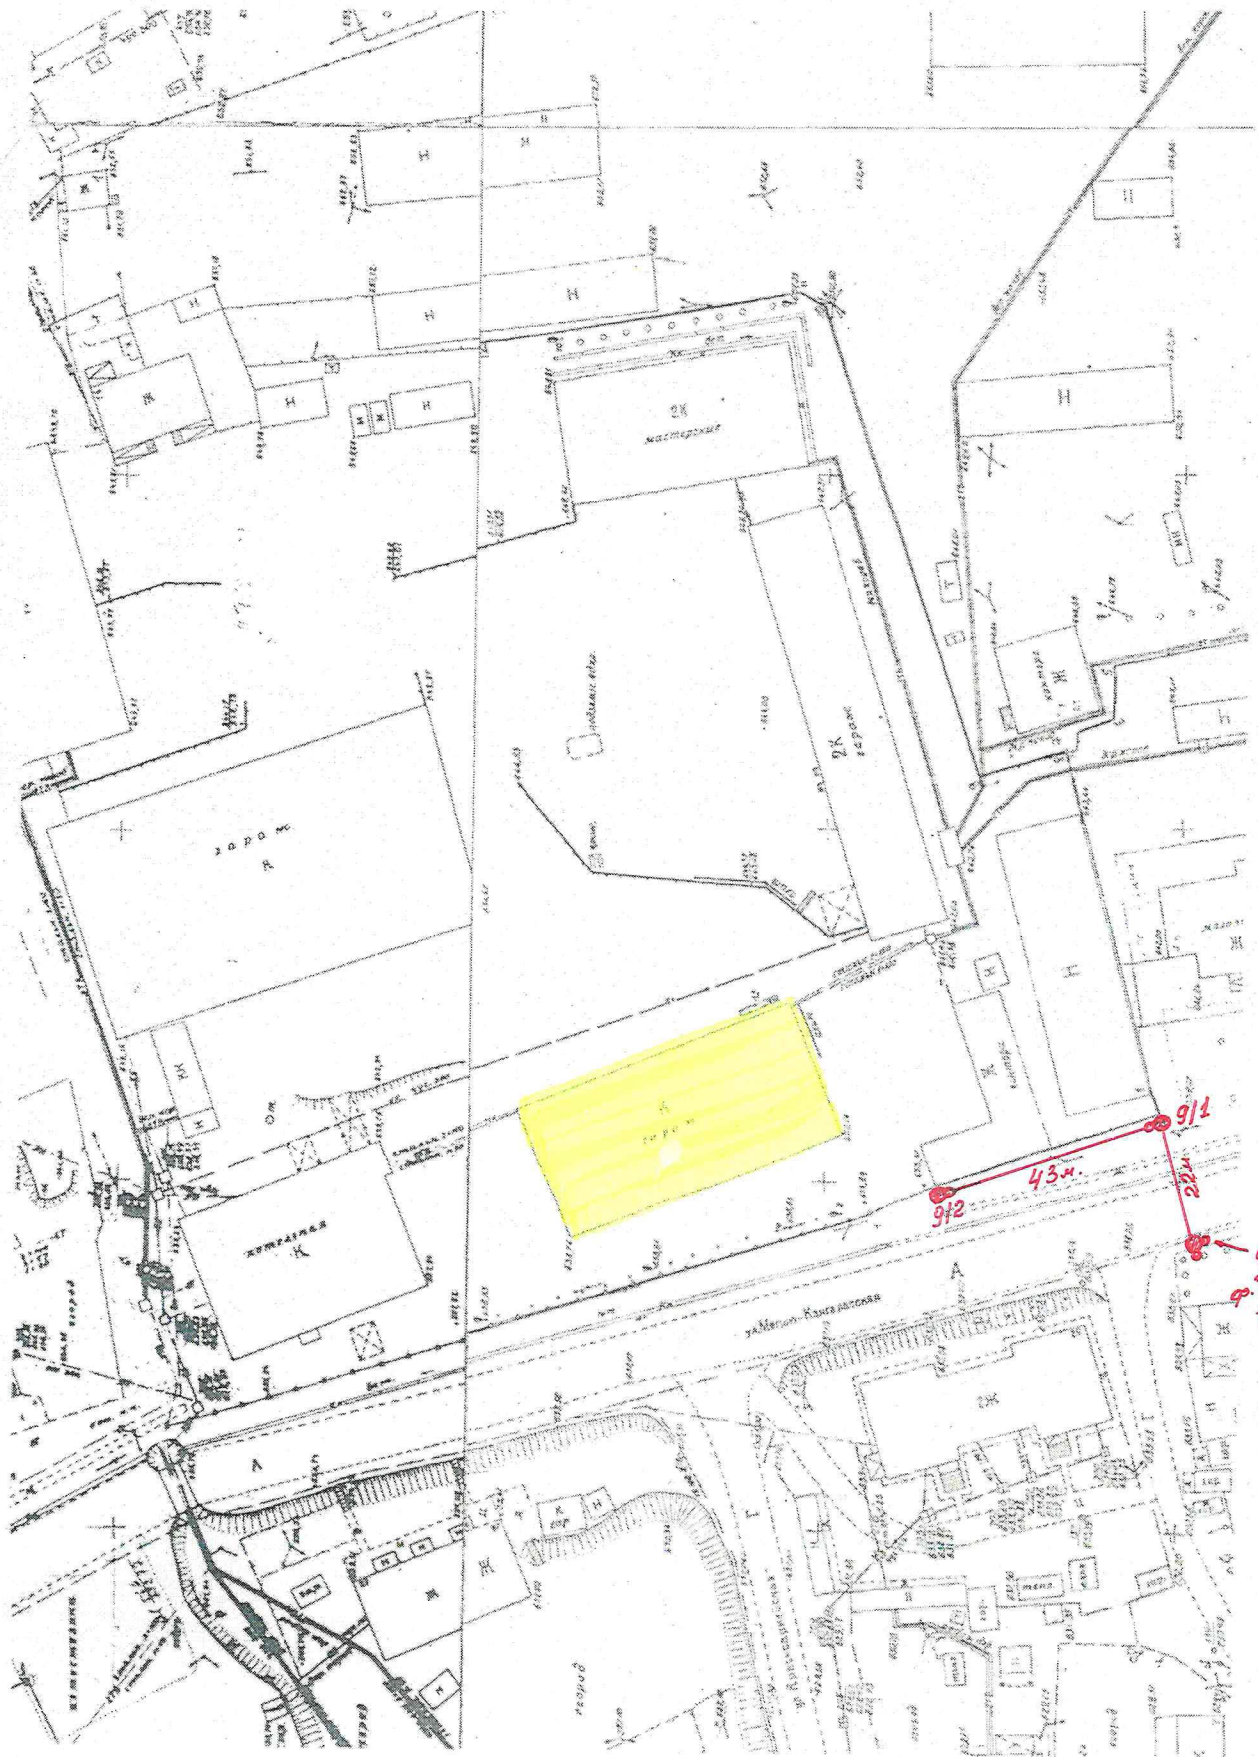

Петрова

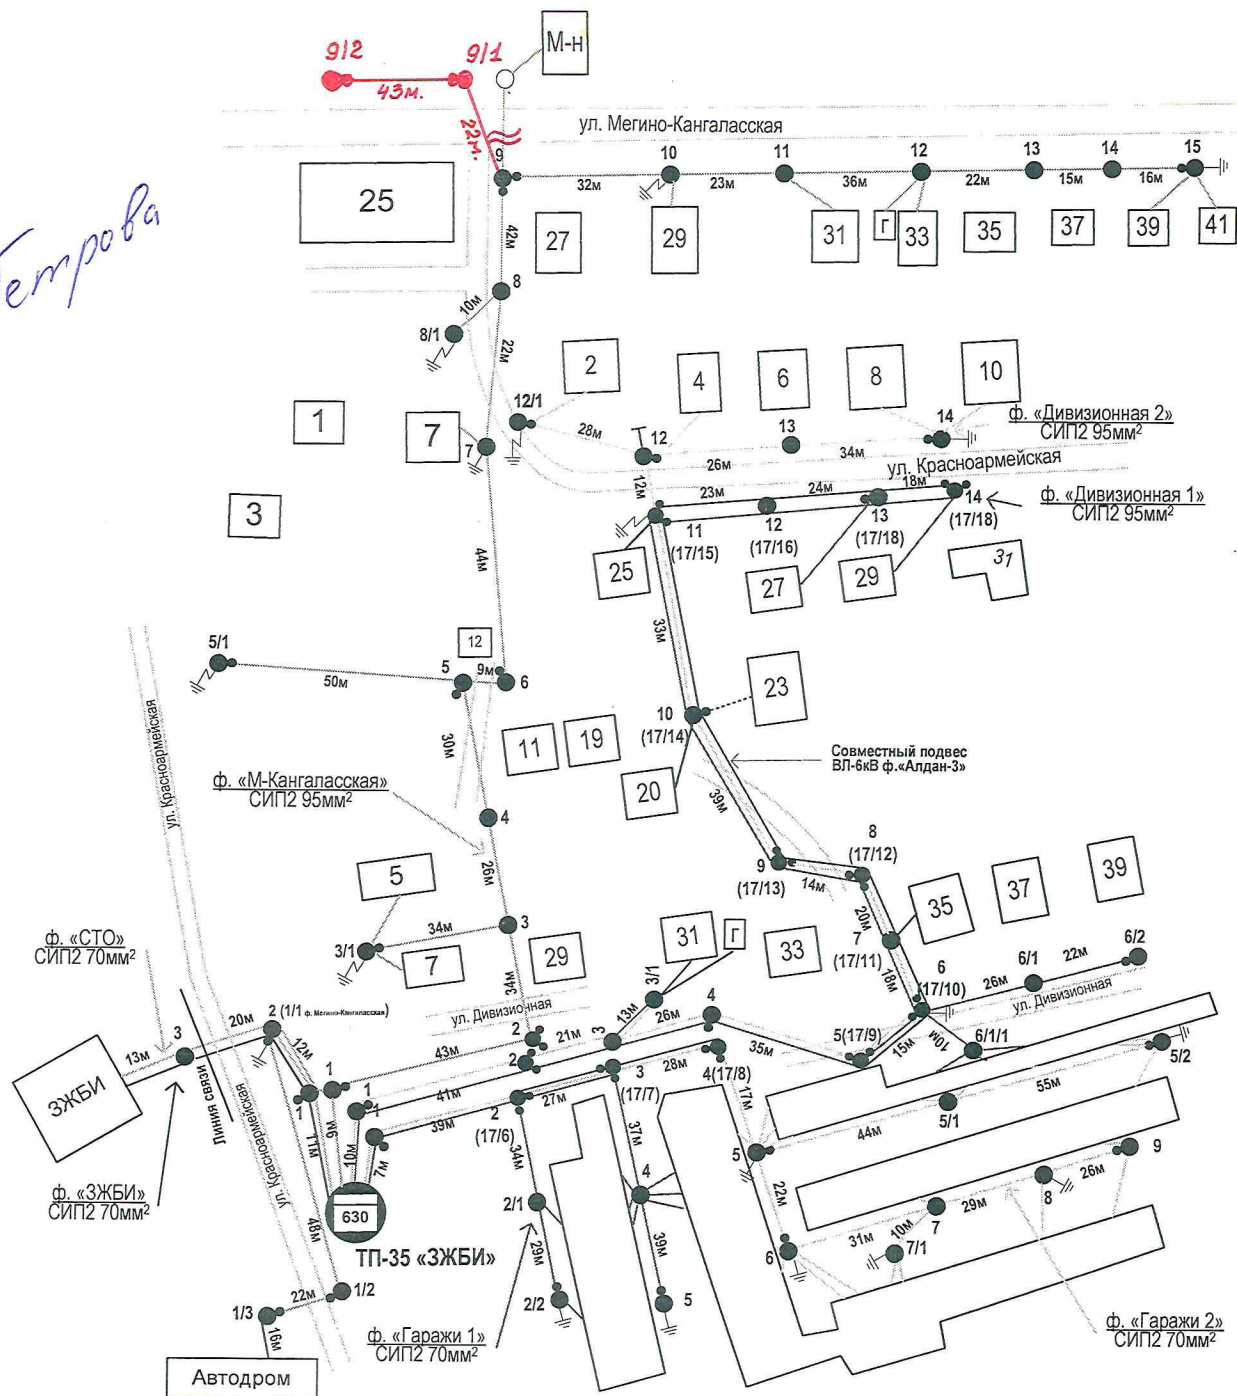

Условные обозначения

- ТП на балансе АО ДРСК
- Одностоечная ж/б опора
- Одностоечная ж/б опора с подкосом
- Одностоечная ж/б опора с 2мя подкосом
- Устройство для наложения защитного заземления
- Повторное заземление нулевого провода

Примечания:

ВЛ-0.4кВ ф. «Дивизионная 1»
марка провода СИП-2 3*95+1*95+1*16
Пересечение с дорогой в пролётах опор
№ 3-4, 4-5, 5-6, 8-9, 9-10

ВЛ-0.4кВ ф. «Дивизионная 2»
марка провода СИП-2 3*95+1*95+1*16
Пересечение с дорогой в пролётах опор
№ 3-4, 4-5, 5-6, 8-9, 9-10, 11-12

ВЛ-0.4кВ ф. «Гаражи 1» марка
провода СИП-2 3*70+1*70+1*16

ВЛ-0.4кВ ф. «Гаражи 2» марка
провода СИП-2 3*70+1*70+1*16

ВЛ-0.4кВ ф. «ЗЖБИ» марка
провода СИП-2 3*70+1*70
Пересечение с дорогой в пролёте опор
№ 2-3

ВЛ-0.4кВ ф. «СТО» марка
провода СИП-2 3*70+1*70
Пересечение с дорогой в пролёте опор
№ 2-3

ВЛ-0.4кВ ф. «Мегино-
Кангаласская» марка провода СИП-2
3*95+1*95+1*16, кроме пролетов опор №
1/1-1/3 марка провода СИП-2 2*35+1*35
Пересечение с дорогой в пролётах опор
№ 2-3, 5-6, 6-7, 7-8, 8-8/1, 1/2-1/3


АО «ДРСК»

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утвердил	ЗД – гл.инженер	Гаюнов Е.В.		09.02.2016
Согласовано	ЗГИ по ЭиР	Вахрин А.П.		09.02.2016
	И.о. ГИ АРПС	Жаркой Д.Н.		09.02.2016
	Начальник СТЭ	Варакосов А.А.		09.02.2016
Проверил	Мастер АРПС	Жаркой Д.Н.		09.02.2016
Выполнил	Инженер СТЭ	Выговская Т.Н.		09.02.2016

Поопорная схема ВЛ – 0,4 кВ

КТП-35
«ЗЖБИ»

Шифр ПС, ВЛ	Подразд еление	Участок
	АРЭС	АРПС уч. «Центра льный»
филиал "Южно-Якутские электрические сети"		

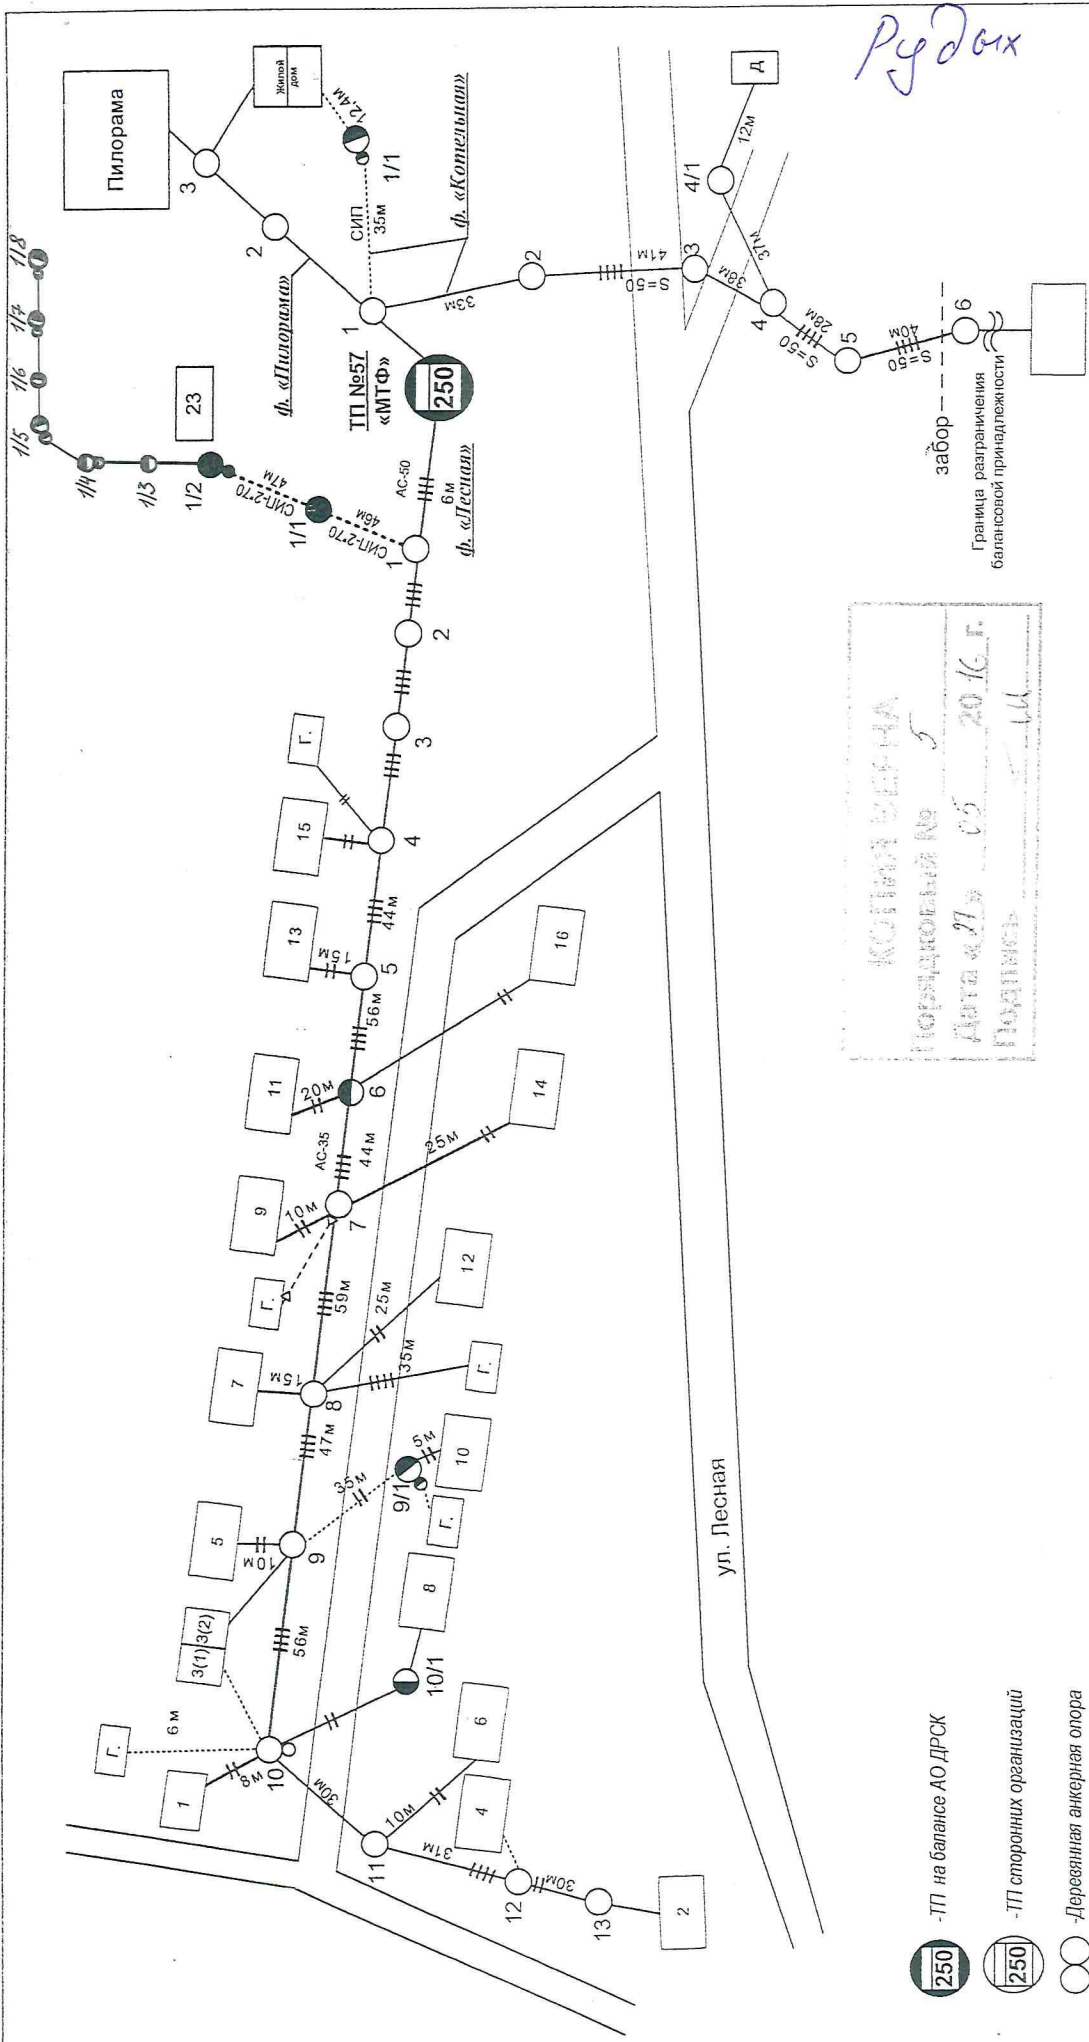

Рудак

КОПИЯ ВЕРНА
Порядковый № 5
Дата «27» 05 2016 г.
Подпись

АО «ДРСК»					Поопорная схема ВЛ – 0,4кВ		
Утвердил	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Шифр ПС, ВЛ	Подразделение	Участок
Согласовано	ЗД – гл. инженер	Гаянов Е.В.		18.05.2016	ТП-57 «МТФ»	АРЭС	АРЭС уч. «Центральный»
Проверил	ЗГИ по Эир	Вахрин А.П.		18.05.2016	ПС-6		
Выполнил	И.о. ГИ АРРС	Жаркой Д.Н.		18.05.2016	ф. «Алдан-6» ВЛ 6кВ		
	Начальник СТЭ	Варакосов А.А.		18.05.2016			
	Мастер АРРС	Жаркой Д.Н.		18.05.2016			
	Инженер СТЭ	Выговская Т.Н.		18.05.2016			
					филиал "Южно-Якутские электрические сети"		

- 250 -ТП на балансе АО ДРСК
- 250 -ТП сторонних организаций
- Деревянная анкерная опора
- Одноступенчатая деревянная опора
- Анкерная опора деревянная на ж/б приставках
- Одноступенчатая опора деревянная на ж/б приставках
- Одноступенчатая деревянная опора с подкосом на ж/б приставках
- Одноступенчатая ж/б опора
- Одноступенчатая ж/б опора с подкосом
- Анкерная ж/б опора