




Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Центральные электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия
Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Утверждаю»

Главный инженер


_____ **Е.В. Соловьев**
« 11 » _____ 2017 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на строительство ВЛ 0,4 кВ

Комиссия в составе:

Начальника службы линий Павлова И.Л., начальника ТРЭС – Михайлова А.А., начальника СТП Сироткина Е.Н. провела обследование ВЛ 0,4 кВ, необходимо выполнить следующий объем работ для технологического присоединения в с. Лозовое Тамбовского района, заявитель Иванов Д.А.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	Подготовительные работы			
1	Обрезка крон деревьев	шт	4	
2	Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль	т	0,5	
3	Вывоз на свалку	т	0,5	
4	Разгрузка вырубленных остатков и мусора с бортового автомобиля	т	0,5	
5	Сдача на свалку	м ³	2	
	Монтажные работы			
1	Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек	шт	16	
2	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	6	
3	Развозка по трассе материалов оснастки простых опор	шт	2	
4	Установка угловой анкерной одноцепной опоры УА23	шт	2	
5	Установка анкерной одноцепной опоры А23	шт	4	

6	Установка промежуточной одноцепной опоры П23	шт	2	
7	Монтаж кронштейна CS 10.3 на сущ. ж/б опору	шт	1	
8	Подвеска изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ	км	0,27	
9	Забивка вертикальных заземлителей опор длиной по 3 метра механизированным способом	шт	6	Ø 16 мм, L=3м
10	Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию	шт	1	
Материалы				
1	Стойка СВ95	шт	16	
2	Кронштейн У3	шт	8	
3	Заземляющий проводник ЗП6	м	13,3	
4	Зажим Р 72 для ЗП 6	шт	8	
5	Кронштейн CS 10.3	шт	12	
6	Зажим РА 1500	шт	12	
7	Комплект промежуточной подвески ES1500	шт	2	
8	Лента F207	шт	28	
9	Бугель NB 20	шт	24	
10	Скрепа NC20	шт	4	
11	Зажим N95	шт	4	
12	Зажим МРJT70	шт	4	
13	Зажим РС-481	шт	4	
14	Зажим ПС-2-1	шт	28	
15	Изолированный провод СИП2А 3х70+1х70	км	0,282	
16	Хомут стяжной Е 778	шт	16	
17	Колпачки СЕ 25.150	шт	4	
18	Сталь Ø 16 мм	м/кг	18/28,8	1м=1,6кг
19	ПГС	м³/т	9,6/15,4	1м³=1,6т
20	Сварочные электроды	кг	0,8	
21	Краска	кг	0,48	
	Расстояние до объекта	км	31	
Ведомость объемов работ составлена согласно типового проекта шифр 25.0017.				

Члены
комиссии:

Начальник службы линий

Начальник ТРЭС


Начальник СТП

Павлов И.Л.

Михайлов А.А.

Сироткин Е.Н.

- Монтируемая ВЛ 0,4 кВ
- Существующая ВЛ 0,4 кВ

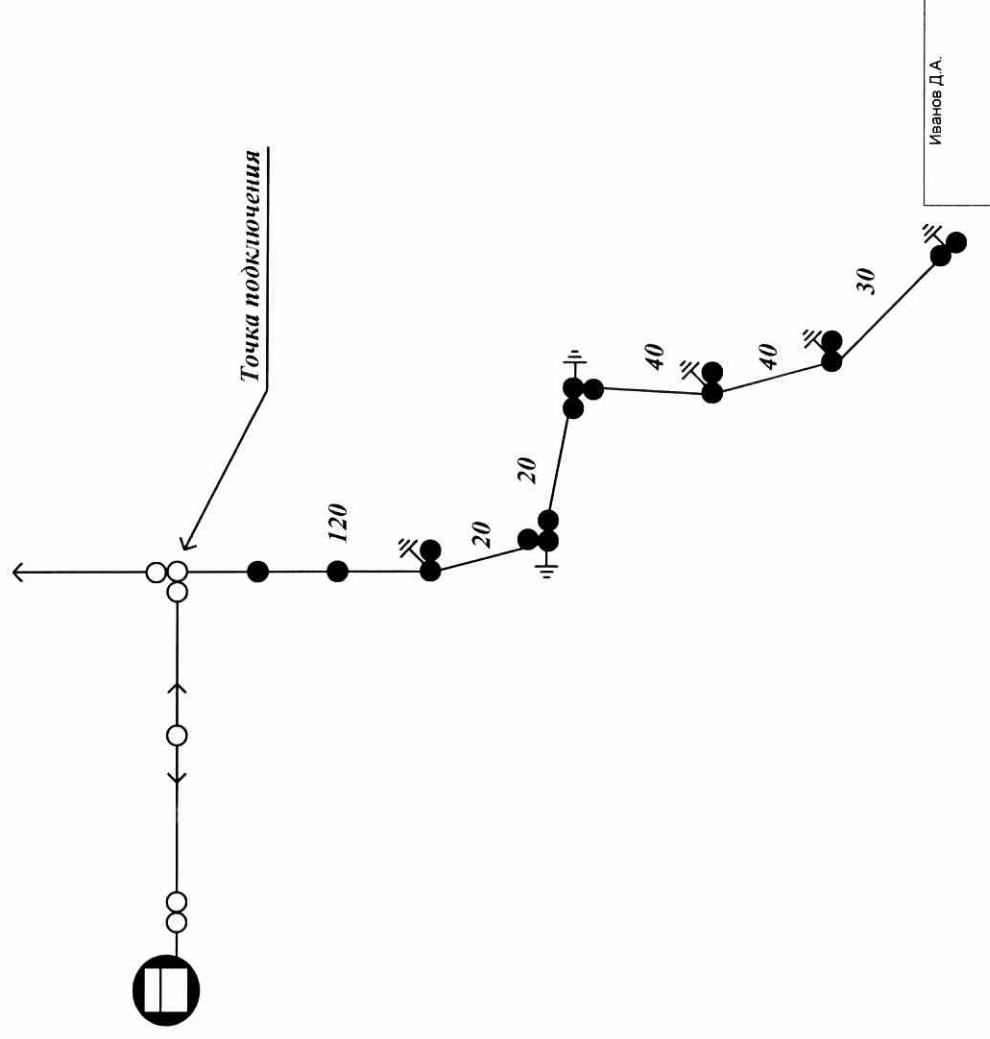

Предложения по тех. присоединению объекта:

Объект – хоз. постройки

Адрес – Амурская обл., Тамбовский район, с. Лозовое

Заявитель – Иванов Д.А.

Телефон: 89098120169

Заявленная мощность – 15 кВт.

Уровень напряжения – 0,4 кВ.

Категория надежности – 3.

Источник питания: Ф-2 ПС «Лазовое»

1. Точку присоединения определить на проектируемой ж/б опоре ВЛИ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 32-17
2. Выполнить монтаж ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП2А на ж/б опорах до границ участка заявителя.
3. Выполнить зачистку токоприемников.
4. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП.