

Схема установки угловой промежуточной опоры на ВЛ

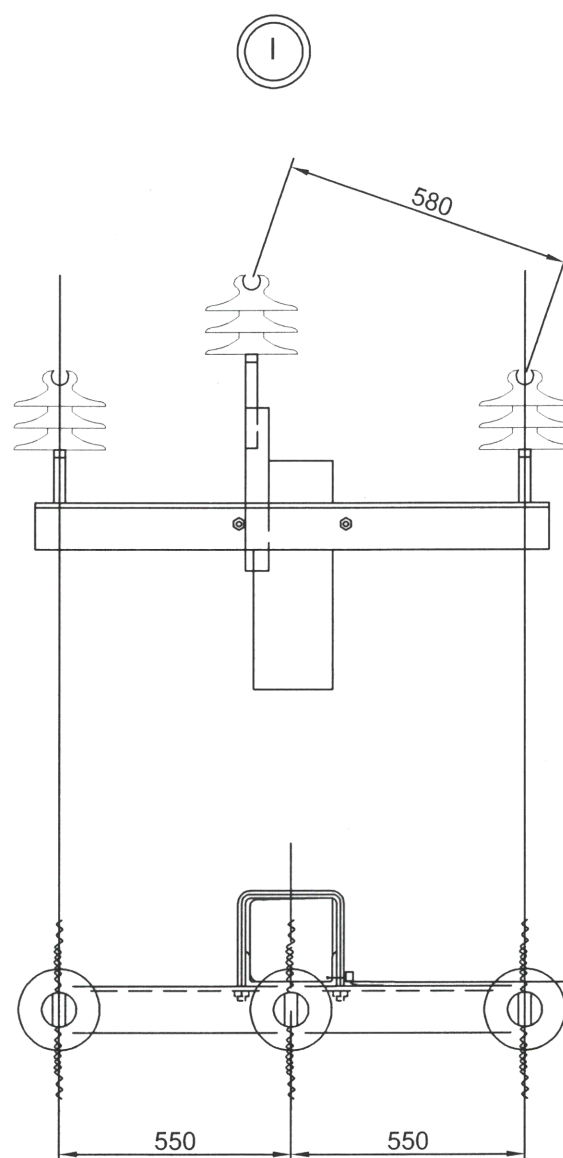


Схема установки стойки опоры

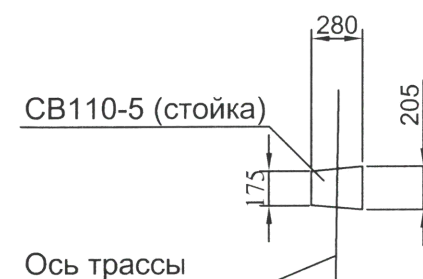




Таблица 1

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		Район по гололеду	Район по ветру	Местность
П20-1Н	СВ110-5	I-IV	I-IV	ненаселенная, населенная

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ110-5	1	1180	
		<u>Стальные конструкции</u>			
2	27.0002-16	Траверса ТМ63	1	22,3	
3	27.0002-42	Хомут Х1	1	2	
		<u>Линейная арматура</u>			
		Штыревой изолятор IF27 или IF 20	3		
		Колпачек К 9	3		
		Спиральная вязка типа СВ*	6		
		Зажим плащечный CD35	1		

					680000, Хабаровский край, Хабаровск г, в 380 метрах восточнее здания 158 по ул.Трехгорной			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Промежуточная опора СВ 105-5	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. отд.		Акулов				РП		
						Лист	Листов	
Пров.		Ефременко			Общий вид Схема установки стойки Спецификация	АО "ДРСК"		
Разраб.		Дюжев						
Н.контр.		Акулов						