

«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

" " 2017 г.

Дата 13.06.2017 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования №

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2015/17 дата регистрации ДОУ 13.06.2017

1. Заявитель: Садоводческое некоммерческое товарищество "Кулон" телефон: 89147972548

2. Наименование объекта: дачные дома в количестве 95 шт.

Фактический объект:

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, урочище "Тигровая Падь", с/т "Кулон"

4. Заявленная мощность (кВт): 300

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 63

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:


Первая точка присоединения: ПС-Соловей ключ, №ф. 6(10) кВ « 6 », КТП №-5095, наименование с/т Кулон ТМГ 6-10/0,4 - 400 кВА; № ф. от РУ 0,4 кВ.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 0 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
<b>3. Установка ТП</b>			
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)	КТПН-630кВА	1
<b>5. Демонтажные работы</b>			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)	КТПН-400кВА	1

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

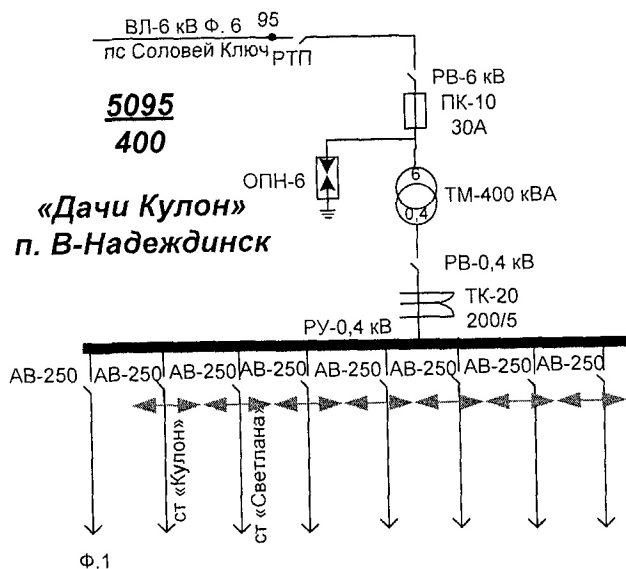

12. Примечания: Для увеличения мощности заявителя требуется реконструкция ТП-5095 , демонтаж КТП-400кВА, в РУ0,4 демонтаж и переустройство на вновь установленное КТП-630кВА абонентские приборы учета и отходящих фидеров по ВЛ0,4кВ , с монтажом коммутационной аппаратуры,

Начальник АРРЭС

Матюхин Д.А.