


ВЛ-0.4кВ ТП-9 п.Бурея
Ф.33 ПС110/35/6кВ «Бурейск»

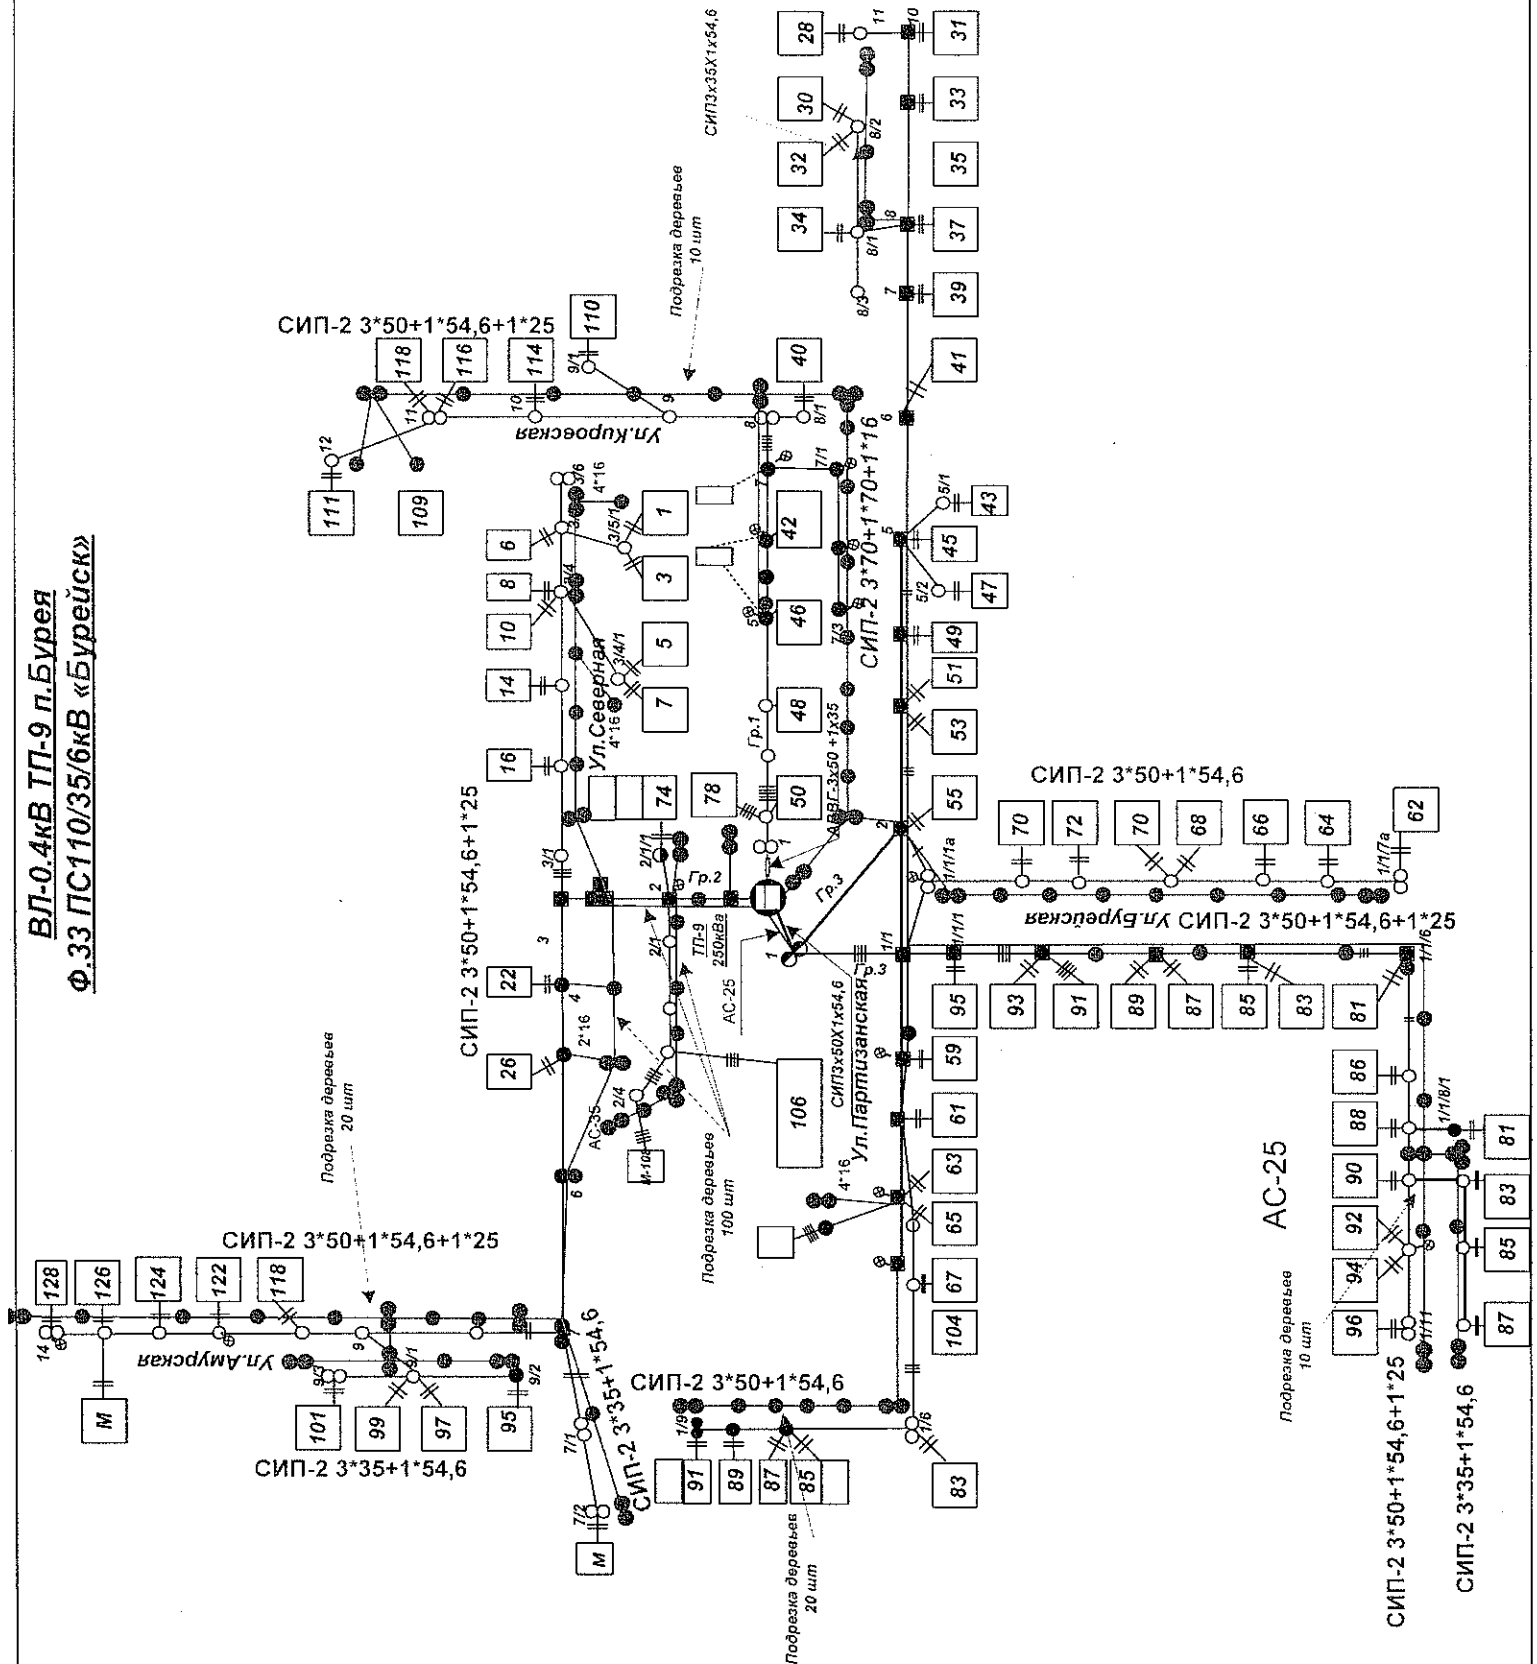

ВЛ-0.4кВ ТП-31 п.Бурей
Ф.18 ПС «Бурейск»

Ул.Колхозная

Пролет -35 м, переходы-20 м.

Ул.Лазо

ТП-31
160кВА

АВВГ 4х70

Ул.Тургенева

Ул.Торговая

Болото обваловать
 опоры по 5 м3

Ввод 40 м по
 фасаду дома 15 м.

Подпилка деревьев 28 шт.

Условные обозначения	
	Опора анкерная ж.б.
	Опора одностоечная ж.б.
	Опора анкерная деревянная
	Опора одностоечная деревянная
	Опора одностоечная деревянная с ж.б. приставкой
	Опора анкерная деревянная с ж.б. приставкой
	Кабельная линия
	Однообразный ввод
	МТП на балансе АО «ДРСК»
	МТП ведомственная
	КТПН на балансе АО «ДРСК»
	КТПН ведомственная
	ЗТП на балансе АО «ДРСК»
	ЗТП ведомственная

