

" " 2018 г.

Дата 16.04.2018 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 16.05.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № _____

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1515/18 дата регистрации ДОУ 16.04.2018

1. Заявитель: Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый мир"" телефон:

2. Наименование объекта: завод по переработке минтая

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, кадастровый номер земельного участка 25:36:010205:935

4. Заявленная мощность (кВт): 3 500

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2, 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Новый мир

Предполагаемая точка БПиЭО _____


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по **ПРЯМОЙ ЛИНИИ** до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____ 600 _____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество				
1. Строительство ЛЭП 10 кВ								
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	2*1100				
			КЛ					
1.2.	Установка опор (шт.)	<table><tr><td>X</td><td>ж/б</td></tr><tr><td>деревянные</td></tr><tr><td>на ж/б приставке</td></tr></table>	X	ж/б	деревянные	на ж/б приставке	Одностоечная СВ-105	17
			X	ж/б				
			деревянные					
			на ж/б приставке					
			Одностоечная СВ-105 с 1 укосом	5				
Одностоечная СВ-105 с 2 укосами	7							
1 укос								
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		СИП 3 (70 мм ²) В т.ч. на заход в ПС	2300 30				
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		РЛНД 10	6 (3x2)				

12. Примечания: Две планируемые ЛЭП 10 кВ считаю целесообразным выполнить совместным подвесом проводом СИП 3 сечением 70 мм² с установкой разъединителей на отдельно стоящих опорах. По пути прохождения планируемой ВЛЗ 10 кВ необходима вырубка деревьев. Номер ячейки ПС «Новый мир» уточнить у Гниломедова В.А.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

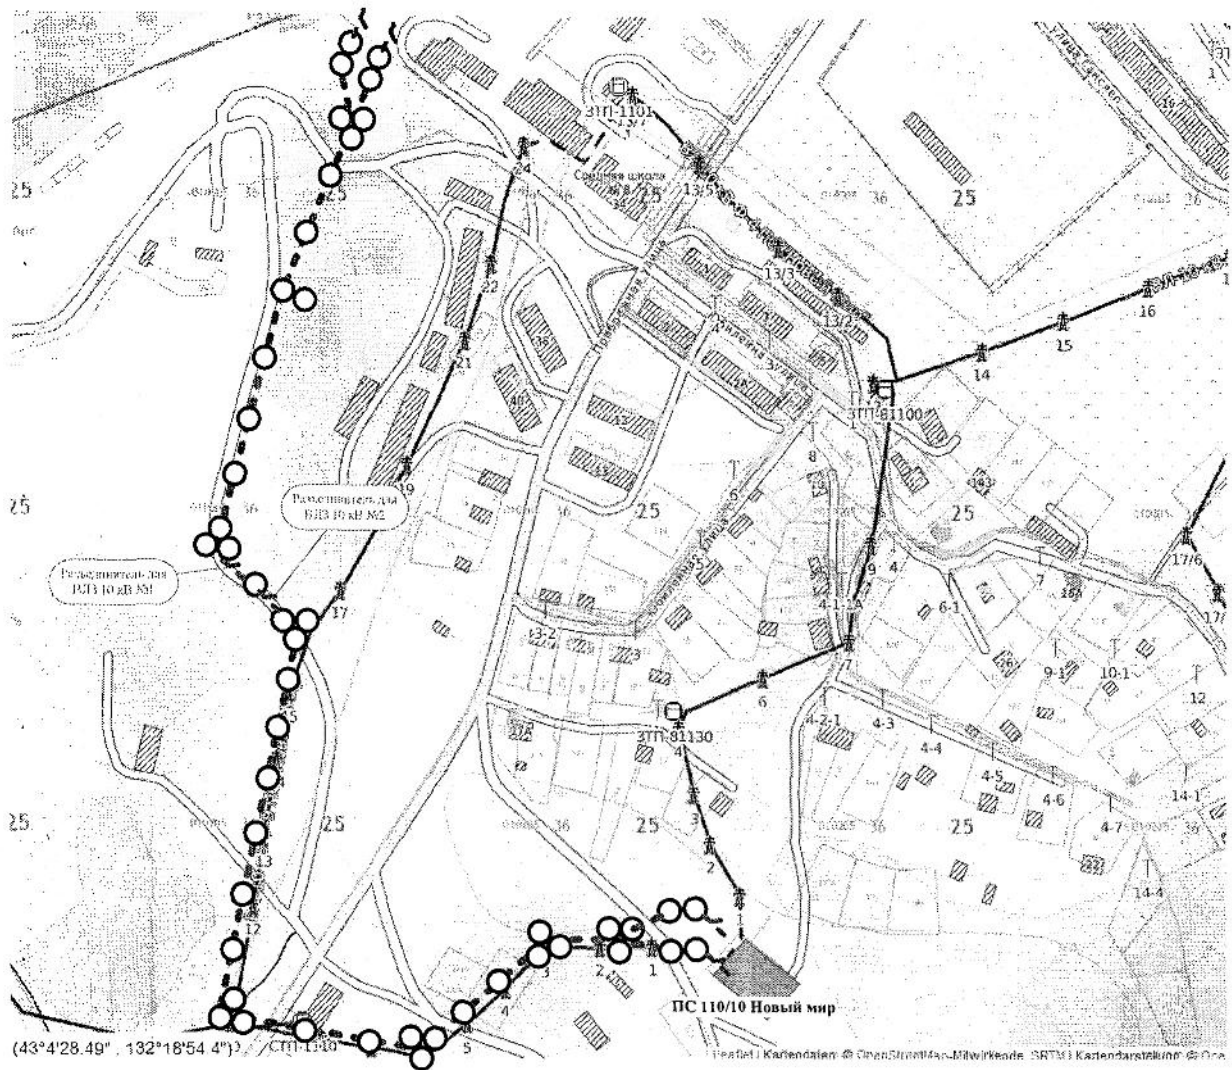

Начальник ШРЭС

Озеров С.Э..