

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХЦЕНТР»

Свидетельство СРО № 0206.01-2014-2539057716-П-172
от 04.04.2014г.

Реконструкция ячейки №13 РУ 6 кВ
ПС 110/35/6 кВ ПС «Кролевцы»

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВВ/ТЕЛ-10
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ**

18-701-РЗА.ЛО1

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2017г.

[illegible]

Согласовано			

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						18-701-РЗА.Л01					
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Содержание тома			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Канайкин				12.17				П	1	2
Н. контроль	Акимова				12.17				000 «ТехЦентр»		
ГИП	Котов				12.17						

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВВ/TEL-10 ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ


1 Вакуумный выключатель ВВ/TEL (ISM/TEL)

Номинальное напряжение сети, кВ: 6; 10

Номинальный ток отключения, кА: 20; 31,5

Номинальный ток модернизируемого шкафа, А:
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500

Функциональное назначение: Вводной (В), Секционный (С), Отходящая линия (ОЛ)

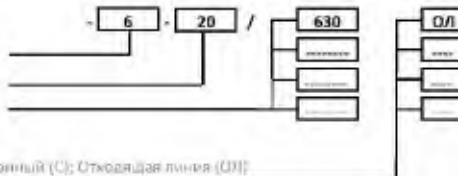

шт
шт
шт
шт
Всего 1 шт

ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕРНИЗИРУЕМОМ ШКАФЕ

2 Тип распределительного устройства

☐ Односекционное ☒ Двухсекционное (многосекционное)

3 Тип шкафа (выбрать из списка или указать свое)

K-XXVI

— K-104M, K-104, K-47, K-49, K-59, K-63, K-99, KM-1, KM-1M, KM-1Ф, KM 8, KPYH-6(10)IM, K-2043П,
KPY2-10, K-X, K-XII, K-XIII, K-XV, K-XXVI, K-XXVII, K-33 (M), KPYH K-34, K-37, KP-10/500, KPY2-103/3, K3-02, K2-03, KBC-09, CSIM-1-10,
CSIM-1-12/16, K-IIy, K-IIIy, K-IV, K-VIy, KPY-10/4, K3-10, KPY3-6 (10), RSW 10/4, ST-7, 12F 350 Magini Galileo, Alfa Chalmers, VH 111, VH 136, VH 151,
Sachsenwerk, SC1_6(10), ШВВ (Ч),
— KCO-266, KCO-272, KCO-285, KCO-292, KCO-2, KCO-2y, KCO-2ym, KCO-2ymk, D-135, ЛП-318, ЛП-03, KCO-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, K-VI,
Ш-164, КРН-10, МКФН, KCO на камне, 2КВЗ-Б, ЯКНО

4 Серия заменяемого выключателя

(выбрать из списка или указать свое)

ВВТЭ-10

— ВК-10, ВКЗ-10, ВМП-10, ВМП-10K, ВМП-10П, ВМПЗ-10, ВМГ-133,
ВЭМ-6 (10), ВММ-10, ВВТЭ-10, ВВТШ-10, ВМЭ-6, ВВТТ-10,
— SC1 1-10, SC1 4-12/20, FC-500A1, FB-500A1, HE 4/7, HL 4/8, HG-3/8,
WMSWP1, B(B)-200, WMPVZ/S, AK10,
— ВВУ-СЭШ, ВВМ-СЭШ, ВВТ-10, ВБ-10, ВБЗ-10, ВР, ВР/AST, VF12,
Evolve, VD4, 3AH, SION, LF, HD4

5 Тип привода заменяемого выключателя

(выбрать из списка или указать свое)

Встроенный
привод

— ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ,
— ППМ-61, ПЗ-11, ПС-10, ПРВА,
— ПЗВ-11, ППМ 10, встроенный привод

6 Род оперативного тока:

☐ Переменный
☒ Постоянный
☐ Выпрямленный

7 Напряжение оперативного питания, В:

☒ 100 – 220
☐ 24 – 60
☐ Другое _____

8 Тип релейной защиты (после модернизации)

☐ Электрохимическая
☒ Микропроцессорная

9 Трансформатор собственных нужд (для переменного и выпрямленного напряжения)

☐ До вводного выключателя
☐ На сборных шинах
☐ Другое _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

10 Способ модернизации силовой части:

☒ Применять типовой комплект (ТКМ/ТКА)
☐ Применить новый выкатной элемент*

11 Необходимость механического (ручного) включения выключателя (при отсутствии оперативного тока на подстанции):

☒ Да ☐ Нет

12 С ограничителями перенапряжений:

☐ Да ☒ Нет

13 Выполнение проекта:

☐ Требуется
☐ Не требуется
☒ Проект уже имеется

14 Сведения о монтаже:

☐ Под ключ
☐ Шефмонтаж
☒ Собственными силами

15 Необходимо поставить дополнительное оборудование:

Трансформаторы тока ☐ Да ☒ Нет
Счетчик электрической энергии ☐ Да ☒ Нет
Дуговая защита ☐ Да ☒ Нет

Новые разъединители ☐ Да ☒ Нет
Новые втычные контакты (при применении ТКМ/ТКА) ☒ Да ☐ Нет

16 Дополнительные требования:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Предприятие-потребитель АО «ДРСК» «ПЭС»

Местонахождение (республика, область, край) Приморский

Сведения о доставке:

Доставка поставщика (указать адрес)

Самовывоз

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАКАЗЧИКА

Наименование организации

Ф.И.О. и должность

Контактная информация (тел./e-mail)

Подпись представителя заказчика

* При заказе ремонта по модернизации с применением нового выкатного элемента для шкафа ВВУ, необходимо потребовать уточнить размеры модернизируемого выкатного элемента с целью учета его конструктивных особенностей (углы привода, углы фиксации, углы блокировки и пр.) при изготовлении

18-701-РЗА.Л01

Опросный лист для заказа ВВ/TEL-10
при модернизации

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

000
«ТехЦентр»

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Канайкин			12.17
Н. контроль		Акимова			12.17
ГИП		Котов			12.17

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

18-701-P3A.101

Лист

2