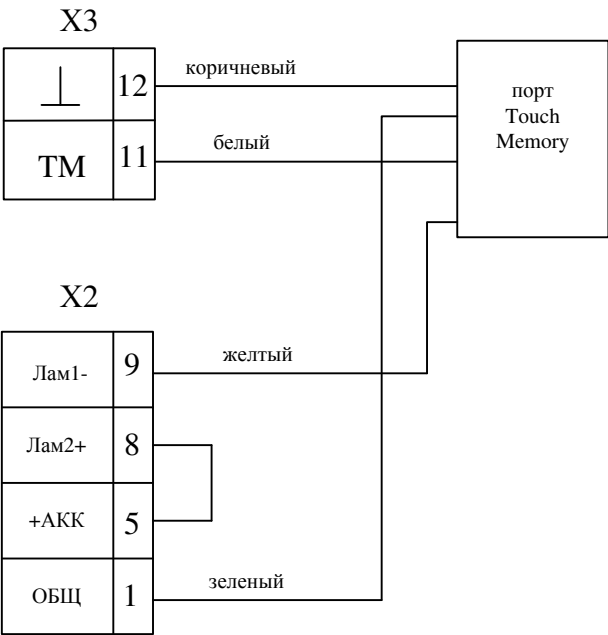


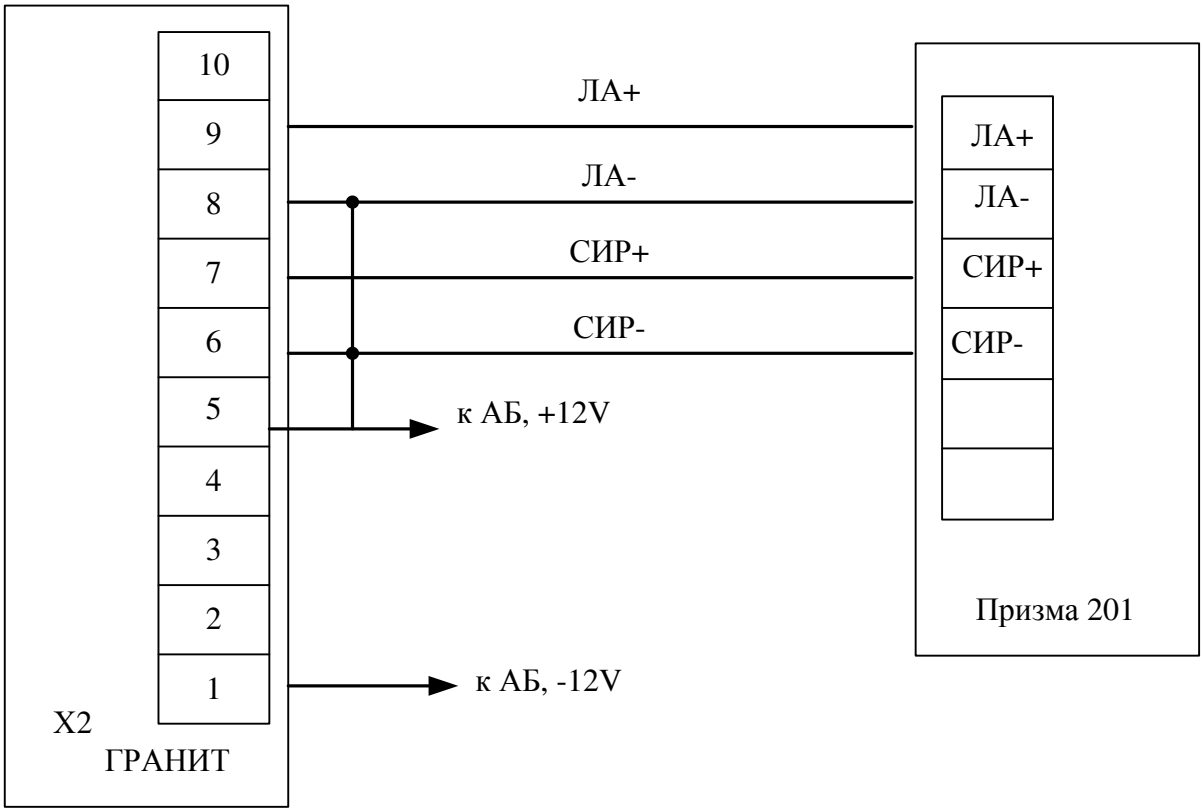
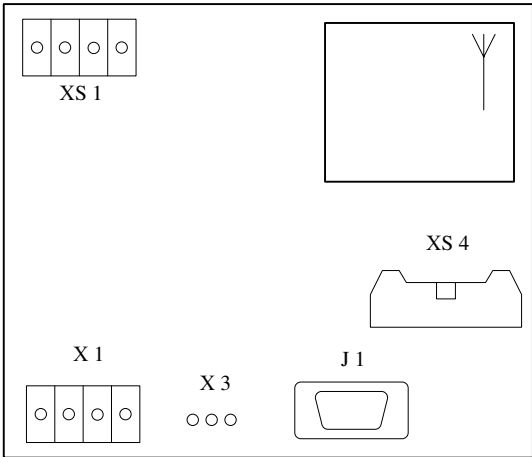
Схема подключения порта Touch Memory



желтый

зеленый

Плата коммуникатора



ЛА+

ЛА-

СИР+

СИР-

к АБ, +12V

к АБ, -12V





ЛА+

ЛА-

СИР+

СИР-

Призма 201

					1048.ЭС-РД 10.11						
					Схема подключения сетей охранной сигнализации КТПН	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск	Лист				Листов	
Разраб		Дурицын		18.11.10							
Пров.		Мелёхина		18.11.10							
Н.контр.		Гринберг		18.11.10		ООО «ДВК Росэлектромонтаж»					
Утв.		Рябцев		18.11.10							