


Перв.прим.	
Справ.№	




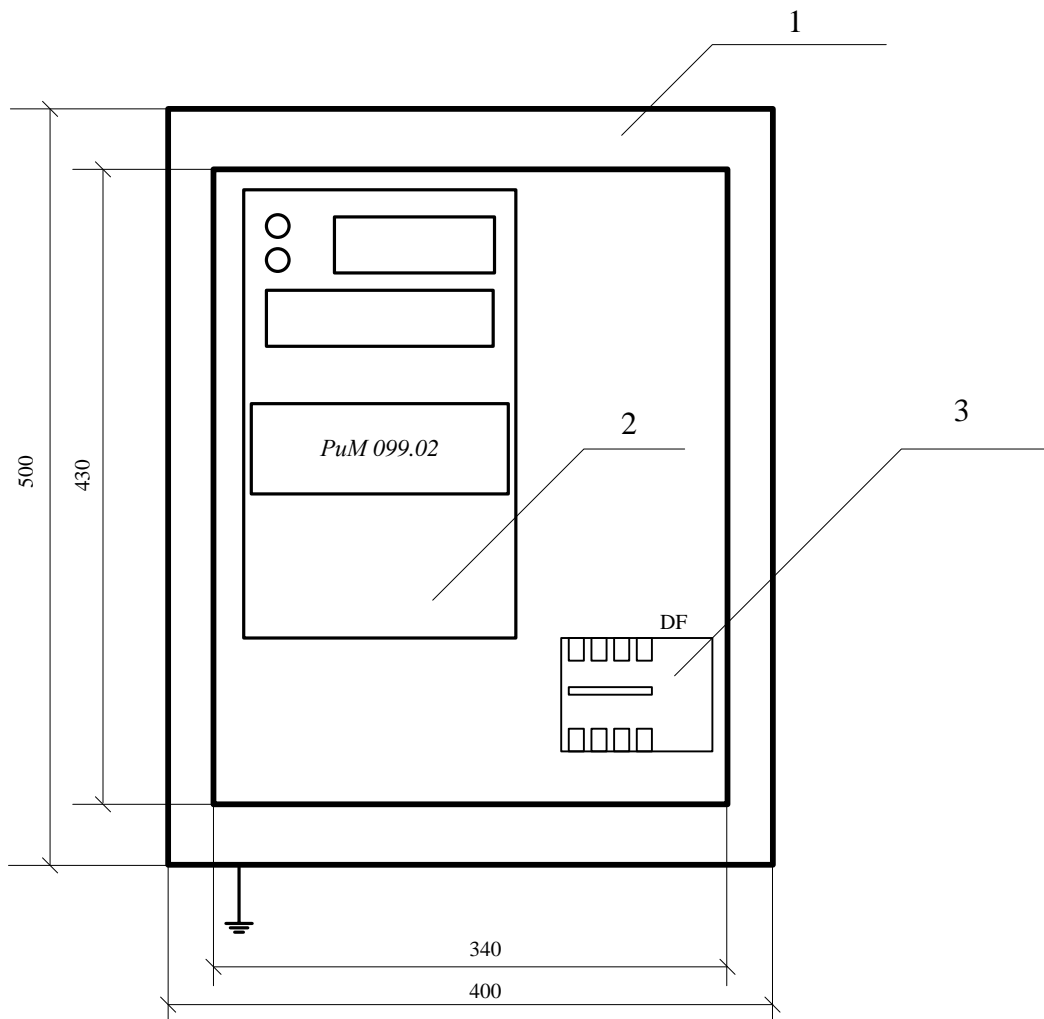


Спецификация элементов

Поз	Наименование	Кол	Примечание
1	Шкаф учёта ЩМП-2-0-74-У2	1	
2	Маршрутизатор каналов Связи РИМ 099.02	1	
3	Автомат дифференциальный АД14 4Р 6А 10мА	1	

- Примечания: 1. Для подключения использовать кабель КВВГнгLS 4*1,5
 2. Применить защиту от механических повреждений входящих в шкаф АИИС КУЭ кабелей (металлорукав, короб и т.п.)
 3. Внутренний монтаж шкафа учёта выполнить проводом ПВ 3*1,5
 4. Шкаф АИИС КУЭ заземлить.
 5. Шкаф должен запираться на замок.

Подп.и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам.инв.№	
Подп.и дата	
Инв.№ подл.	

					1048.ЭС-РД 10.15						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема расстановки оборудования в шкафу АИИС КУЭ.	Лит.			Масса	Масштаб	
Разраб		Дурицын		16.01.12							
Пров.		Мелёхина		16.01.12							
						Лист 1			Листов 1		
Н.контр		Гринберг		16.01.12	Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск	ООО «Росэлектромонтаж»					
Утв.		Рябцев		16.01.12							