

Ведомость чертежей комплекта марки ТХ



Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расстановки технологического оборудования 1 этажа	
3	План расстановки технологического оборудования 2 этажа	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы:</u>	
1007/33/17 ТХ. С	Спецификация оборудования	1 лист
1007/33/17 ТХ.ПЗ	Пояснительная записка	1 лист

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документации об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентом, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта _____ / Рябенко А. В./

						1007/33/17			ТХ			
						Строительство учебно-тренировочного комплекса СП "УТП" (пос. Мухинка) филиала "АЭС"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
									Р	1	3	
ГИП		Рябенко А.В.										
Проверил		Рябенко А.В.										
Разработала		Тоушкина Г.А							ООО "Востокинвестпроект" г. Благовещенск			
						Общие данные						


План 1-го этажа

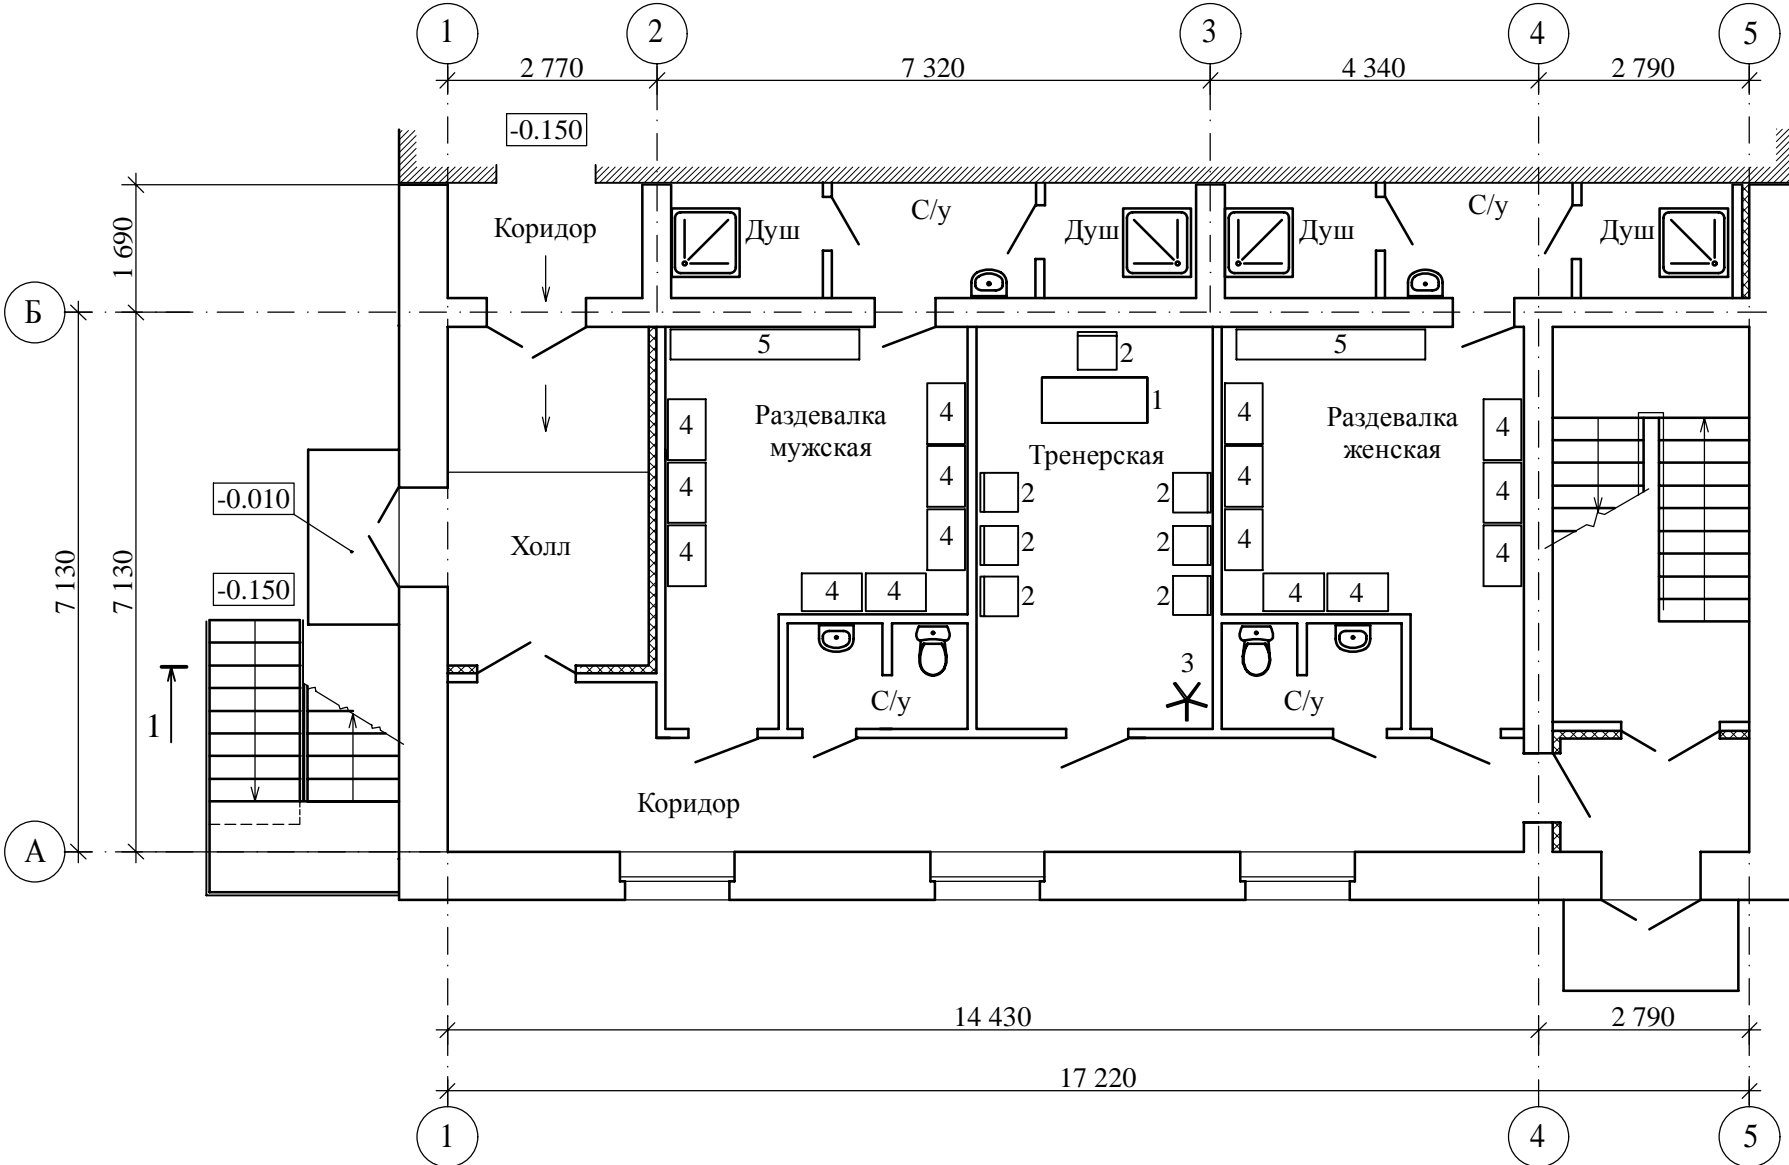


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						1007/33/17						ТХ		
						Строительство учебно-тренировочного комплекса СП "УТП" (пос. Мухинка) филиала "АЭС"								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							Стадия	Лист	Листов
ГИП		Рябченко А.В.										P	2	
Проверил		Рябченко А.В.												
Разработала		Тоушкина												
						План 1-го этажа						ООО "Востокинвестпроект" г. Благовещенск		

План 2-го этажа

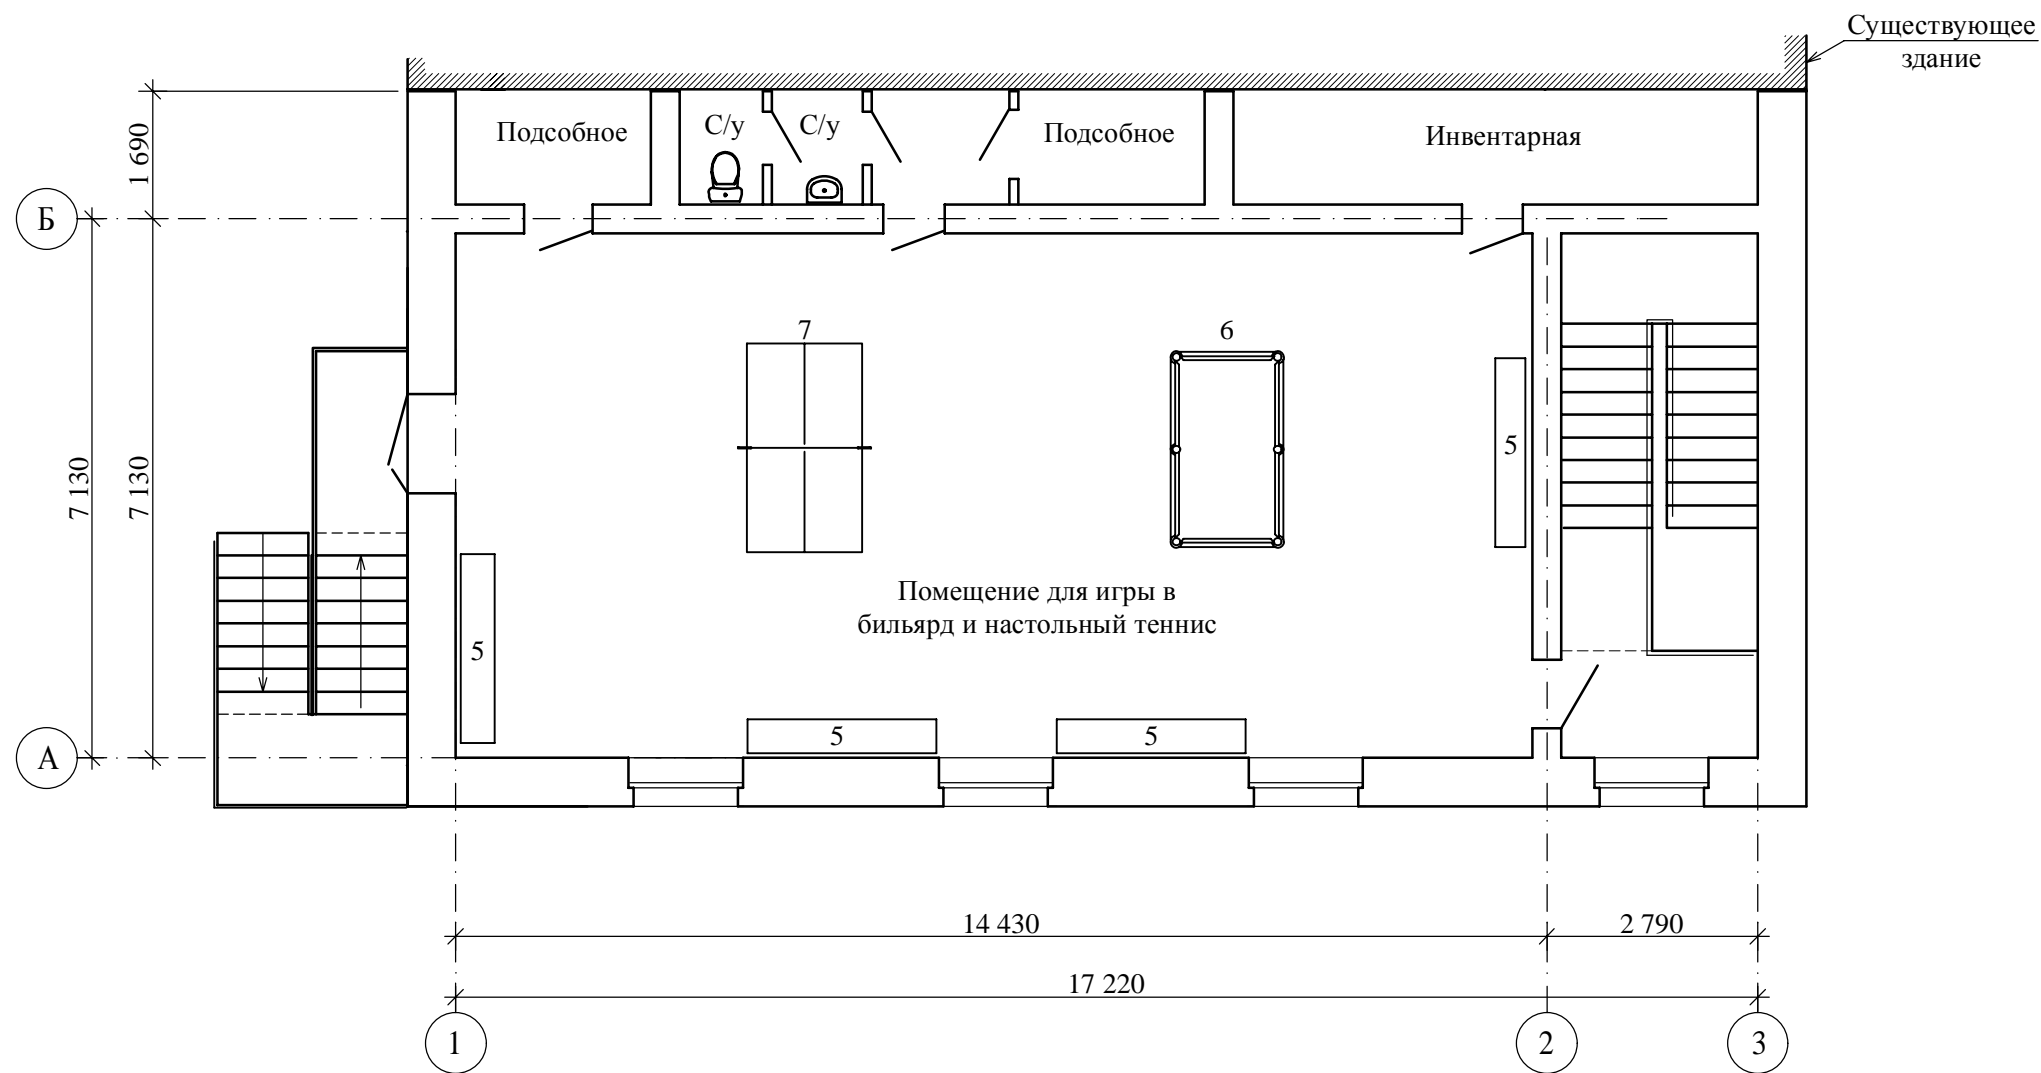

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						1007/33/17				ТХ			
						Строительство учебно-тренировочного комплекса СП "УТП" (пос. Мухинка) филиала "АЭС"							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Рябченко А.В.								Р	3		
Проверил		Рябченко А.В.											
Разработала		Тоушкина								ООО "Востокинвестпроект" г. Благовещенск			
					План 2-го этажа								

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование и материалы:							
1	Стол 1600x800x750	CP-1-32			шт	1		
2	Стул	CM-16			шт	7		
3	Вешалка для пальто				шт	1		
4	Шкаф двухсекционной 1830x800x500	LS(LE)-21-80			шт	16		
5	Лавка деревянная 2500x450				шт	6		
6	Стол бильярдный				шт	1		
	Стол для настольного тенниса				шт	1		
б/н	Комплект первичных средств пожаротушения(огнетушитель-2 шт, кошма-1 шт)				компл.	4		
б/н	Аптечка медицинская				шт.	1		

						1007/33/17			ТХ.С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Рябченко А.В.							Р	1	1
Проверил		Рябченко А.В.							ООО "Востокинвестпроект" г. Благовещенск		
Разработала		Тоушкина Г.А									

Инв.№ подлин.	Подп. и дата	Взам.инв. №									
									1007/33/17 ТХ.ПЗ		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
										Стадия	Лист
							Р	1	1		
							Пояснительная записка		ООО "Востокинвестпроект" г. Благовещенск		

Технологическая часть проекта выполняется в соответствии с заданием заказчика и требованиями, предъявляемыми к данному типу зданий.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют СП 31-112-2004.

Проектируемое здание имеет три самостоятельных выхода на улицу(включая эвакуационный выход со 2-го этажа).

На 1-м этаже здания расположены раздевалки с душевыми, тренерская, санузлы.

На 2-м этаже здания расположено помещение для игры в бильярд и настольный теннис, подсобные, инвентарная.

Раздевалки и тренерская оснащены необходимой мебелью. Помещение для игры и бильярд и настольный теннис оснащены бильярдным столом и столом для настольного тенниса, лавками.

Температурный режим в душевых и раздевалках +25⁰С, в помещении для игры в бильярд и настольный теннис +18⁰С

Освещенность помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".

Количество человек - 16.

Режим работы-не регламентирован.